

SIEMENS



Распределительные устройства среднего напряжения с воздушной изоляцией

**SIMOSEC - КРУ линейного построения
на напряжение до 24 кВ.**

Каталог НА 21.41 - 2008.

Содержание

Область применения, требования	Страницы
Пример использования, свойства	2 и 3
Технические характеристики	
Электрические характеристики, давление, температура	4 и 5
Установка КРУ	6
Данные по отправке	7
Программа поставок	
Обзор комплекта поставки, оснащение	8 и 9
Ячейки	10 по 15
Конструкция	
Конструкция ячейки	16 и 17
Конструктивные элементы	
Вакуумный силовой выключатель ЗАН	18 по 20
Трехпозиционные разъединители и ВН	21
Сборные шины, отсек высоковольтных предохранителей	22 и 23
Приводы	24
Индикаторы и измерительные устройства	25 по 27
Блокировки, запирающие устройства	28
Трансформаторы	29 по 31
Подключение кабеля	32 и 33
Низковольтное оборудование	34
Размеры	
Ячейки	35 по 41
Отверстия в полу, точки крепления	42
Стандарты	
Предписания, нормы, директивы,	43 по 46
Классификация	
Указания	
	46



Производство и продажа представленной в данном каталоге продукции осуществляются в соответствии с сертифицированной системой управления качеством и окружающей средой (по стандартам ISO 9001 и ISO 14001). (Сертификат выдан Немецким обществом по сертификации систем управления DQS, регистрационный № DQS 003473 QM UM). Сертификат признается всеми странами Международной Сети Сертификации IQNet.

© Siemens AG 2008

Область применения

Пример использования



Переходная подстанция предприятия по энергоснабжению

Область применения, требования

Свойства

Устройства SIMOSEC представляют собой комплектные распределительные устройства, прошедшие проверку соответствия стандарту, в трехполюсном металлическом корпусе, для одинарных систем сборных шин, для установки в помещениях согласно IEC 62 271-200 *.

Области применения

Распределительные устройства SIMOSEC применяются для распределения энергии в распределительных сетях с фидерными линиями до 1250 А. Компактная модульная конструкция позволяет использовать КРУ:

- как сетевые, переходные и распределительные станции и подстанции на предприятиях по электроснабжению
- в общественных зданиях, жилых многоэтажных домах, ж/д вокзалах, больницах
- в промышленных сооружениях

Примеры использования

- ветряные электростанции
- многоэтажные дома
- аэропорты
- станции метро
- очистительные сооружения
- портовые сооружения
- тяговое электроснабжение
- автомобильная промышленность
- нефтяная промышленность
- химическая промышленность
- блочные ТЭЦ
- волоконная и пищевая промышленность
- установки резервного энергоснабжения

Модульная конструкция

- Отдельные ячейки с возможностью линейного соединения и расширения в любом порядке
- Опция: Низковольтный шкаф двух конструктивных высот

Техника

- Распределительное устройство с воздушной изоляцией для работы в помещениях
- Трехпозиционные разъединители и выключатели нагрузки (ВН) изолированы элегазом и не требуют технического обслуживания
- Класс задержки дуги: РМ (partition of metal)
- Трехполюсная герметизация первичных цепей
- Расположение фаз одна за другой
- Без поперечной изоляции между фазами
- Система сборных шин находится сверху
- Система сборных шин и система кабельных адаптеров с воздушной изоляцией
- Трехпозиционные разъединители и ВН находятся в металлических резервуарах, с воздушной изоляцией первичных вводов и газовой изоляцией переключающих функций
- Вакуумный силовой выключатель ЗАН5, в металлическом корпусе, до 630 А, встроенный в резервуар КРУЭ, заполненный элегазом
- Вакуумный силовой выключатель ЗАН6 с воздушной изоляцией, до 1250 А, который можно легко вынуть или выдвинуть удалив крепление винты
- Герметично заваренные резервуары из нержавеющей стали без уплотнений
 - для коммутационных аппаратов
 - с вваренными проходными изоляторами (для электрических подключений и механических компонентов)
 - заполненные элегазом
- Ячейки LSC 2 A- или LSC 2 B
- Разгрузка давления
- назад и наверх
- отдельно для каждого отсека
- система подключения кабеля с воздушной изоляцией для стандартных кабельных концевых муфт
- Трехфазный трансформатор тока фабричной сборки на проходных изоляторах фидеров
- Встроенная низковольтная ниша (стандарт) для установки, напр., – зажимов, линейных защитных автоматов, кнопок
- защитных устройств
- Опция: низковольтный шкаф, устанавливается сверху
- Опция: подогрев ячеек для тяжелых условий окружающей среды, напр. при конденсации влаги

Надежность в работе

- Прошли типовые и поштучные испытания *
- Стандартные технологии производства с использованием ЧПУ
- Система управления качеством по DIN EN ISO 9001
- Уже в течение многих лет во всем мире в эксплуатации находятся более 500 000 компонентов коммутационных аппаратов
- Без поперечной изоляции между фазами

Безопасность персонала

- Все коммутационные операции проводятся при закрытой передней панели РУ
- LSC 2 A- или LSC 2 B заключены в металлический корпус
- Доступ к высоковольтным предохранителям и кабельным концевым муфтам возможен только при заземленных фидерах
- Опросная блокировка
- Емкостная система проверки напряжения для установления отсутствия напряжения
- Возможно заземление фидеров с помощью заземлителей на КЗ

Эксплуатационная надежность

- Проверенные годами компоненты, напр., приводы, трехпозиционный выключатель нагрузки, вакуумный силовой выключатель
- Ячейки LSC 2 B- (металлическая перегородка между сборной шиной и коммутационным аппаратом, а также между коммутационным аппаратом и кабельным отсеком)
- Ячейки LSC 2 A с металлической перегородкой между коммутационным аппаратом и отделением для сборных шин
- Трехпозиционные разъединители и ВН заключены в герметичный металлический резервуар, заполненный изолирующим элегазом
- коммутационные аппараты находятся в герметично заваренном резервуаре в течение всего срока службы
- это препятствует поперечной изоляции между фазами
- с вваренными проходными изоляторами для подключения кабелей, сборных шин и для приводного механизма
- Приводы переключателей находятся вне резервуара КРУЭ
- Детали приводов не требуют технического обслуживания (IEC 62 271-1 / VDE 0671-1 *)

- Механический индикатор коммутационных положений, расположенный на мемосхеме
- Защита от ошибочных коммутационных операций с помощью опросных блокировок

Высокий коэффициент готовности к работе

- Трехпозиционный выключатель нагрузки, использующий принцип гашения дуги с элегазовой изоляцией, не требующий технического обслуживания
- Металлические перегородки между отделением сборных шин, коммутационными аппаратами и кабельным отсеком
- Отдельная разгрузка давления для каждого отсека
- Проверка кабеля без отключения сборной шины
- Место для подключения трехфазного трансформатора тока для селективного отключения фидеров силового выключателя

Рентабельность

Черезвычайно низкие эксплуатационные затраты и высочайший коэффициент использования оборудования в течение всего срока службы благодаря:

- Трехпозиционным разъединителям и ВН, использующим принцип гашения дуги в элегазе
- Вакуумному силовому выключателю ЗАН
- Компактности
- Возможности без труда расширить РУ
- Стандартным устройствам защиты, напр., многофункциональной защите SIPROTEC 4

Электрические свойства

- Ном. напряжения до 24 кВ
- Ном. кратковременный ток до 25 кА
- Ном. рабочий ток фидеров – до 630 А, напр., для ячеек колычевой кабельной линии, силовых выключателей и измерительных ячеек
- до 1250 А, для ячеек силовых выключателей и секционных ячеек
- Ном. рабочий ток сборной шины до 1250 А

* Стандарты см. на стр. 43

Технические характеристики

Электрические характеристики ячеек, давление, температура

Общие электрические характеристики, давление наполнения и температура

Номинальный уровень изоляции	Ном. напряжение U_t	кВ	7,2	12	15	17,5 ^{△)}	24
	Ном. кратковременно выдерживаемое напряжение промышленной частоты U_d	кВ	20	28	36	38 ^{△)}	50
	Ном. испытат. напряжение грозового импульса U_p кВ	60	75	95	95	125	
Ном. частота f_t		50/60 Гц					
Ном. рабочий ток I_r ¹⁾ сборной шины	Стандарт	630 A					
	Опция	1250 A					
Ном. кратковременный ток I_k	для устройств с $t_k = 1$ с	до kA	20	25	20	25	16 20 25
	для устройств с $t_k = 3$ с	до kA	—	—	—	—	20 — —
Ном. импульсный ток I_o		до kA	50	63	50	63	40 50 63
Ном. давление наполнения p_{te} ²⁾	для изоляции		1500 гПа (абсолютное) при 20 °C				
Мин. рабочее давление p_{me} ²⁾	для изоляции		1300 гПа (абсолютное) при 20 °C				
Температура окружающей среды T	для ячеек без вторичного оборудования дополнительному запросу:	по	класс „минус 25 в помещении“ (-25 °C до +55 °C)				
	для ячеек с вторичным оборудованием		класс „минус 5 в помещении“ (-5 °C до +55 °C)				

Отсек кольцевого кабеля типа RK и кабельный отсек, тип К, К-Е

Ном. рабочий ток I_r ¹⁾	для фидера и передачи, ячейка типа RK	630 А (стандарт), (400 А по дополнительному запросу) —	
	для фидера, тип ячейки K, K-E	630 А (стандарт), (400 А по дополнительному запросу) —	
	для фидера, тип ячейки K1, K1-E	630 А (стандарт), 1250 А	
Ном. ток включения при КЗ I_{ma}		до кА	50 63 50 63 40 50 63 40 50 63 40 50 50

Ячейка трансформатора, тип TR

Ячейка силового выключателя, тип LS

Ном. рабочий ток I_r ¹⁾	типа фильтра	типа предохранителя													
	типа ячейки LS1	и LS1-U	3АН5 *	630 А											
	типа ячейки LS11	и LS11-U	3АН6 *	630 А											
	типа ячейки LS31, LS32	и LS31-U	3АН6 *	1250 А											
Ном. ток включения при КЗ I_{ma}			до кА	50	63	50	63	40	50	63	40	50	63	40	50
Ном. ток отключения КЗ I_{sc}	для вакуумного силового выключателя ЗАН		до кА	20	25	20	25	16	20	25	16	20	25	16	20

Ячейка заземления сборных шин, тип SE

Ном. ток включения при КЗ I_{ma}	до кА	50 63	50 63	40 50 63	40 50 63	40 50 63
------------------------------------	-------	---------	---------	--------------	--------------	--------------

Ячейки измерения напряжения на сборной шине, типы МЕ3 и МЕ31-F

Расчетная измерительная ячейка, тип МЕ1

Ном. рабочий ток I_r ¹⁾	для передачи, типы ячеек МЕ1 и МЕ1-Н для фидера в качестве кабельного отсека тип МЕ1-К для подключения сборных шин, тип ячейки МЕ1-S для ячейки высок. проводимости, Тип HF	630 A, 1250 A 630 A, 1250 A 630 A, 1250 A 630 A, 1250 A
--------------------------------------	--	--

Ячейки секционных разъединителей сборных шин, тип LT

△) 17,5 KB-> для России на маркировочной табличке указывается 12KB
38 KB-> для России на маркировочной табличке указывается 42KB

1) Ном. рабочие токи установлены для температур окружающей среды макс. 40 °C. Средняя величина в течение суток составляет макс. 35 °C (согласно IEC 62 271-1 / VDE 0671-1).

?). Плавление для резервуаров с элегазом

Технические характеристики

Электрические характеристики * коммутационных аппаратов

Трехпозиционный ВН

Ном. напряжение	U_r	кВ	7,2	12	15	17,5 ^{△)}	24
Ном. уровень изоляции	Ном. кратковременно выдерживаемое напряжение промышленной частоты	U_d	кВ	20	28	36	38 ^{△)} 50
	Ном. испытательное напряжение грозового импульса	U_p	кВ	60	75	95	95 125
Ном. частота		f_r	Гц	50/60	50/60	50/60	50/60
Ном. рабочий ток для трансформаторных фидеров ¹⁾	фидеров кольцевой кабельной линии	I_r	А	400, 630	400, 630	400, 630	400, 630
	трансформаторных фидеров ¹⁾	I_r	А	200	200	200	200
Ном. кратковременный ток для устройств с $t_k = 1$ с	для устройств с $t_k = 1$ с	I_k	до кА	25	25	25	20
Ном. кратковременный ток для устройств с $t_k = 3$ с	для устройств с $t_k = 3$ с	I_k	кА	20	20	20	20
Ном. импульсный ток		I_p	до кА	63	63	63	50
Ном. ток включения трансформаторных фидеров ²⁾ на КЗ для фидеров кольцевой кабельной линии	трансформаторных фидеров ²⁾	I_{ma}	кА	25	25	25	25
	фидеров кольцевой кабельной линии	I_{ma}	до кА	63	63	63	50
Механическая стойкость (класс M1)	Число коммутационных циклов		1000	1000	1000	1000	1000
Коммутационная способность многоцелевых переключателей (Класс Е3) по IEC 60 265-1 / VDE 0670, часть 301 (Стандарты см. на стр. 43)							
Режим испытаний 1	Ном. ток отключения эл. нагрузки	100 операций	I_1	А	630	630	630
		20 операций	I_1	А	31,5	31,5	31,5
Режим испытаний 2а	Ном. ток отключения замкнутого контура	I_{2a}	А	630	630	630	630
Режим испытаний 3	Ном. ток отключения трансформатора	I_3	А	40	40	40	40
Режим испытаний 4а	Ном. ток отключения нагрузки кабеля	$I_{4a} (I_c \text{ или } I_6)^{**}$	А	68	68	68	68
Режим испытаний 4б	Ном. ток отключения нагрузки линии	I_{4b}	А	68	68	68	68
Режим испытаний 5	Ном. ток включения при КЗ	I_{ma}	до кА	63	63	63	50
Режим испытаний 6а	Ном. ток замыкания на землю	$I_{6a} (I_e)^{**}$	А	60	60	60	60
Режим испытаний 6б	Ном. ток отключения нагрузки кабеля и ток отключения нагрузки линии при условиях замыкания на землю	I_{6b}	А	35	35	35	35
–	Ток отключения нагрузки кабеля при условиях замыкания на землю под током искусственной нагрузки	$I_L + \sqrt{3} \cdot I_{CL}^{**}$	А	630+50	630+50	630+50	630+50
Коммутационная способность комбинации ВН с предохранителями (Стандарты см. стр. 43)							
Ном. ток переноса заряда		I_4	А	1150	1150	830	830
Заземлители							
Ном. напряжение		U_r	кВ	7,2	12	15	17,5
Функция заземления на КЗ трехпозиционного ВН	Ном. ток включения при КЗ	I_{ma}	до кА	63	63	63	50
	Ном. кратковременный ток	I_k	до кА	25	25	25	20
Функция заземления на КЗ в фидере ячеек LS11, LS31 и LS32	Ном. ток включения при КЗ	I_{ma}	до кА	63	63	63	50
	Ном. кратковременный ток	I_k	до кА	25	25	25	20
Функция заземления трехпозиционного разъединителя	Ном. кратковременный ток	I_k	до кА	25	25	25	20

Вакуумные силовые выключатели ЗАН5 и ЗАН6

Ном. напряжение	U_r	кВ	7,2	12	15	17,5	24
Ном. уровень изоляции	Ном. кратковременно выдерживаемое напряжение промышленной частоты	U_d	кВ	20	28	36	38 50
	Ном. испытательное напряжение грозового импульса	U_p	кВ	60	75	95	95 125
Ном. частота		f_r	Гц	50/60	50/60	50/60	50/60
Ном. рабочий ток фидеров	для ЗАН5	I_r	А	400, 630	400, 630	400, 630	400, 630
	для ЗАН6	I_r	А	630, 1250	630, 1250	630, 1250	630, 1250
Ном. кратковременный ток		I_k	до кА	25	25	25	20
Ном. продолжительность короткого замыкания		t_k	с	3	3	3	3
Ном. импульсный ток		I_p	до кА	63	63	63	50
Ном. ток отключения КЗ		I_{sc}	до кА	25	25	25	20
Ном. ток включения при КЗ		I_{ma}	до кА	63	63	63	50
Эл. срок службы при ном. рабочем токе	–	–	10 000 коммутационных циклов				

* Более высокие значения электрических характеристик - по дополнительному запросу. 1) в зависимости от высоковольтного

** Данные в скобках в соответствии с ранее действовавшими стандартами

△) 17,5 кВ-> для России на маркировочной табличке указывается 12кВ

38 кВ-> для России на маркировочной табличке указывается 42кВ

2) Соответствует макс. допустимому ном.

току высоковольтного предохранителя.

Технические характеристики

Установка КРУ

Планировка помещения

Установка КРУ

Установка у стены, свободная установка
– в 1 ряд
– в 2 ряда (друг напротив друга)

Размеры помещения

См. габаритные чертежи сбоку

Размеры двери

Размеры дверных проемов зависят от:

- Числа ячеек в одном транспортировочном блоке
- Варианта исполнения с или без низковольтного шкафа

Крепление устройства


- Отверстия в полу и точки крепления КРУ см. на стр. 42
- Фундамент:
- Стальная несущая конструкция
- Железобетонный пол

Размеры ячеек

см. стр. 35 по 41

Вес

Вес ячейки зависит от ее оснащенности (напр., моторным приводом, трансформаторами напряжения). Характеристики см. на стр. 7.

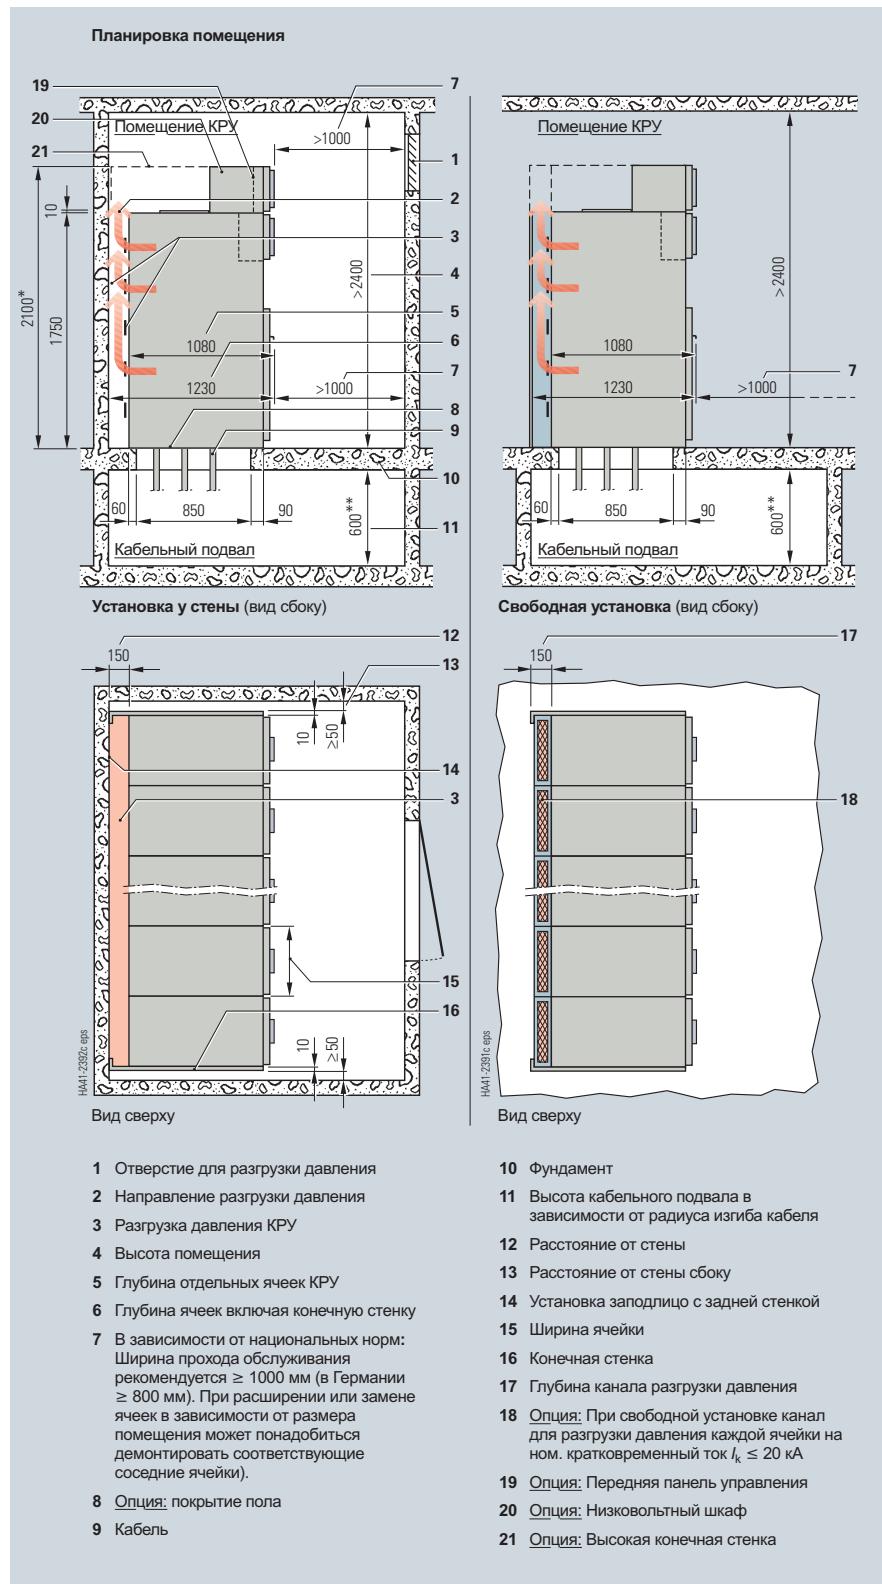


* Высота КРУ 2100 мм при высоте низковольтного шкафа 350 мм;
Высота КРУ 2300 мм при высоте низковольтного шкафа 550 мм

** Зависит от радиуса изгиба кабеля


Технические характеристики

Данные по отправке

Транспортные единицы для отправки (вид сверху)



По отдельной ячейке

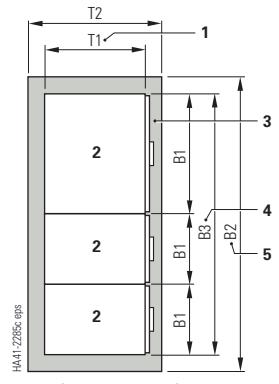

Комбинированный блок ячеек

1 T1 = глубина отдельной ячейки

2 Размер отдельной ячейки B1 x T1

3 Транспортная единица, размер B2 x T2

4 B3 = общая ширина комбинированного блока ячеек

5 B2 = ширина транспортной единицы

Отдельная ячейка или комбинация ячеек стандартных КРУ (без канала для разгрузки давления)	Тип ячейки	Ячейка или комбинация ячеек		Транспортная единица (включая упаковку) для стандартных ячеек (без канала для разгрузки давления)				
		Ширина B1 мм	Вес нетто 1) кг, примерно без/с НШ*/НШ*	Ширина B2 м	Высота на T2 м без/с НШ*/НШ*	Глубина T2 м	Объем м ³	Вес брутто 1) кг, примерно без/с НШ*/НШ*

Транспортировка отдельных ячеек

Отсек кольцевой кабельной линии RK RK1	375 500	190 / 250 210 / 270	1,08 1,08	1,95 / 2,3	1,40	2,95 / 3,48	250 / 310 270 / 330
Отсек кольцевой кабельной линии для комбинации ячеек RK-U	375	260 / 320	1,08				320 / 380
Кабельный отсек K, K-E K1, K1-E 500	375 500	190 / 250 190 / 250	1,08 1,08				250 / 310 250 / 310
Ячейка трансформатора TR TR1 500	375 500	210 / 270 230 / 290	1,08 1,08				270 / 330 290 / 350
Ячейка силового выключателя LS1, -U 630 A	750	340 / 400	1,08				410 / 460
	750	340 / 400	1,08				410 / 460
Ячейка силового выключателя 1250 А – для подключения макс.2 кабелей LS31	750	400 / 460	1,08				470 / 520
– для подключения макс.3 кабелей LS32	875	460 / 520	1,08				530 / 580
Секционная ячейка 1250 А LT31	750	450 / 510	1,08				520 / 570
Секционная ячейка 630 А с вакуумным силовым выключателем LT10	750	320 / 380	1,08				390 / 440
LT11	750	320 / 380	1,08				390 / 440
Секционная ячейка с 1 трехпозиционным ВН LT2	750	250 / 310	1,08				320 / 370
LT2-W	750	310 / 370	1,08				380 / 430
Секционная ячейка с 2 трехпозиционными ВН LT22	750	290 / 350	1,08				360 / 410
LT22-W	750	350 / 410	1,08				420 / 470
Расчетно-измерительная ячейка ME1....	750	270 / 330	1,08				340 / 390
ME1-H	750	330 / 390	1,08				400 / 450
Ячейка измерителя напряжения на ME3	375	210 / 270	1,08				270 / 330
ME31-F	500	270 / 330	1,08				330 / 390
Ячейка высокой проводимости HF	375	170 / 230	1,08				230 / 290
с трансформаторами HF	375	260 / 320	1,08				320 / 380
Ячейка заземлителяя SE1	375	190 / 250	1,08				250 / 310
сборных шин SE2	500	270 / 330	1,08				330 / 390
Для отдельной ячейки		Ширина ячейки мм	Дополнит. вес кг, примерно				
Канал для разгрузки давления при свободной установке КРУ		375 500 750 875	30 40 60 70				

Транспортировка комбинированных блоков ячеек

Транспортная единица:	Общая ширина B3	B2	T2	
– Стандарт: отдельные ячейки расположены вряд и не скреплены болтами	по доп. запросу	0,70	1,95 / 2,3	1,40 1,91 / 2,25
– Опция: Транспортная единица из нескольких ячеек, скрепленных болтами		≤ 875 мм	1,08	1,95 / 2,3 1,40 2,95 / 3,48 2) + 70 **
Стандартная упаковка для:		≤ 1000 мм ***	1,20	1,95 / 2,3 1,40 3,28 / 3,86 2) + 80 **
– Отправки грузовым транспортом		≤ 1500 мм	1,78	1,95 / 2,3 1,40 4,64 / 5,47 2) + 100 **
– Отправки морским и воздушным транспортом		≤ 2125 мм	2,33	1,95 / 2,3 1,40 6,36 / 7,50 2) + 120 **
Упаковка в контейнеры - стандарт (другие размеры по дополнительному запросу)		≤ 875 мм	1,10	1,95 / 2,3 1,40 3,00 / 3,50 2) + 80 **
		≤ 2000 мм	2,20	1,95 / 2,3 1,40 6,00 / 7,10 2) + 100 **

Упаковка, транспортировка (примеры)

Упаковка	Исполнение	Для транспортировки	Транспорт
Ячейки установлены на деревянном основании и накрыты защитной полиэтиленовой пленкой	открытое для контейнеров	по Европе через океан	ж/д, грузовик корабль + грузовик

1) Вес нетто и брутто зависят от оснащенности (напр., трансформаторами тока, моторными приводами), поэтому приведены средние значения.

2) Суммарный вес нетто отдельных ячеек

* Низковольтный шкаф, Высота 350 мм, вес около 60 кг в зависимости от типа и оснащенности ячейки или опциональная высота 550 мм

** Вес упаковки
*** ≤ 1125 мм по доп. запросу

Программа поставок

Обзор комплекта поставки

Стандартные ячейки	Наименование ячейки	Тип ячейки	Ширина ячейки	
 R-HA41-073.eps Отсек кольцевой кабельной линии тип RK				
 R-HA41-076.eps Ячейка силового выключателя Тип LS1				
 R-HA41-074.eps Трансформаторная ячейка Тип TR				
 R-HA41-077.eps Ячейка силового выключателя Тип LS11				
 R-HA41-075.eps Кабельный отсек Тип K				
 R-HA41-078.eps Расчетно-измерительная ячейка Тип ME1				
	Отсек кольцевой кабельной линии ¹⁾	в кач. фидера	RK	375 мм
		в кач. передачи	RK1	500 мм
	Отсек кольцевой кабельной линии ¹⁾	в кач. фидера	RK-U	375 мм
	Трансформаторная ячейка ¹⁾	в кач. фидера	TR	375 мм
		в кач. передачи	TR1	500 мм
	Кабельный отсек	в кач. фидера	K	375 мм
		в кач. передачи	K1	500 мм
	Кабельный отсек ^{1,2)}	в кач. фидера	K-E	375 мм
		в кач. передачи	K1-E	500 мм
	Ячейка силового выключателя 630 А ¹⁾ , с ЗАН6 ³⁾	в кач. фидера	LS1	750 мм
		в кач. передачи	LS1-U	750 мм
	Ячейка силового выключателя 630 А, с ЗАН6 ³⁾	в кач. фидера	LS11	750 мм
		в кач. передачи	LS11-U	750 мм
	Ячейка силового выключателя 1250 А, с ЗАН6 ³⁾	в кач. фидера	LS31	750 мм
		в кач. передачи	LS32	875 мм
		в кач. передачи	LS31-U	750 мм
	Секционная ячейка 630 А ¹⁾ , с ЗАН6 ³⁾ , для ячейки типа HF		LT10	750 мм
	Секционная ячейка 630 А, с ЗАН6 ³⁾ , для ячейки типа HF		LT11	750 мм
	Секционная ячейка 1250 А, с ЗАН6 ³⁾ , для ячейки типа HF		LT31	750 мм
	Секционная ячейка 630 А ¹⁾	⁴⁾	LT2	750 мм
			LT2-W	750 мм
		⁵⁾	LT22	750 мм
			LT22-W	750 мм
	Расчетно-измерительная ячейка	Стандарт	ME1	750 мм
			ME1-S	750 мм
		в кач. конечной ячейки	ME1-K	750 мм
			ME1-KS	750 мм
	Расчетно-измерительная ячейка для дополнит. трансформатора тока		ME1-H	750 мм
	Ячейка измерения напряжения на сборных шинах ¹⁾		ME3	375 мм
			ME31-F	500 мм
	Ячейка заземления сборных шин ¹⁾		SE1	375 мм
		⁶⁾	SE2	500 мм
	Ячейка высокой проводимости		HF	375 мм

1) LSC2B

2) С дополнительным заземлителем на КЗ

3) Тип вакуумного силового выключателя

4) С 1 трехпозиционным ВН

5) С 2 трехпозиционными ВН

6) С трансформатором для измерения напряжения на сборных шинах

Программа поставок

Оснащение

Тип ячейки																									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
•	•	—	•	•	—	○	○	○	○	—	—	○	—	○	○	—	—	—	○	○	○	○	○	RK	
•	•	—	—	•	—	○	○	○	○	—	—	○	—	—	○	—	—	—	○	—	○	•	○	—	RK-U
•	•	—	•	•	○	○	○	○	○	—	—	—	○	•	○	—	—	○	—	○	○	○	○	○	TR
—	—	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—	○	○	○	○	○	K
—	•	—	•	•	—	○	○	○	○	○	—	—	—	—	○	○	—	—	○	○	○	○	○	○	K-E
•	•	—	•	•	—	○	○	○	○	○	—	—	○	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	LS1
•	•	—	—	•	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	○	○	○	○	—	○	•	○	—	—	LS1-U
•	•	—	•	•	○	○	○	○	○	○	—	○	—	○	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	LS11
•	•	—	—	•	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	○	○	○	○	—	○	•	○	—	—	LS11-U
•	•	—	•	•	○	○	○	○	○	○	—	•	○	—	○	—	○	○	○	○	○	○	○	○	LS31
•	•	—	—	•	○	○	○	○	○	○	—	•	○	—	—	○	○	○	○	—	○	•	○	—	LS31-U
•	•	—	•	•	○	○	○	○	○	○	—	•	○	—	○	—	○	○	○	○	○	○	○	○	LS31
•	•	—	—	•	○	○	○	○	○	○	—	•	○	—	○	—	○	○	○	—	○	•	○	—	LS32
•	•	—	—	•	○	○	○	○	○	○	—	•	•	○	—	—	○	○	○	—	○	•	○	—	LS31-U
•	•	—	—	•	○	○	○	○	○	○	—	•	○	—	—	○	○	○	○	—	○	•	○	—	LT10
•	•	—	—	•	○	○	○	○	○	○	—	•	○	—	—	○	○	○	○	—	○	•	○	—	LT11
•	•	—	—	•	○	○	○	○	○	○	—	•	•	○	—	—	○	○	○	—	○	•	○	—	LT31
•	•	—	—	•	—	○	○	○	○	○	—	—	○	—	—	○	○	○	○	—	○	•	○	—	LT2
•	•	—	—	•	—	○	○	○	○	○	—	—	○	—	—	○	—	—	○	—	○	•	○	—	LT2-W
•	•	—	—	•	—	○	○	○	○	○	—	—	○	—	—	○	—	—	○	—	○	•	○	—	LT22
•	•	—	—	•	—	○	○	○	○	○	—	—	○	—	—	○	—	—	○	—	○	•	○	—	LT22-W
—	—	•	—	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ME1
—	—	•	—	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ME1-S
—	—	•	—	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ME1-K
—	—	•	—	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ME1-KS
—	—	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ME1-H
•	•	—	—	—	—	—	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ME3
•	•	—	—	—	—	—	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ME31-F
•	•	—	—	—	—	—	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	SE1
•	•	—	—	—	—	—	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	SE2
—	—	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	HF

1) Трехпозиционный ВН

2) Трехпозиционный разъединитель в ячейках типов LS31, LS31-U, LS32 и LT31

3) Тип вакуумного силового выключателя

4) Углубленное покрытие пола в ячейках с кабельным фидером необходимо в особых случаях


5) Отсутствует в варианте исполнения с отдельным заземлителем на фидере в ячейках типов LS11, LS31 и LS32

6) Смотровое окошко относится к основному оборудованию ячеек LS11, LS31 и LS32 в варианте исполнения с отдельным заземлителем

7) Подогрев ячейки: выведен на клемму (стандарт).
Опция: вариант исполнения с терmostатом.


Программа поставок

Отсеки кольцевой кабельной линии

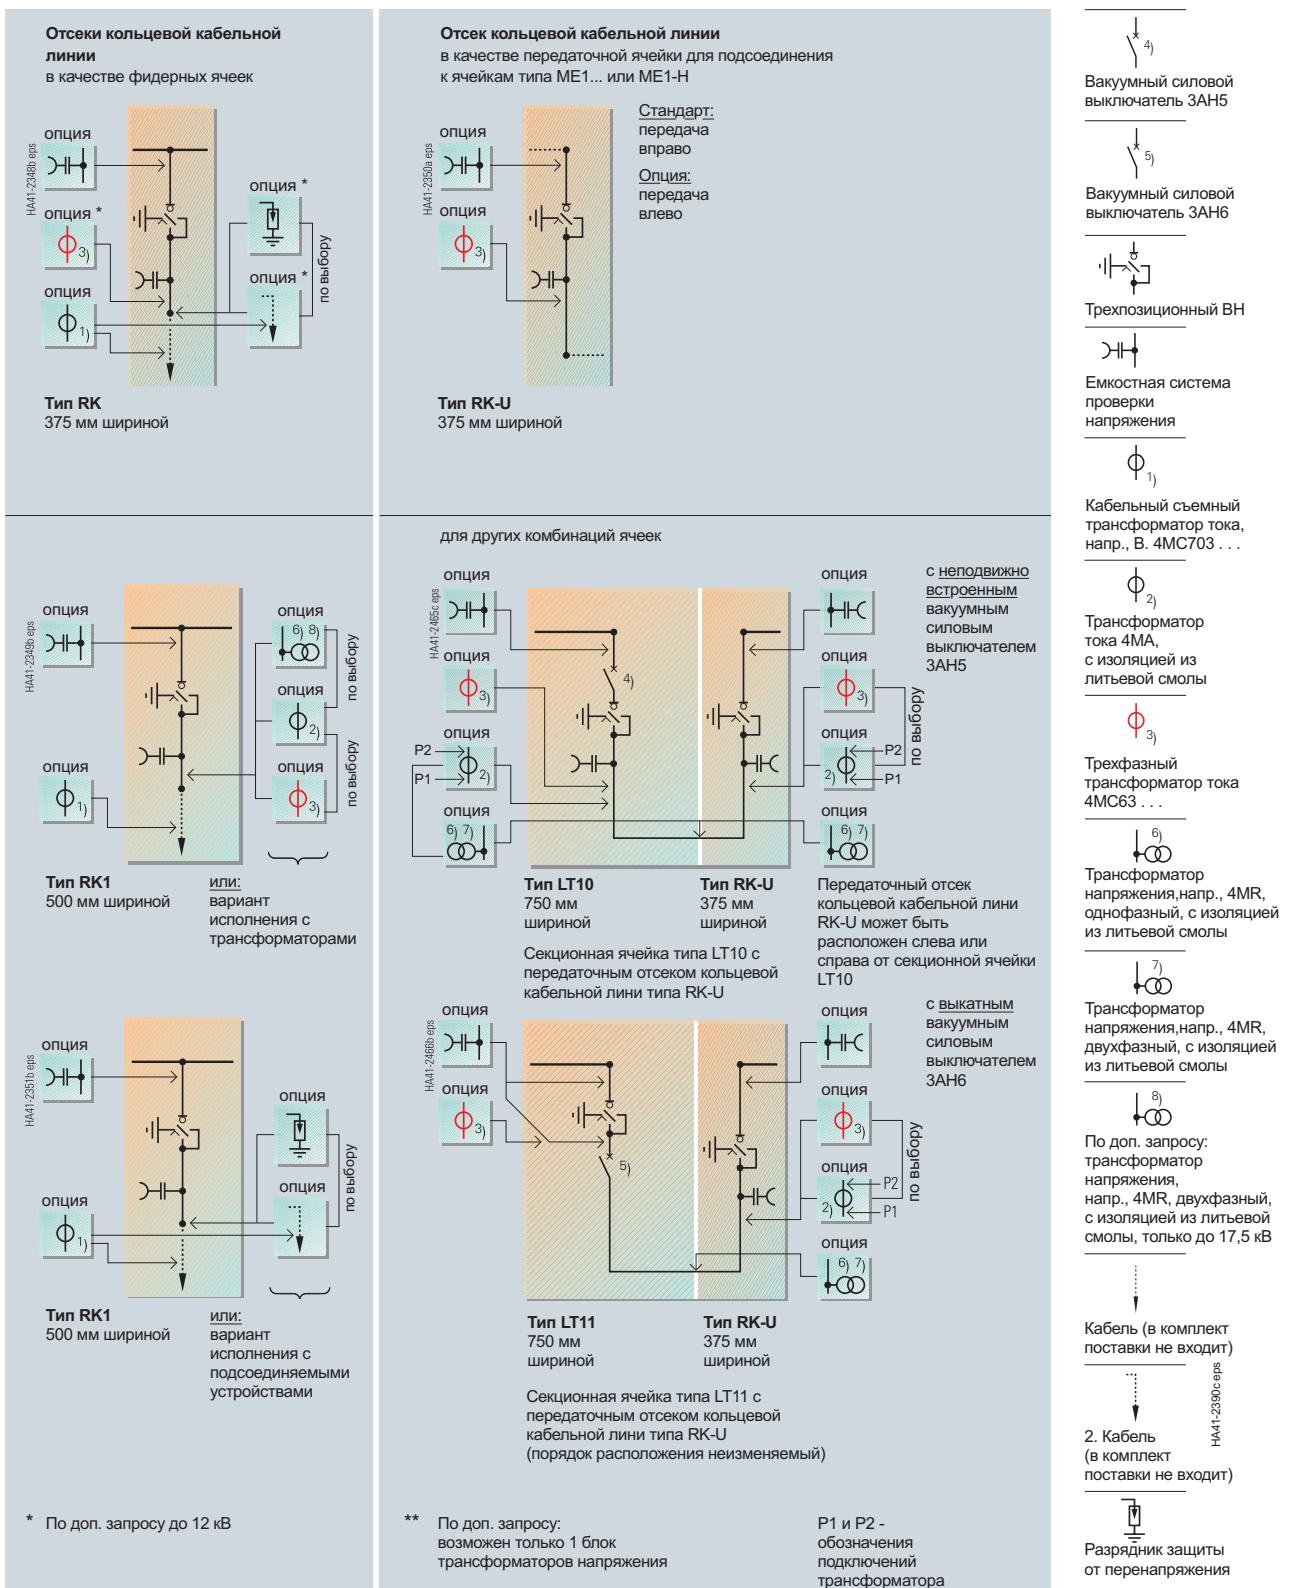

Программа поставок


Трансформаторные ячейки и кабельные отсеки

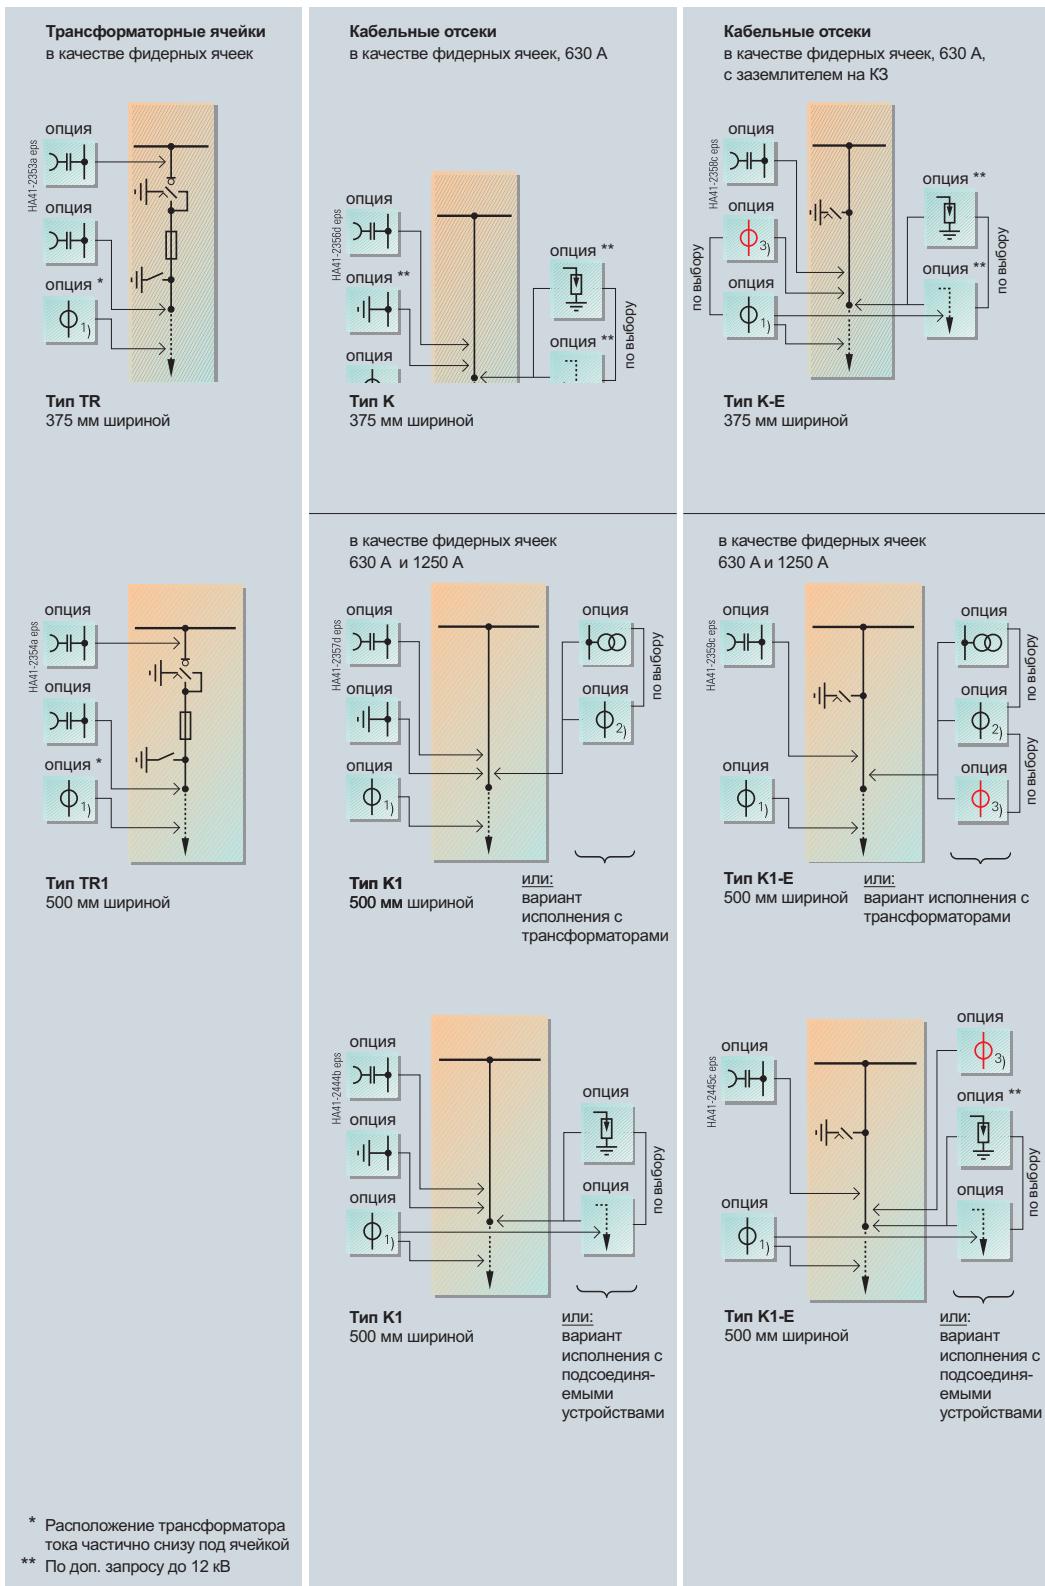

- Трехпозиционный ВН
- Высоков. предохранитель
- Емкостная система проверки напряжения
- Заземлитель
- Заземлитель на КЗ
- Стационарное заземление
- ϕ_1 Кабельный съемный трансформатор тока, напр., 4MC703 ...
- ϕ_2 Трансформатор тока 4МА, с изоляцией из литьевой смолы
- ϕ_3 Трехфазный трансформатор тока 4МС63 ...
- Трансформатор напряжения, напр., 4MR, однофазный, с изоляцией из литьевой смолы
- Кабель (в комплект поставки не входит)
2. кабель (не входит в комплект поставки)
- Разрядник защиты от перенапряжения


Программа поставок

Ячейки силовых выключателей

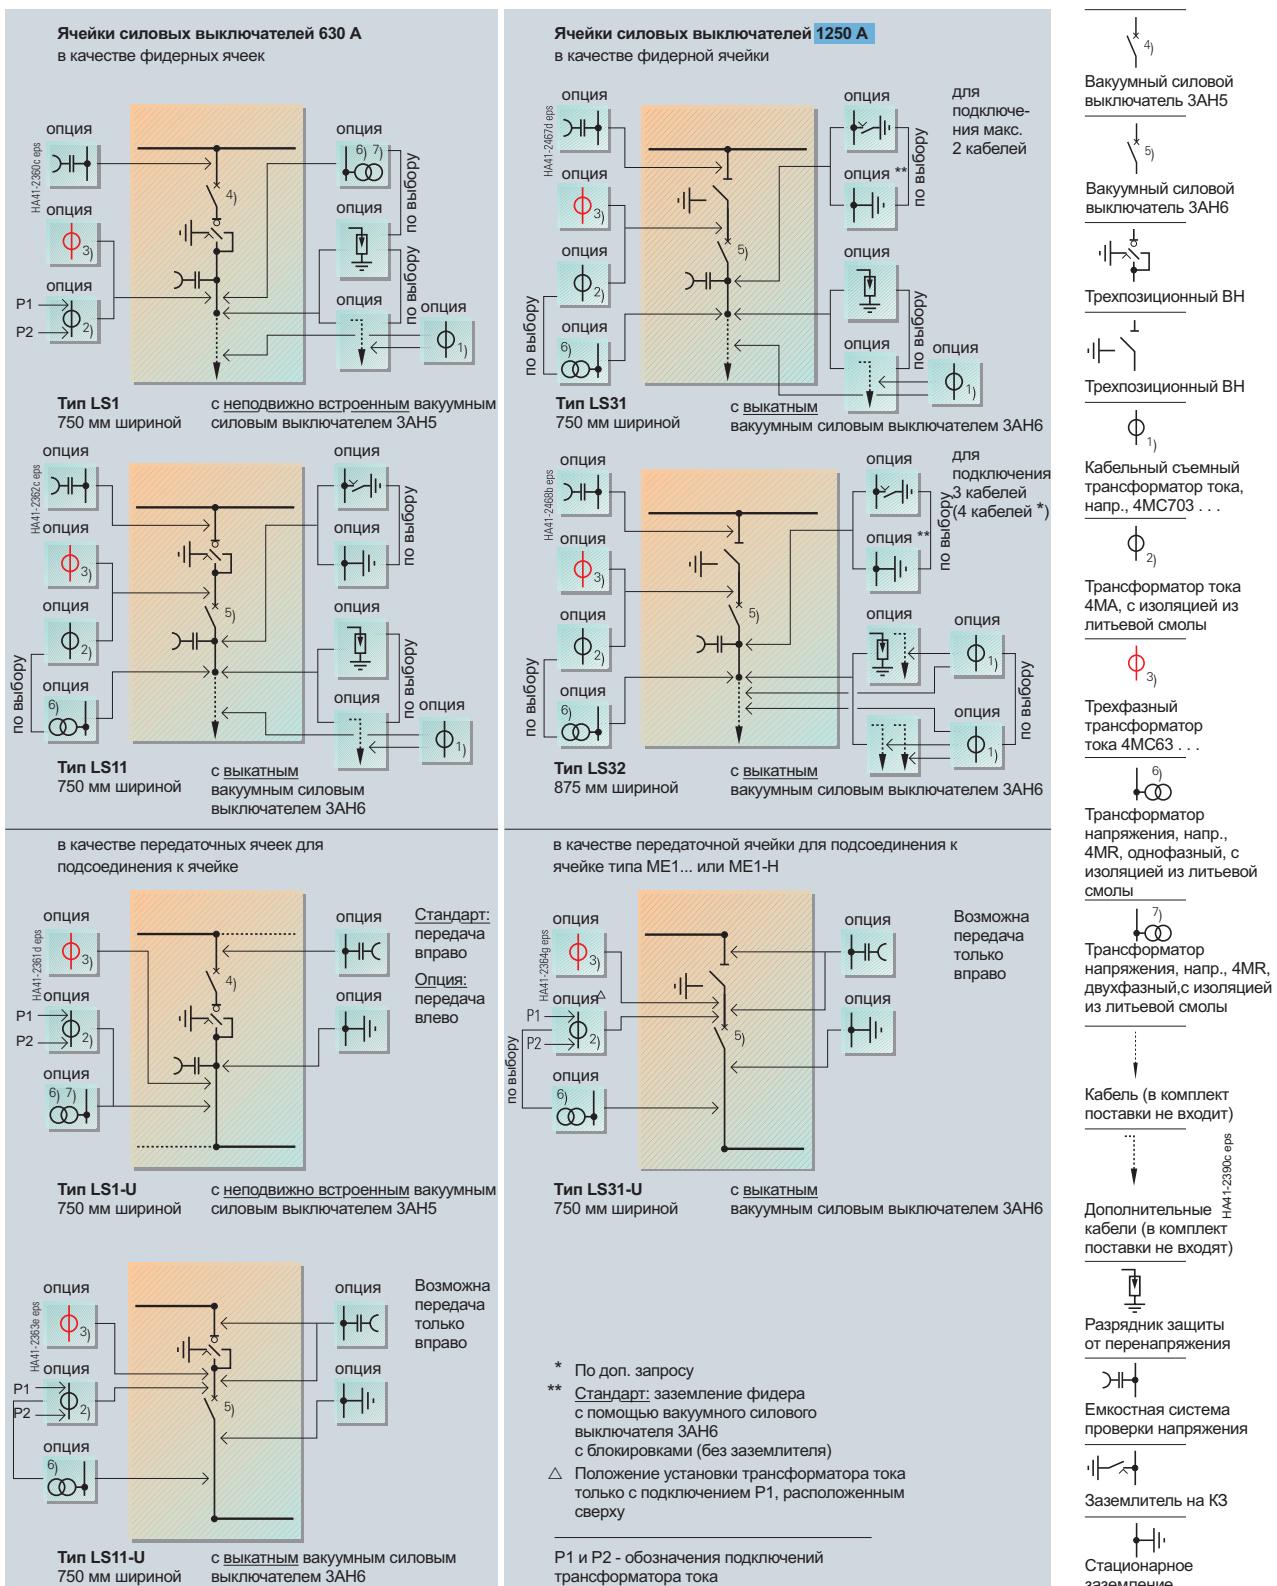


Программа поставок

Секционные ячейки

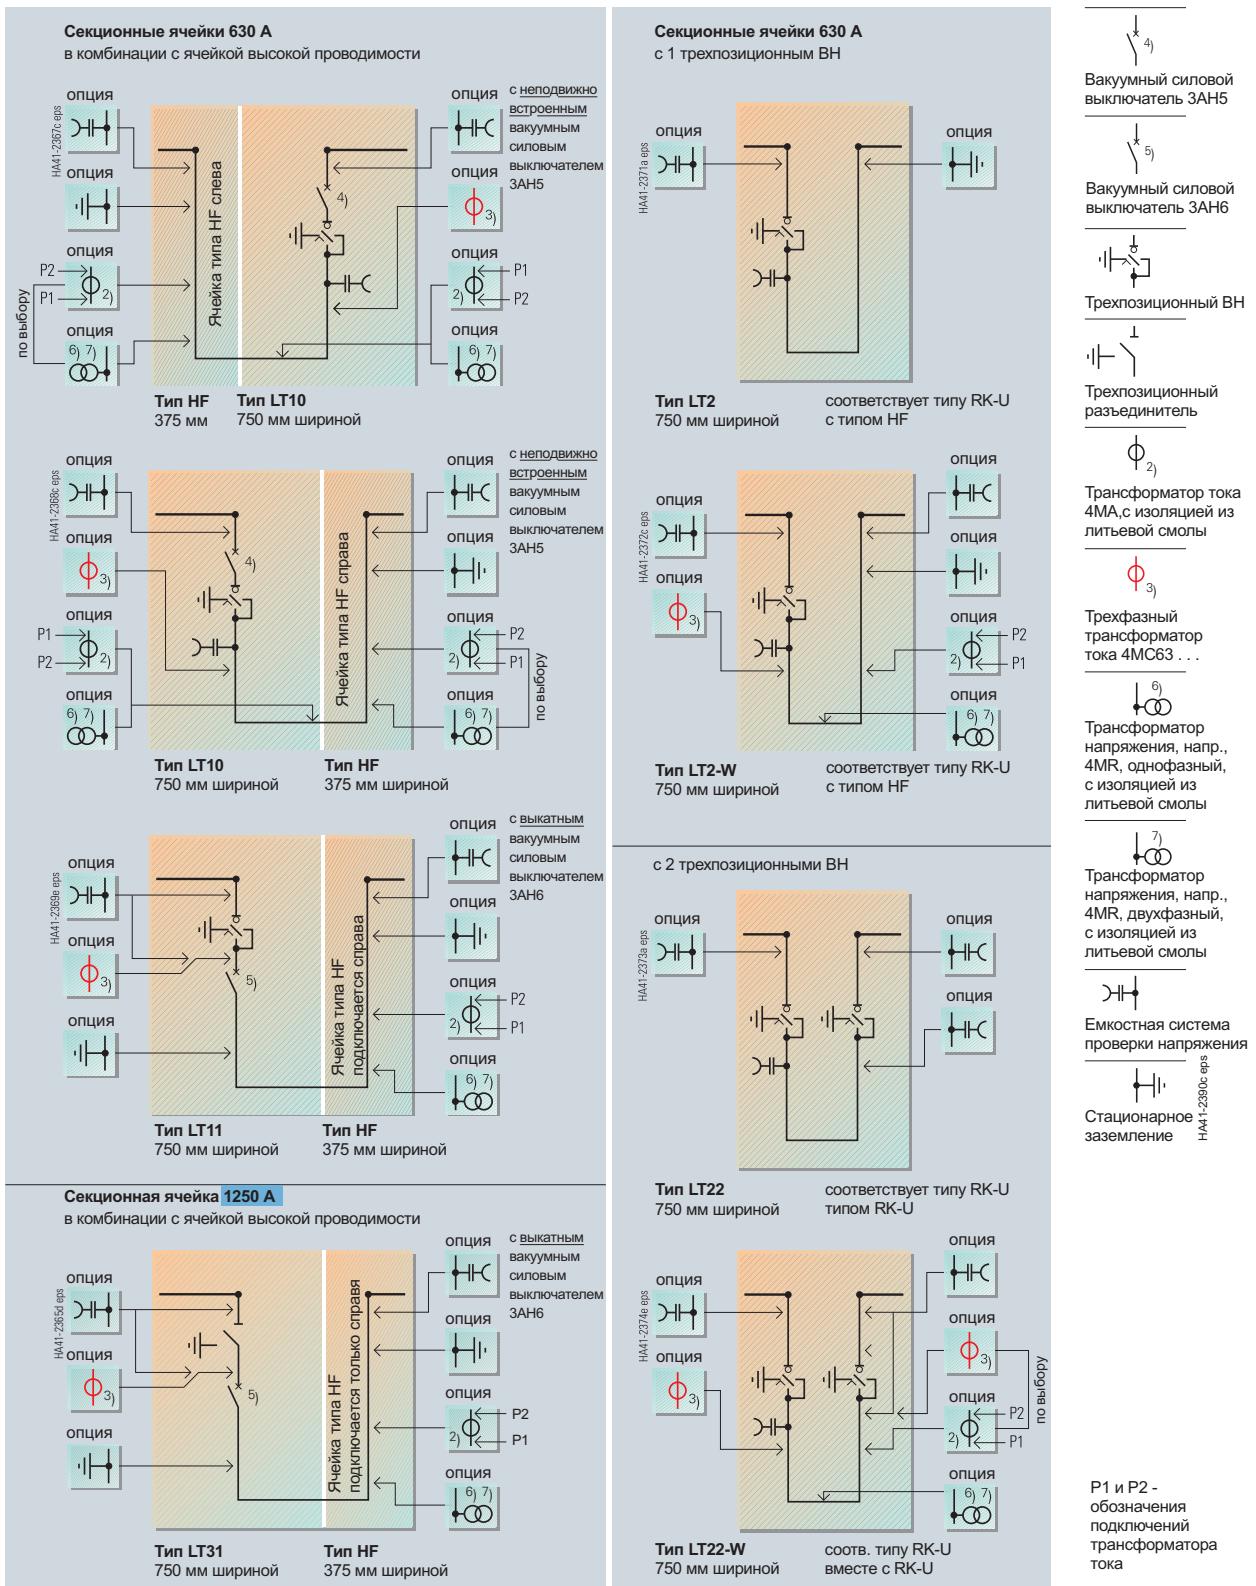


Программа поставок

Расчетно-измерительные ячейки

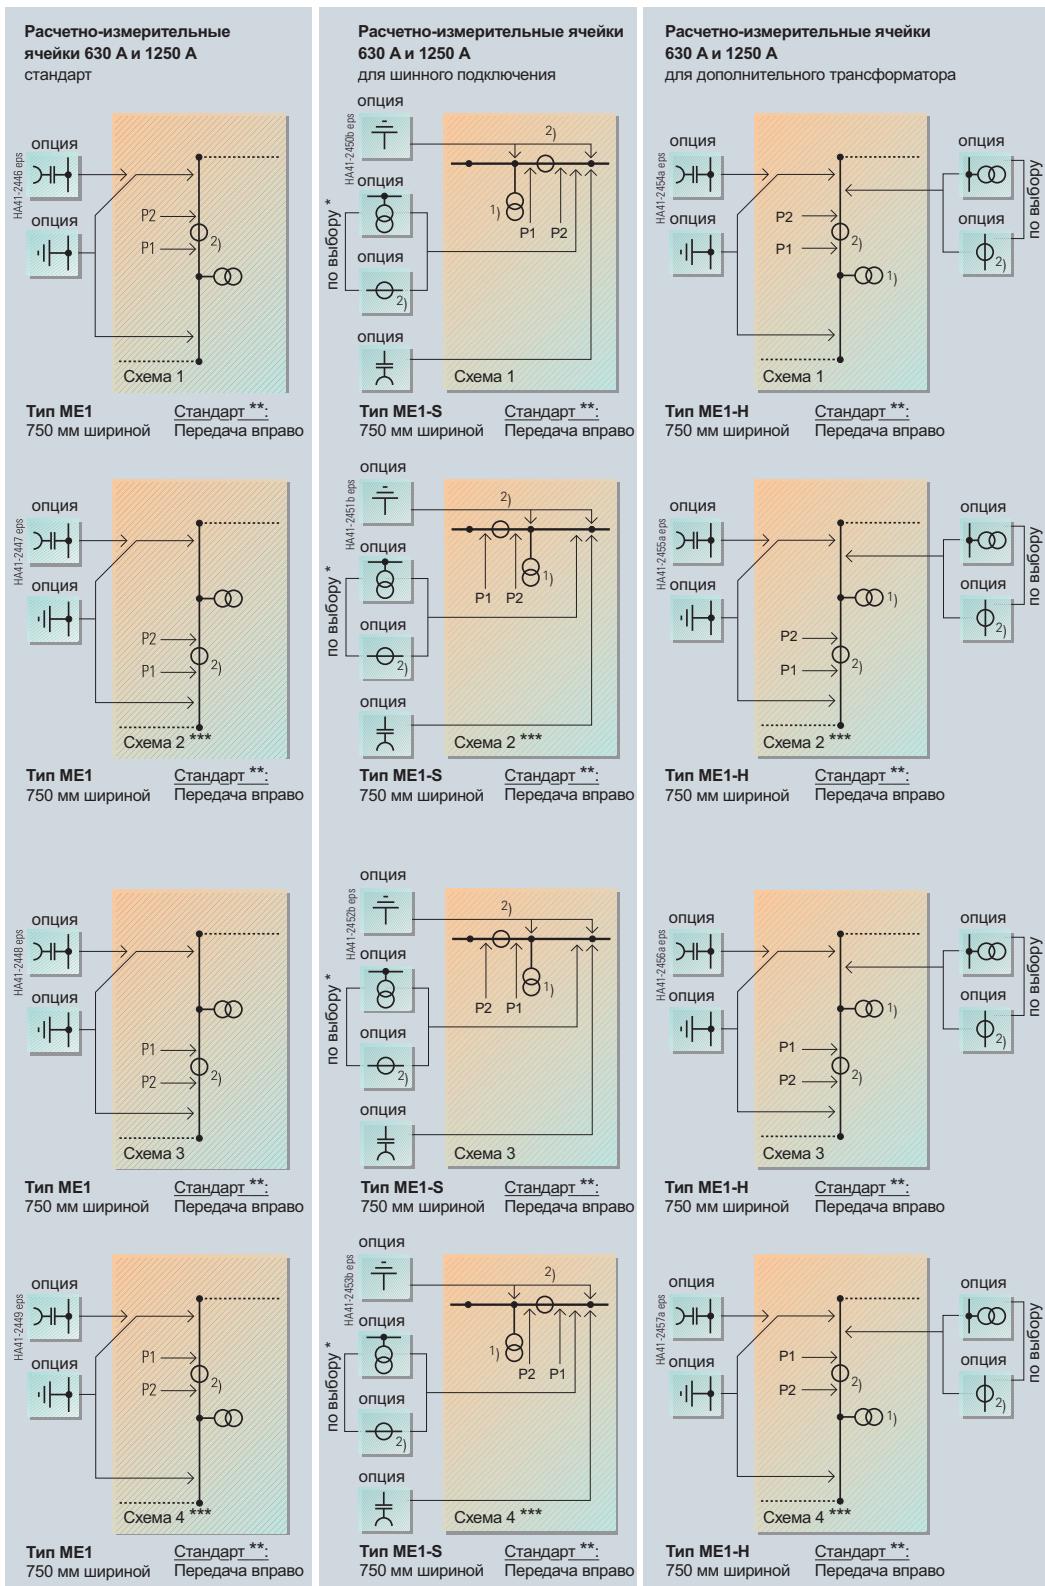

Емкостная система проверки напряжения



Трансформатор тока 4МA, с изоляцией из литьевой смолы

По доп. запросу:
Трансформатор напряжения, напр., 4МR, однофазный, с изоляцией из литьевой смолы, с высоков. предохр.



Трансформатор напряжения, напр., 4МR, одно- или двухфазный, с изоляцией из литьевой смолы



Стационарное заземление

HA41-2290ceps

Стационарное заземление сборных шин

P1 и P2 - обозначения подключений трансформатора тока

* По доп. запросу


** Опция:

передача влево

*** Подключение трансформаторов в другом порядке


Программа поставок

Расчетно-измерительные ячейки, ячейки измерения напряжения на сборных шинах, ячейки заземления сборных шин и ячейки высокой проводимости

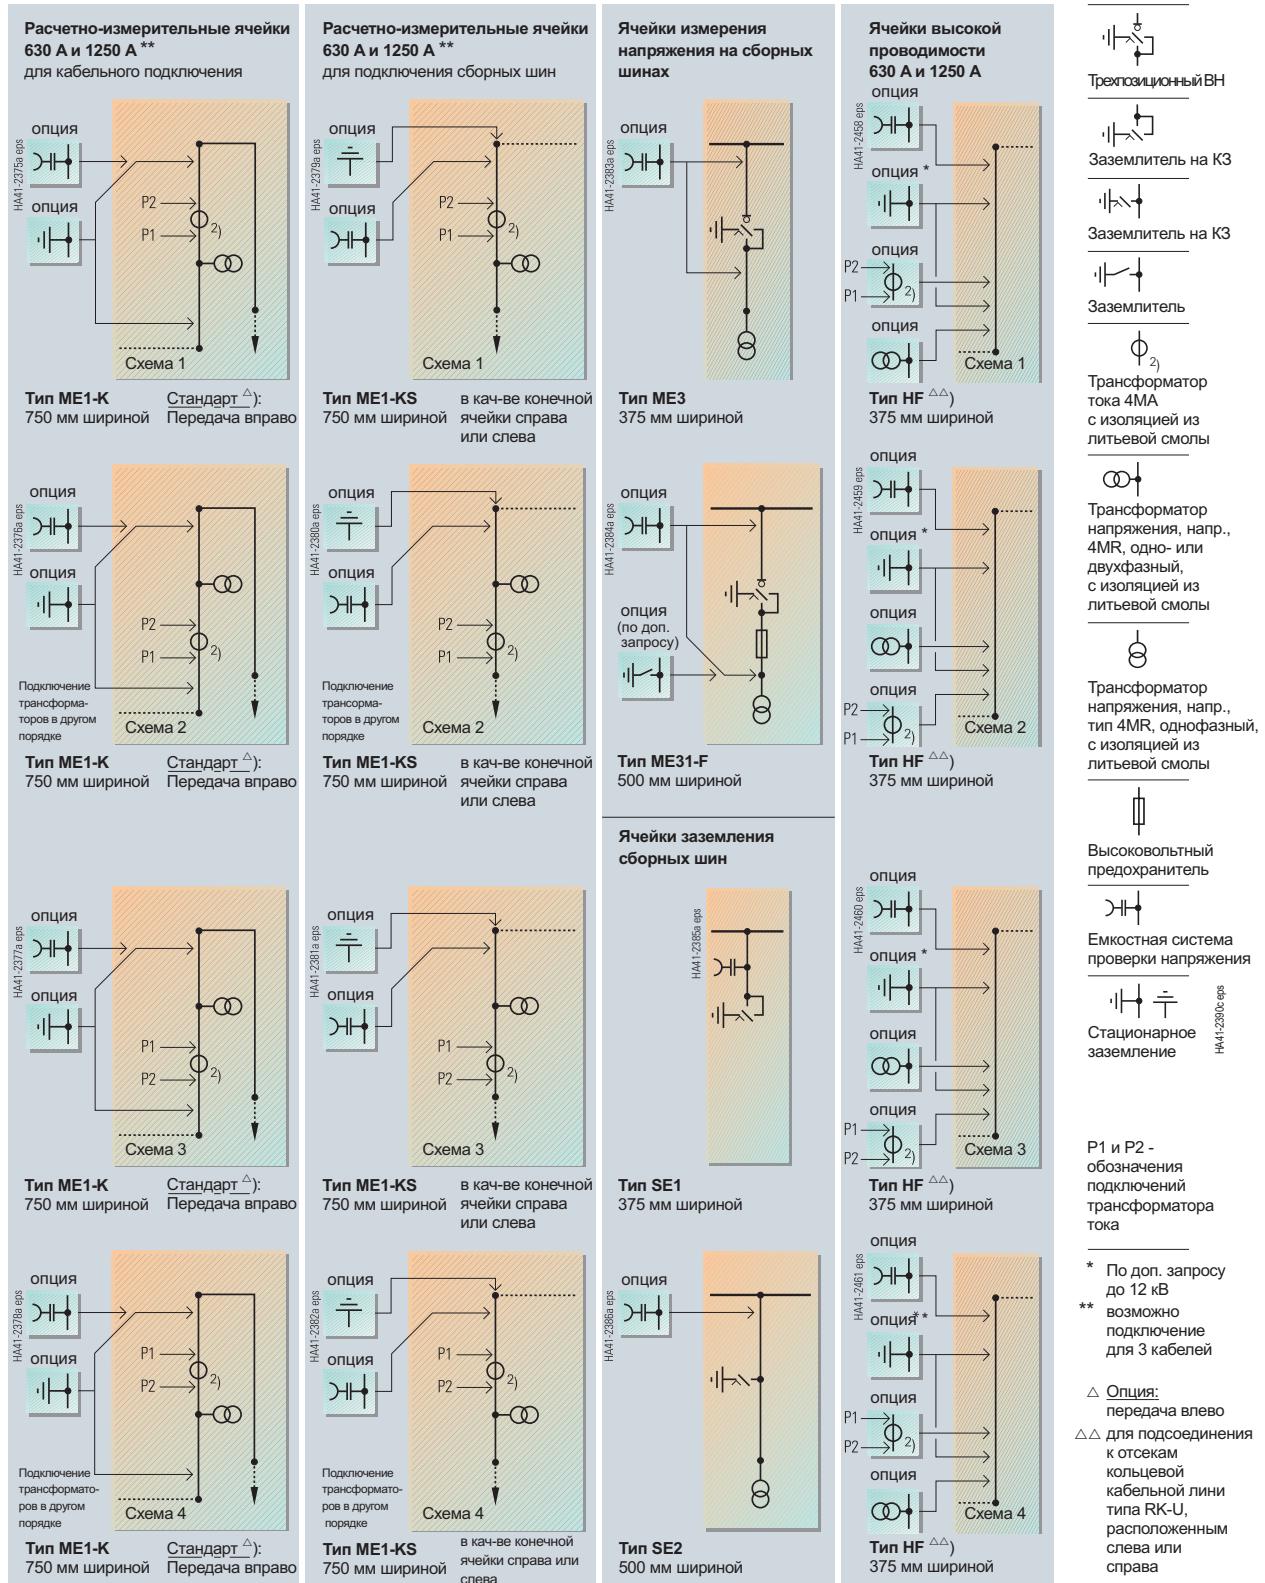

Конструкция


Конструкция ячейки (примеры)

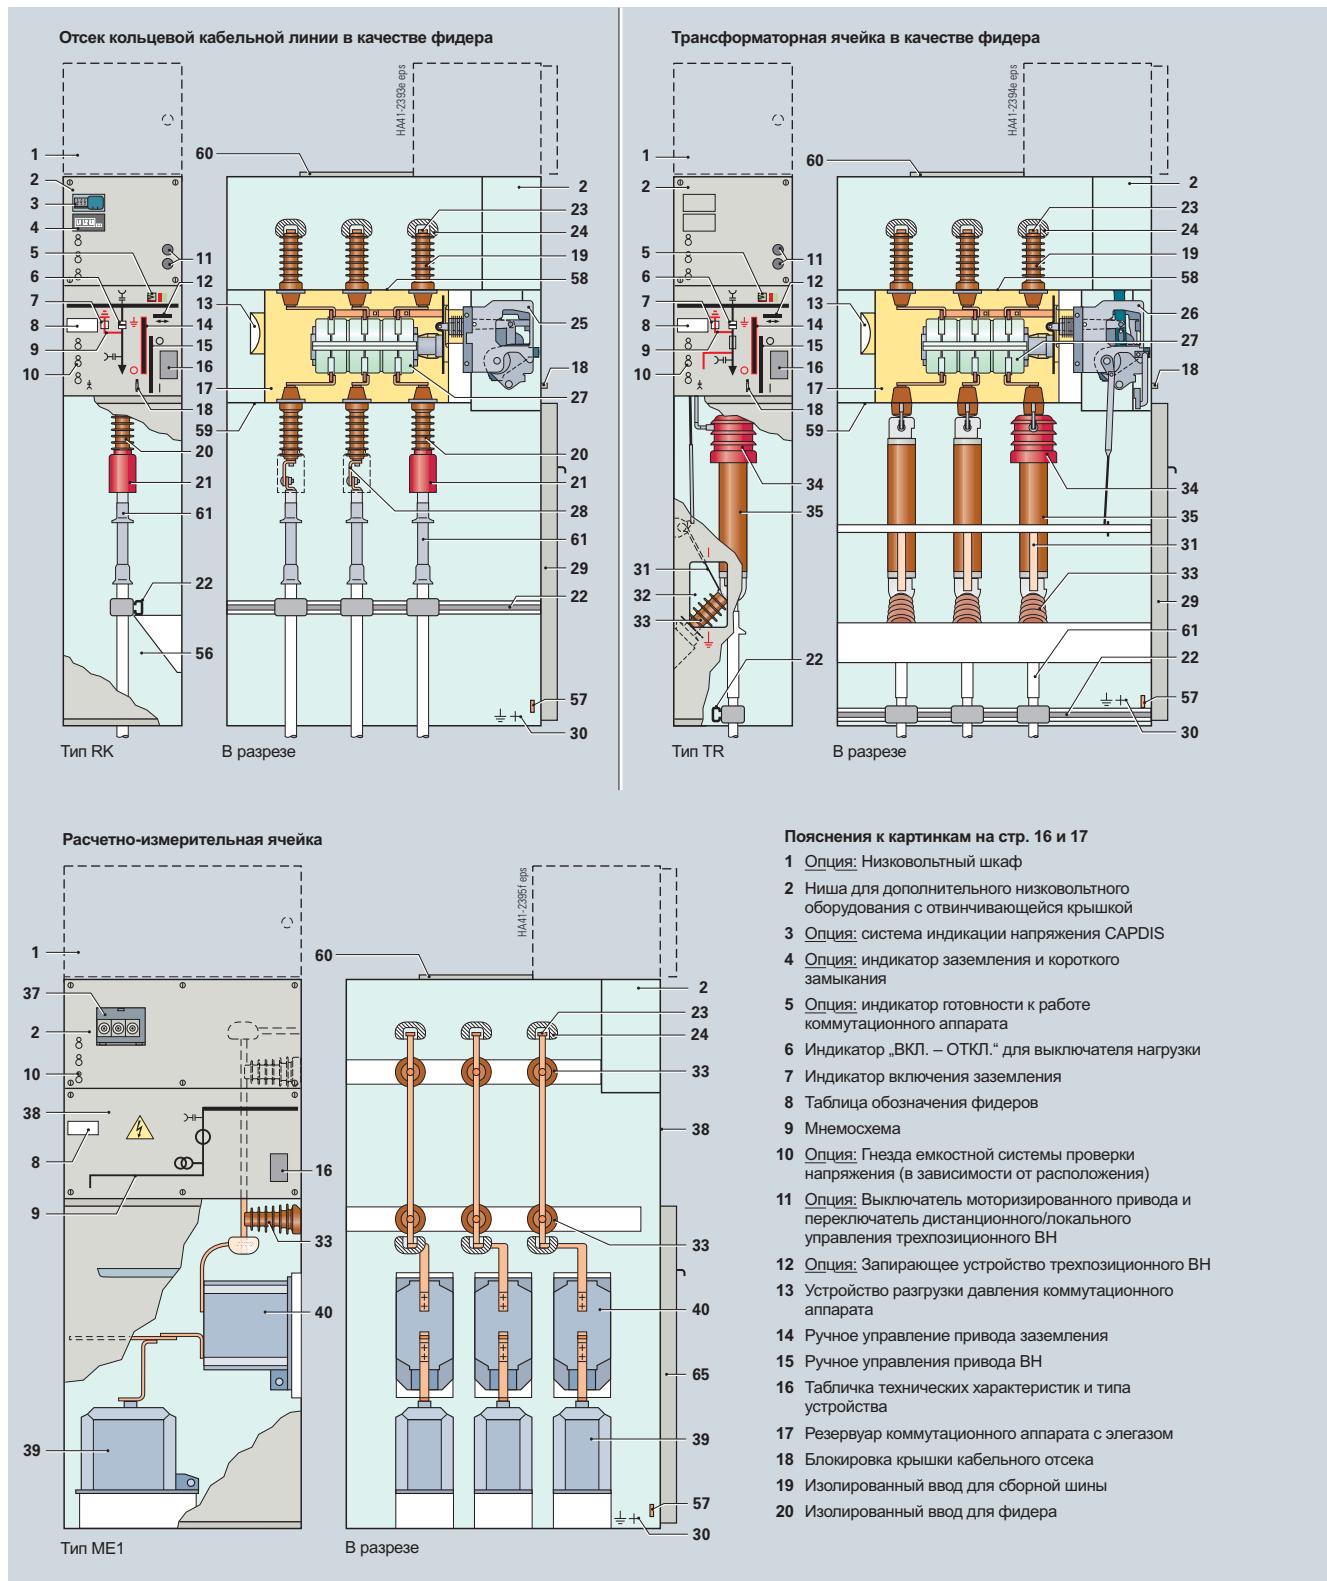


Конструкция

Конструкция ячейки (примеры)

Ячейка силового выключателя (с вакуумным силовым выключателем ЗАН5)

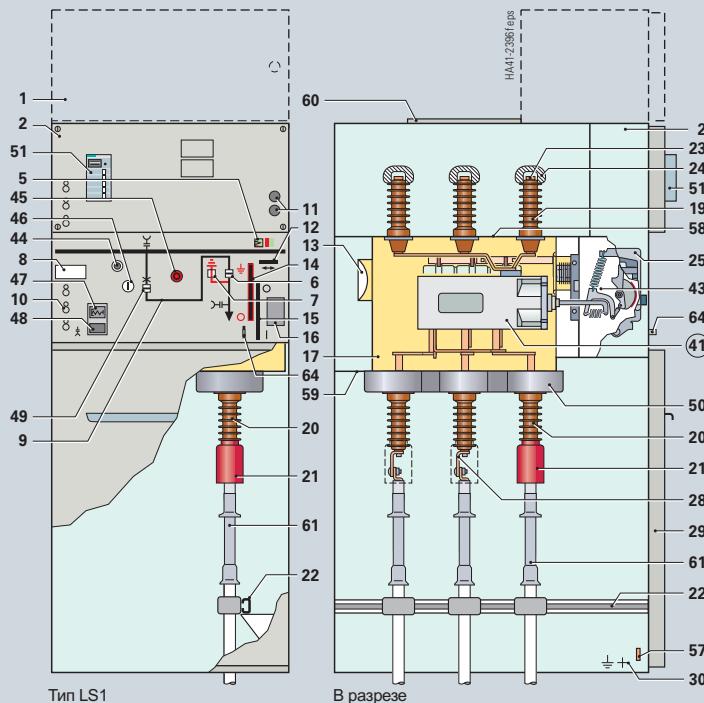

Ячейка силового выключателя (с вакуумным силовым выключателем ЗАН6)

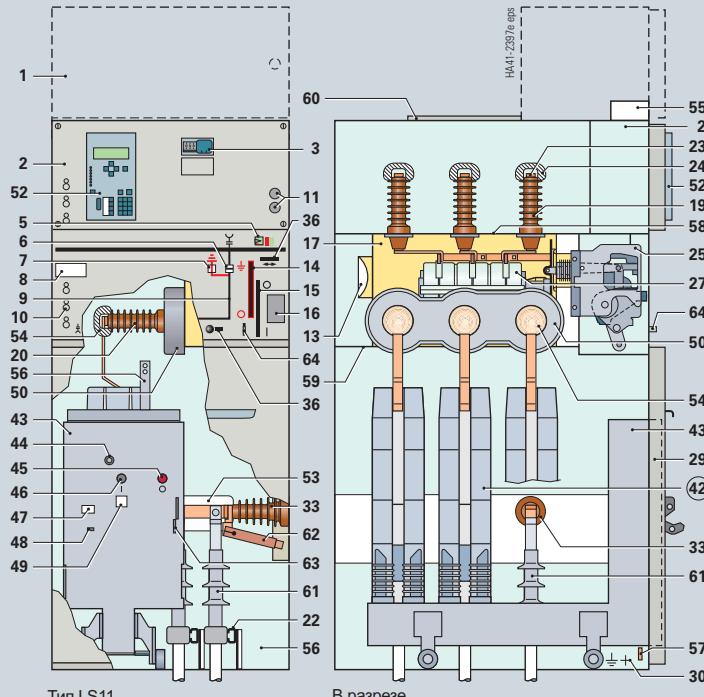

21 Изолирующая манжета (напр., для $U_p > 95$ кВ)
22 Кабельная шина с обоймами (опция) для крепления кабеля

23 Сборная шина
24 Изоляционный колпачок * сборной шины

25 Пружинный привод трехпозиционного ВН

26 Пружинный привод с запасенной энергией для включения трехпозиционного ВН

27 Трехпозиционный ВН

28 Кабельный ввод

29 Крышка кабельного отсека

30 Ввод для подключения заземления (положение см. на габаритных чертежах)

31 Заземляющий разъединитель для кабельного ввода

32 Смотровое окошко

33 Стержневой опорный изолят

34 Изолирующая манжета

35 Опция: высоковольтная плавкая вставка

36 Опция только для типов ячеек LS11... и LT11...: опросная блокировка для переключения между силовым выключателем в выключенном положении и трехпозиционным ВН, а также запирающее устройство для трехпозиционного ВН

37 Опция: отсек предохранителей МЕ1 для ТН

38 Крышка, привинченная болтами

39 Блок трансформатора напряжения 4MR

40 Блок трансформатора тока 4MA7

Вакуумный силовой выключатель

41 Вакуумный силовой выключатель ЗАН5, встроенный

42 Вакуумный силовой выключатель ЗАН6, съемный

43 Управление приводами

44 Ручное управление
– для включения при ручном обслуживании
– для аварийного управления при работе электропривода

45 Механический выключатель

46 Механический включатель
(при пружинном приводе отсутствует)

47 Индикатор „Пружины взведены“

48 Счетчик коммутационных циклов

49 Индикатор коммутационных положений

50 Опция: трехфазный трансформатор тока 4MC63 53

51 Опция: максимальная защита тока с выдержкой времени SIPROTEC easy 7SJ45

52 Опция: многофункциональная защита SIPROTEC 4 7SJ62

53 Крышка * для прикручивания кабельных вводов

54 Изоляционный колпачок * для гнезда ввода

55 Опция: кабельный канал

для прокладки управляющей и/или кольцевой линий

56 Опросная блокировка для трехпозиционного разъединителя

57 Сборная шина заземления

58 Металлическая перегородка отсека сборных шин

59 Металлическая перегородка кабельного отсека

60 Крышка отсека сборных шин

61 Кабельная концевая муфта (не входит в комплект поставки)

62 Опция: Заземление фидеров через встроенный заземлитель

63 или заземление фидеров через вакуумный силовой выключатель (= запирающее устройство для фидера заземлено при выключенном силовом выключателе)

64 Блокировка крышки кабельного отсека в ячейках силового выключателя

65 Крышка отсека ввода трансформатора

* Например, для $U_p \geq 95$ кВ, $U_r \geq 15$ кВ

Конструктивные элементы

Вакуумные силовые выключатели ЗАН5 и ЗАН6

Общие свойства

- силовой выключатель с вакуумными камерами
- Пружинный привод для 10 000 коммутационных циклов
- Не требуют технического обслуживания при установке оборудования в помещениях согласно IEC 62 271-1/ VDE 0671-1 *
- Индивидуальное вторичное оборудование

Коммутационные задачи и приводы

Коммутационные задачи вакуумного силового выключателя зависят в том числе и от типа его привода. Приводы бывают трех типов:

- Моторный привод с запасенной энергией
 - для автоматического повторного включения (АПВ)
 - для синхронизации и автоматического включения резервного питания (АВР)
- Ручной привод с запасенной энергией
 - для автоматического повторного включения (АПВ)
 - Ручной пружинный привод (= Пружины ВКЛ, накопитель ОТКЛ.)
 - не для автоматического повторного включения (АПВ)
 - для обычного включения и
 - для аккумулирования одного отключения

Свободное расцепление (Trip free)

- Вакуумный силовой выключатель с возможностью свободного расцепления по IEC 62 271-100 / VDE 0671-100

* Стандарты см. стр. 43

- 1) Вынимается после размыкания соответствующих контактных соединений и удаления скрепляющих болтов

Сокращения для коммутационных задач и случаев применения:

АВР = синхронизация и автоматическое включение резерва (время включения ≤ 90 мс)

АПВ = автоматическое повторное включение

Прочие данные см. также в каталоге HG 11.11 „Вакуумный силовой выключатель ЗАН“

Вакуумный силовой выключатель ЗАН5


- В металлическом корпусе
- До 630 А
- Полюсные части с вакуумными камерами неподвижно встроены в герметично закрытый, сварной резервуар, заполненный газом
- Применяется в системе с трехпозиционным разъединителем/ВН в резервуарах коммутационных аппаратов с элегазомой изоляцией
- Привод расположен вне резервуара с коммутационным аппаратом за панелью управления
- с воздушной изоляцией первичных подключений

Размещение в ячейках, разделенных металлическими перегородками

- Фидерные ячейки типа LS1 шириной 750 мм
- Передаточные ячейки типа LS1-U шириной 750 мм
- Секционные ячейки типа LT10 (для соседней ячейки высокой проводимости типа HF) шириной 750 мм

Вакуумный силовой выключатель ЗАН6

- Выкатной¹⁾ выключатель с боковым приводом, с воздушной изоляцией
- до 1250 А
- Полюса силового выключателя расположены друг за другом
- Привод находится в отдельном корпусе за нужней крышкой ячейки
- Опросная блокировка между вакуумным силовым выключателем ЗАН6 и трехпозиционным разъединителем/ВН
- Размещение в:
 - Фидерной ячейке типа LS1 шириной 750 мм
 - Передаточной ячейке типа LS1-U шириной 750 мм
 - Секционных ячейках типов LT11 или LT31 (для соседней ячейки высокой проводимости типа HF) шириной 750 мм
 - Фидерной ячейке типа LS31, (для подключения макс. 2 кабелей) шириной 750 мм
 - Фидерной ячейке типа LS32, (для подключения 3 кабелей; 4 кабелей по доп. запросу) шириной 875 мм

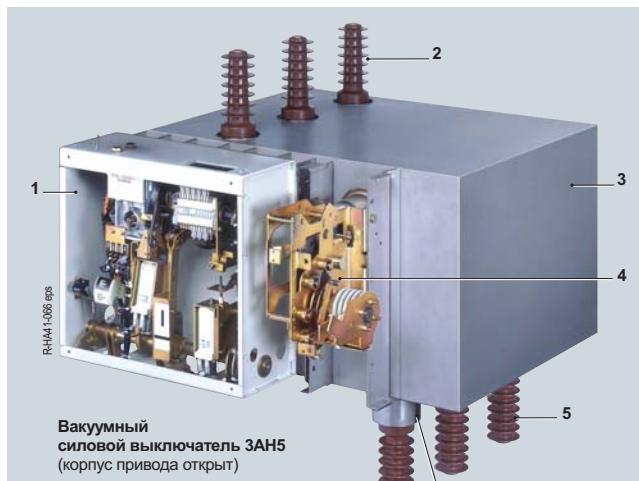

Вакуумный силовой выключатель ЗАН5
(корпус привода открыт)

1 Корпус привода


2 Проходной изолятор для сборных шин

3 Резервуар КРУ с элегазом, в котором находятся вакуумный силовой выключатель ЗАН5 и трехпозиционный ВН

4 Пружинный привод трехпозиционного ВН

5 Проходной изолятор для фидера

6 Место установки трехфазного трансформатора тока (опция)

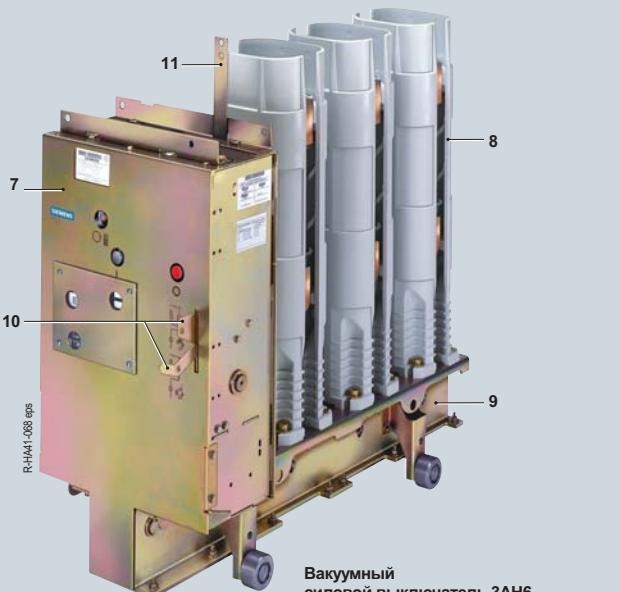

Вакуумный силовой выключатель ЗАН6

7 Корпус привода с элементами управления

8 Полюсы силового выключателя с вакуумными камерами

9 Выкатная тележка

10 Блокировка против выключения (стандарт при заземлении фидера при включенном вакуумном силовом выключателе ЗАН6) вакуумного силового выключателя ЗАН6 при разъединителе/ВН в положении „ЗЕМЛЯ“

11 Опросная блокировка между вакуумным силовым выключателем и трехпозиционным разъединителем/ВН (предотвращает включение всех трех коммутационных положений).

Опция для типов ячеек 630-A с:
ЗАН5: LS1, LS1-U, LT10
ЗАН6: LS1, LS1-U, LT11
Стандарт для типов ячеек 1250-A с ЗАН6: LS31, LS31-U, LS32 и LT31.

Конструктивные элементы

Вакуумные силовые выключатели ЗАН5 и ЗАН6

Функции привода

Моторный привод¹⁾ (M1 *)

При использовании моторного привода включающая пружина взводится и блокируется во взведенном состоянии (высвечивается индикатор „Пружины взведены“). Включение производится с помощью кнопки ВКЛ. или за счет подачи напряжения на включающий магнит. Пружины взводятся вновь автоматически (для осуществления АВП).


Ручной привод с запасенной энергией

Включающая пружина взводится с помощью поставляемой приводной рукоятки, пока не произойдет блокировка (= высвечивается индикатор „пружины взведены“). После чего вручную или электрически включается вакуумный силовой выключатель и вручную вновь вводится включающая пружина. Таким образом, вновь сохраняется „возможность включения“ (для автоматического повторного включения).


Ручной пружинный привод

(= пружина ВКЛ., накопитель ОТКЛ.) Включающая пружина вакуумного силового выключателя взводится поставляемой приводной рукояткой, пока не включится вакуумный силовой выключатель. После этого возможно ручное или электрическое отключение.

Вакуумные силовые выключатели с пружинным приводом не предназначены для автоматического повторного включения.

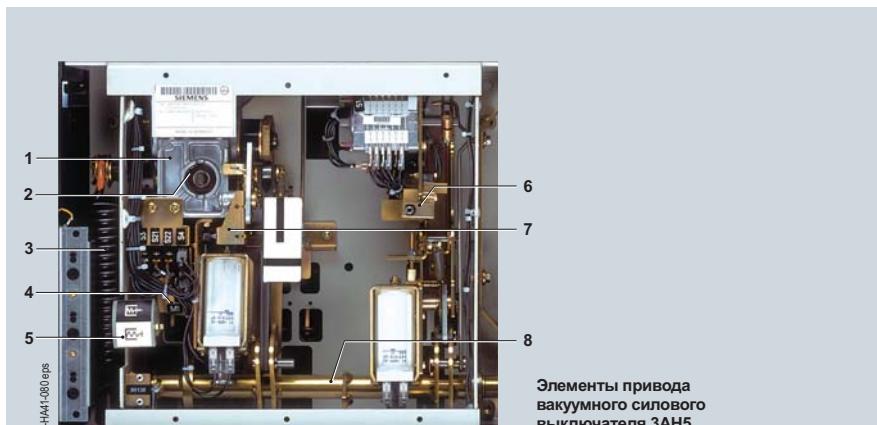

Элементы привода
вакуумного силового
выключателя ЗАН5

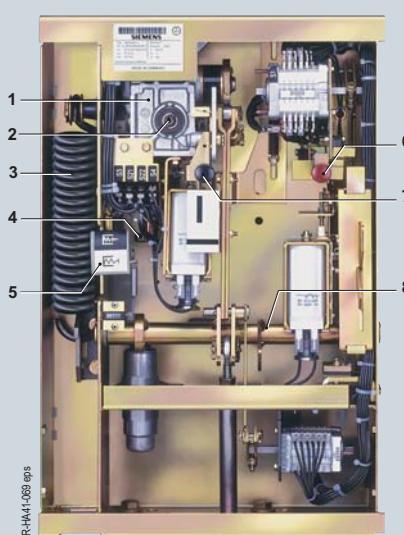

Элементы привода
вакуумного силового
выключателя ЗАН6

Элементы привода

- 1 Редуктор
- 2 Место сцепления на редукторе для воздействия рукояткой
 - для включения в ручном пружинном приводе
 - для возведения включающей пружины пружинного привода с запасенной энергией
- 3 Включающая пружина
- 4 двигатель (M1 *)
- 5 Индикатор „Пружины взведены“
- 6 Силовой выключатель отключен
- 7 Силовой выключатель включен
- 8 Оперативная штанга

- 1) Мощность двигателя при постоянном напряжении 24 В - 220 В: 350 Вт
- 2) С включающим магнитом
- * Код оборудования

Сокращения:

- O = Отключение
CO = Включение с последующим отключением при наиболее коротком времени вкл/откл, свойственном вакуумному выключателю
 t = Время паузы 0,3 с
 t' = Время паузы 3 мин

Другие технические характеристики см. также в каталоге HG 11.11 „Вакуумный силовой выключатель ЗАН“

Отличающие свойства вакуумного силового выключателя в зависимости от вариантов привода

Варианты привода	Моторный привод с запасенной энергией	Ручной привод с запасенной энергией	Ручной пружинный привод
Области применения	Станции организаций по электроснабжению и промышленные сооружения	Классические переходные станции или подстанции без обеспечения дополнительной энергией	Простые сетевые подстанции (силовой выключатель в качестве трансформаторного выключателя)
Функции привода	Накопитель ВКЛ., Накопитель ОТКЛ.	Накопитель ВКЛ., Накопитель ОТКЛ.	Пружина ВКЛ., Накопитель ОТКЛ.
Приведение в действие	С помощью двигателя ¹⁾ , ручное (аварийное включение) покалочное, включая предотвращение бесконечного переключения ВКЛ/ОТКЛ при их одновременном задействовании	С помощью рукоятки	С помощью рукоятки
Включение вакуумного силового выключателя	Электрическое ²⁾ или механическое локальное с помощью кнопки	Механическое локальное с помощью кнопки, опция: электрическое ²⁾	Механическое локальное с помощью рукоятки (натяжение)
Включающий магнит, напр., для дистанционного электрического включения	Всегда в наличии, с электрическим сообщением „включающая пружина взведена“	Опция	Нет
Ном. коммутационная последовательность	O-t-CO или O-t-CO-t'-CO	O-t-CO	O или CO
Автоматическое повторное включение (АПВ)	применяется (возможно многократное АПВ)	применяется (только с помощью включающего магнита)	–

Конструктивные элементы

Вторичное оборудование для вакуумных силовых выключателей ЗАН5 и ЗАН6

Объем поставки вторичного оборудования для вакуумного силового выключателя ЗАН зависит от конкретного использования и включает различные возможные варианты, удовлетворяющие почти любым требованиям.

Включающий магнит

- Тип ЗАУ15 10 (Y9 *)
- Для электрического включения

Расцепитель рабочего тока

- Типы:
 - Стандарт: ЗАУ15 10 (Y1 *)
 - Опция: ЗАХ11 01 (Y2 *), с накопителем энергии
- Расцепление с помощью реле защиты или электрического сигнала

Токовый расцепитель

- Тип ЗАХ11 04 (Y6 *) для импульса на расцепление $\geq 0,1 \text{ Вт/c}$ при соответствующей системе защиты, например, защитной системе 7SJ4, реле SEG (иные конструкции на заказ)
- Применение при отсутствии оперативного напряжения, расцепление с помощью защитного реле

Расцепитель пониженного напряжения

- Тип ЗАХ11 03 (Y7 *)
- Состоит из:
 - Накопителя энергии и деблокировочного устройства
 - Электромагнитной системы, которая постоянно зависит от напряжения при положении ВКЛ вакуумного силового выключателя; при снижении напряжения происходит расцепление
- возможно подсоединение к трансформатору напряжения

Позиционный выключатель, тип 3SE4 (S4 *)

- для отображения сообщения „Включающая пружина взведена”
- Только в приводах с запасенной энергией

1) Для использования клиентом

* Обозначение детали

Сокращения: НО = нормально открытый контакт
НЗ = нормально закрытый контакт
ПК = переключающий контакт

Другие данные см. также в каталоге HG 11.11
„Вакуумный силовой выключатель ЗАН”

Блокировка непрерывного автоматического включения/отключения (стандарт) (механическая и электрическая)

- Функция: если вакуумному силовому выключателю одновременно длительное время даются сигналы ВКЛ/ОТКЛ, то он после включения возвращается в положение выключено. Он остается в этом положении, пока вновь не будет дан сигнал ВКЛ. Тем самым блокируется постоянное включение/ отключение (= непрерывное автоматическое включение/ отключение выключателя).

Сигнал включения выключателя (стандарт)

- Для электрической сигнализации (в качестве импульса $> 10 \text{ мс}$), например, в телемеханических устройствах, при автоматическом расцеплении (например, защите)
- Посредством конечного выключателя (S6 *) и квантующего выключателя (S7 *)

Варисторный блок


- Для ограничения перенапряжения примерно до 500 В до реле защиты (при установке индуктивных конструктивных элементов в вакуумном силовом выключателе)
- Для оперативных напряжений $\geq 60 \text{ В постоянного тока}$

Вспомогательный выключатель


- Тип 3SV9 (S1 *)
- Стандарт: 6НО+6НЗ, из них свободных контактов¹⁾ 2НО+2НЗ+2ПК
- Опция: 12НО+12НЗ, из них свободных контактов¹⁾ 7НО+4НЗ+2ПК

Механическая блокировка

- Зависит от варианта исполнения привода:
 - пружинный привод или
 - привод с запасенной энергией
- Опция: Опросная блокировка трехпозиционного ВН, расположенная сбоку устройства

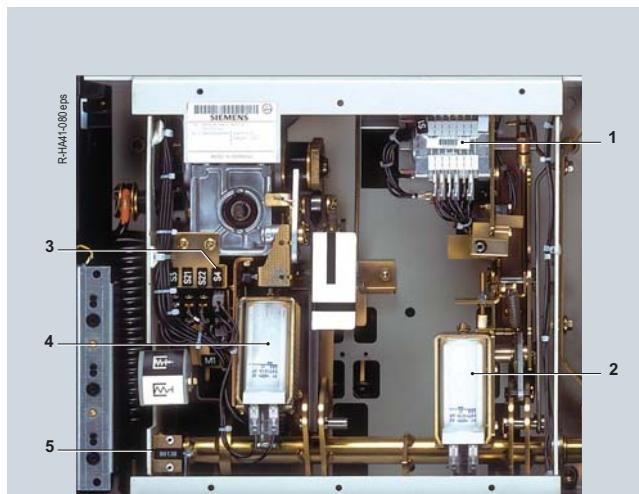

Вторичное оборудование вакуумного силового выключателя ЗАН5 (пример оснащения)

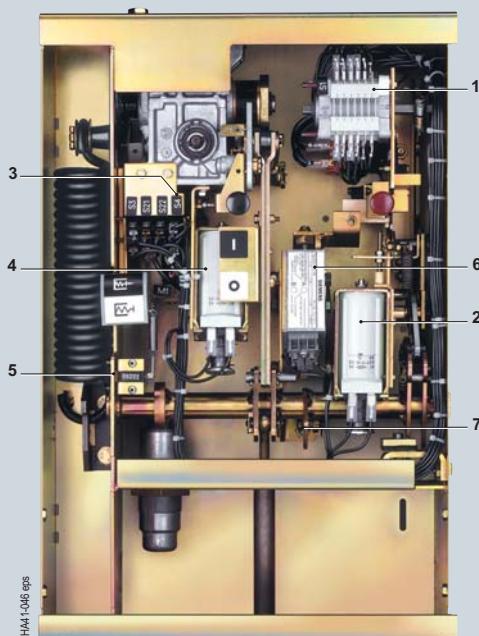

Вторичное оборудование вакуумного силового выключателя ЗАН6 (Пример)

Базовое оснащение

- 1 Вспомогательный выключатель 6НО+6НЗ (S1 *),
Опция: 12НО+12НЗ

- 2 1. расцепитель (Y1 *)

Дополнительное оснащение

- 3 Позиционный выключатель (S4 *)
4 Включающий магнит (Y9 *)
5 Счетчик коммутационных циклов
6 2. расцепитель (напр., Y2 *, Y6 * и Y7 *)
7 Механическая блокировка с опросным устройством трехпозиционного ВН

Конструктивные элементы

Трехпозиционный выключатель нагрузки, трехпозиционный разъединитель

Общие свойства

- Металлический корпус
- Расположены в резервуаре с элегазовой изоляцией
- Положения: ВКЛ.-ОТКЛ.-ЗАЗЕМЛЕНО
- Нет поперечной изоляции между фазами
- Трехпозиционный разъединитель и трехпозиционный ВН с первичными подключениями с воздушной изоляцией для сборной шины и фидера
- Приведение в действие посредством газонепроницаемого приваренного металлического сильфона на передней стороне резервуара

Принцип действия

В камере с неподвижно зафиксированными контактами вращается ось контактных ножей с подвижными контактами. Компрессионные лопатки, вращающиеся вместе с осью контактных ножей, делят дугогасящую камеру на две подкамеры, которые чередуются при вращении. При движении переключения компрессионные лопатки создают разность давлений между подкамерами. Элегаз проходит через сопло, вызывая направленный прорыв дуги при размыкании контактов и быстро гасит ее. Необходимости в блокировке нет, т.к. функции „ВКЛ.“ и „ЗАЗЕМЛЕНО“ нельзя действовать одновременно.

Трехпозиционный выключатель нагрузки (ВН) 630 A

- До 630 A
- Принцип гашения дуги в изолирующем элегазе, без необходимости технического обслуживания
- Привод**
- Пружинный привод в качестве привода с помощью вставного рычага
- Ручной привод с помощью вставного рычага управления
- Опции:
 - механическая индикация готовности к работе
 - вспомогательный выключатель
 - моторный привод ВН
 - запирающее устройство
 - приводной механизм с запасной энергией для ячеек трансформаторов типа TR, TR1 и ME31-F

Блокировки

- Нижняя крышка ячейки и крышка кабельного отсека открываются только в положении „ЗАЗЕМЛЕНО“
- Опция: опросная блокировка между трехпозиционным ВН и вакуумным силовым выключателем

Трехпозиционный разъединитель 1250 A


- До 1250 A, для ячеек типа LS31, LS31-U, LS32 и LT31
- В металлическом корпусе

Привод

- Пружинный привод в качестве привода с помощью вставного рычага
- Ручной привод с помощью вставного рычага управления
- Опции:
 - механическая индикация готовности к работе
 - вспомогательный выключатель
 - моторный привод ВН
 - запирающее устройство

Блокировки

- Нижняя крышка ячейки и крышка кабельного отсека открываются только в положении „ЗАЗЕМЛЕНО“
- Опросная блокировка вакуумного силового выключателя

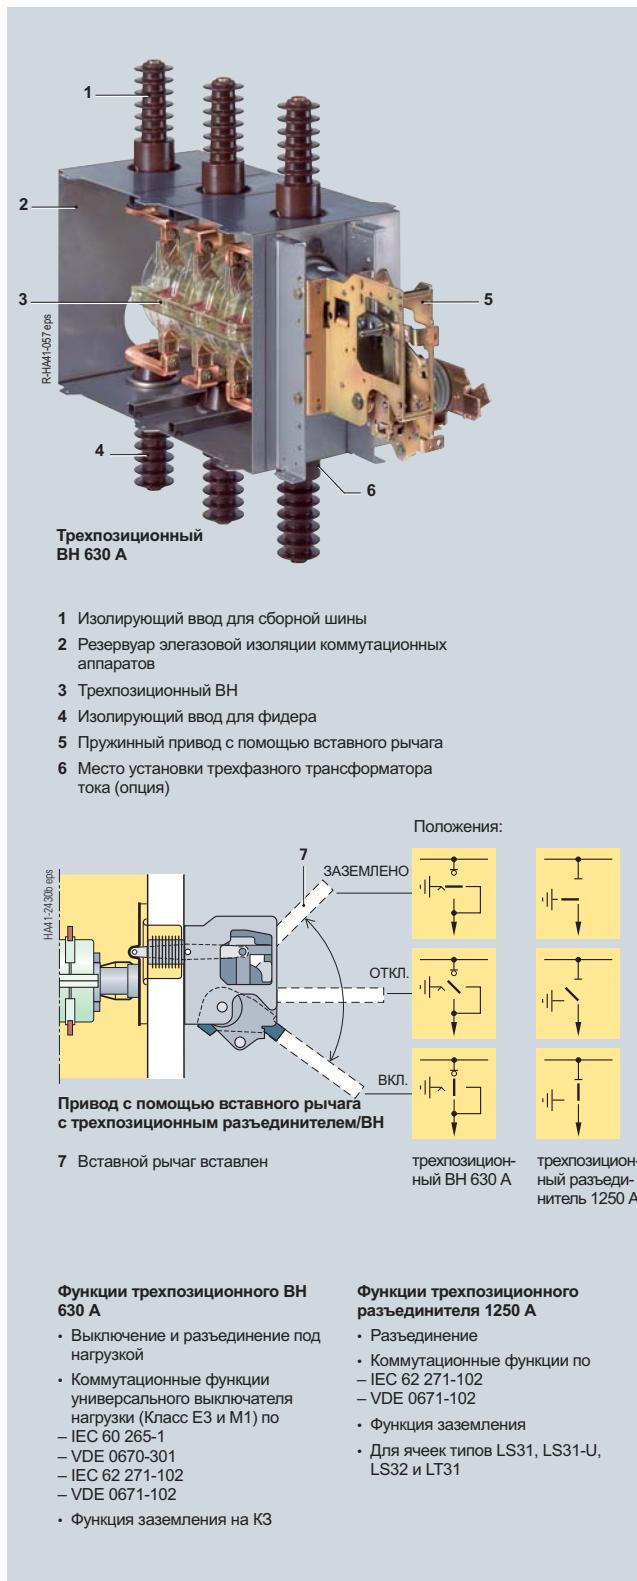

Указание: Стандарты см. стр. 43

Конструктивные элементы

Сборные шины, отсек высоковольтных предохранителей

Сборные шины

- Защита от прикасаний с помощью металлического покрытия
- Отсек сборных шин отделен металлическими перегородками
- 3-х полюсный вариант исполнения, скрепление болтами от ячейки к ячейке
- Устройство можно легко расширить
- Сделаны из меди:
 - FI E-Cu для ≤ 630 A
 - Rd E-Cu для > 630 A до 1250 A
- Варианты исполнения:
 - 630 A, > 12 кВ: с изолирующим шлангом термоусадки
 - 1250 A, до 24 кВ:
 - Rd E-Cu без изоляции

Отсек высоковольтных предохранителей

- Для ячеек трансформатора типа TR и TR1
- Для ячейки измерения напряжения на сборных шинах типа ME31-F
- Вставки предохранителей по DIN 43 625 (основные размеры) с ударным штырем; центральное исполнение IEC 60 282 / VDE 0670-4 *
- В качестве защиты трансформаторов от короткого замыкания, с селективностью – при правильном выборе – в отношении нижестоящего и вышестоящего оборудования
- Требования соблюдаены за счет сочетания высоковольтного выключателя и предохранителя
- Выбор высоковольтных предохранителей для трансформаторов
- Замена предохранителей возможна только при заzemленном фидере
- Опция: расцепитель рабочего тока на приводе трехпозиционного ВН
- Опция: Индикация отключения трехпозиционного ВН на фидере трансформатора (трансформаторный выключатель) для электрической дистанционной индикации 1 замыкающим контактом (1NO)

„Сработал высоковольтный предохранитель“

После срабатывания высоковольтного предохранителя привод следует переключить в положение „ОТКЛ.“ для натяжения пружины.
После этого можно выполнить заземление с помощью трехпозиционного ВН и, напр., произвести замену высоковольтной вставки предохранителя.

Замена высоковольтных вставок предохранителя

- Полное отключение и заземление трансформаторного фидера
- После этого заменить высоковольтную плавкую вставку вручную

* Стандарты см. стр. 43



Отсеки сборных шин для трех ячеек (пример)
Вид сбоку



Панель управления трансформаторного фидера



Высоковольтные предохранители в ячейке трансформатора тип TR
Вид сбоку

Конструктивные элементы

Классификация высоковольтных предохранителей и трансформаторов

В приведенной сбоку таблице указаны рекомендуемые вставки высоковольтных предохранителей 3GD (электрические характеристики действительны для температуры окружающей среды до 40 °C) для защиты трансформаторов.

Рекомендация

Трехпозиционный ВН на фидере трансформатора был комбинирован и проверен с высоковольтными предохранителями Siemens 3GD *.

Стандарты

Высоковольтные предохранители с ударным штырем центрального исполнения согласно

- IEC 60282-1 */ VDE 0670-4 *
- IEC 60787 / VDE 0670-402
- DIN 43 625 основные размеры

Ном. напр-е в сети кВ	Трансформатор			Ном. раб. ток высоковольтного предохранителя	
	Ном. мощность S_N кВА	относит. напряжение КЗ U_k %	Ном. ток I_1 А	наим. значение	наиб. значение
от 6 до 7,2	50	4	4,8	16	16
	75	4	7,2	16	16
	100	4	9,6	20	25
	125	4	12,0	25	25
	160	4	15,4	32	32
	200	4	19,2	40	40
	250	4	24,0	50	50
	315	4	30,3	50	63
	400	4	38,4	63	100
	500	4	48,0	63	100
	630	4	61,0	80	100
	800	5 до 6	77,1	по доп. запросу	по доп. запросу
	50	4	2,9	10	10
	75	4	4,3	10	10
	100	4	5,8	16	16
	125	4	7,2	16	16
	160	4	9,3	20	20
от 10 до 12	200	4	11,5	25	25
	250	4	14,5	25	32
	315	4	18,3	32	40
	400	4	23,1	40	50
	500	4	29,0	50	63
	630	4	36,4	63	80
	800	5 до 6	46,2	63	80
	1000	5 до 6	58,0	80	100
	1250	5 до 6	72,3	100	100
	1600	5 до 6	92,5	125	125
13,8	50	4	2,1	6	6
	75	4	3,2	10	10
	100	4	4,2	10	10
	125	4	5,3	16	16
	160	4	6,7	16	16
	200	4	8,4	16	20
	250	4	10,5	20	25
	315	4	13,2	25	32
	400	4	16,8	32	32
	500	4	21,0	40	50
	630	4	26,4	50	50
	800	5 до 6	33,5	50	50
	1000	5 до 6	41,9	63	63
	1250	5 до 6	52,4	80	80
от 15 до 17,5	50	4	1,9	6	6
	75	4	2,9	10	10
	100	4	3,9	10	10
	125	4	4,8	10	10
	160	4	6,2	16	16
	200	4	7,7	16	20
	250	4	9,7	20	25
	315	4	12,2	25	25
	400	4	15,5	32	32
	500	4	19,3	32	40
	630	4	24,3	40	50
	800	5 до 6	30,9	50	50
	1000	5 до 6	38,5	63	63
	1250	5 до 6	48,2	63	80
от 20 до 24	50	4	1,5	6	6
	75	4	2,2	6	6
	100	4	2,9	10	10
	125	4	3,6	10	10
	160	4	4,7	10	10
	200	4	5,8	16	16
	250	4	7,3	16	16
	315	4	9,2	20	20
	400	4	11,6	20	25
	500	4	14,5	25	32
	630	4	18,2	32	40
	800	5 до 6	23,1	32	32
	1000	5 до 6	29,0	40	40
	1250	5 до 6	36,0	50	50
	1600	5 до 6	46,5	63	80
	2000	5 до 6	57,8	80	80

* Стандарты см. стр. 43

Конструктивные элементы

Приводы для разъединителя и ВН

Ручной привод

- Стандарт:** Привод с помощью вставного рычага
- Опция:** Различные рычаги управления¹⁾ для приводов ВН и заземлителя на КЗ
- Пружинный привод**
 - для отсеков кольцевой кабельной линии типов RK и RK1
 - для трехпозиционных разъединителей и ВН (за исключением ячеек типов TR и TR1)
 - Пружинный привод с запасенной энергией** для трансформаторных ячеек типа TR и TR1, а также для ячеек измерения напряжения на сборных шинах типа ME31-F

Управление трехпозиционным разъединителем/ВН осуществляется с помощью каючегося рычага с металлическим сильфоном, приваренного к резервуару РУ и изолированного элегазом.

Моторный привод (Опция)

Ручные приводы могут быть оснащены моторными приводами как для трехпозиционного ВН, так и для трехпозиционного разъединителя. Напряжения оперативного тока моторных приводов:

- DC 24, 48, 60, 110, 220 В
- AC 50/60 Гц
110 и 230 В

Электрическое управление:

- Стандарт:** Дистанционное управление (выведено на клемму)
- Опция:** переключение локального управления с помощью поворотной кнопки

Расцепитель рабочего тока (независимый расцепитель) (Опция)

Пружинные приводы/приводы с запасенной энергией могут быть оснащены расцепителем рабочего тока. С помощью его магнитной катушки трехпозиционный ВН можно выключить дистанционно электрическим способом, напр., отключение трансформатора по перегреву.


Чтобы избежать термической перегрузки расцепителя рабочего тока при возможном длительном сигнале, расцепитель рабочего тока выключается с помощью вспомогательного выключателя, механически сцепленного с трехпозиционным ВН.

Вспомогательный выключатель (опция)

Каждый привод трехпозиционного разъединителя/ВН может быть по выбору оснащен вспомогательным выключателем для сигнализации коммутационных положений:


- Функция разъединения или выключения нагрузки: ВКЛ. и ОТКЛ.: 2НО + 2НЗ
- Функция заземления разъединителем или ВН: ВКЛ. и ОТКЛ.: 2НО + 2НЗ
- Отдельный заземлитель (на фидере): ВКЛ. и ОТКЛ.: 2НО + 2НЗ

Приводы (Примеры)

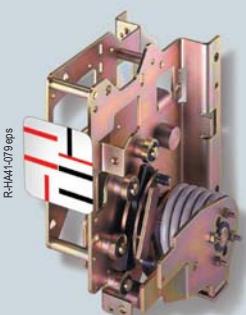

Привод с помощью вставного рычага в качестве пружинного привода для фидеров кольцевой кабельной линии

Детали привода на фидере трансформатора

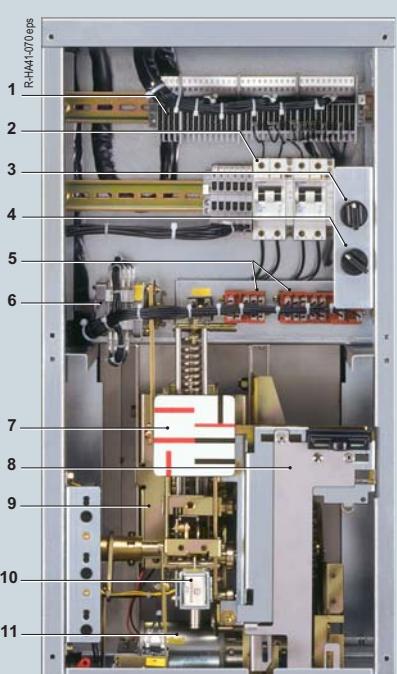

1	Клеммная колодка в низковольтной нише (по выбору в низковольтном шкафу)
2	Линейный защитный автомат (опция) в низковольтной нише
3	Переключатель локального/дистанционного управления (опция)
4	Включатель моторного привода трехпозиционного ВН
5	Вспомогательные контакторы моторного привода для самоблокировки двигателя
6	Вспомогательный выключатель
7	Индикатор положений трехпозиционного ВН
8	Запирающее устройство (стандарт для моторного привода)
9	Привод трехпозиционного ВН, сцепленный с моторным приводом
10	Расцепитель рабочего тока (опция)
11	Моторный привод

Технические характеристики вспомогательного выключателя

Выключающая способность

Работа при переменном токе от 40 Гц до 60 Гц (AC)		Работа при постоянном токе (DC)		
Раб. напр.	Раб. ток	Раб. напр.	Рабочий ток омич.	индукт., T=20 мс
B до 230	10	24	10	10
		48	10	9
		60	9	7
		110	5	4
		240	2,5	2

Ном. коммутационная способность

Ном. напряжение изоляции AC/DC 250 В
Группа изоляции С по VDE 0110
Средний постоянный ток 10 А
Включ. способность 50 A

1) Согласно рекомендации немецкого Объединения предприятий электроэнергетики VDN */VDEW **

* (с 2003)

** (до 2003)

Сокращения:
НО = нормально открытый контакт
НЗ = нормально закрытый контакт

24 КРУ среднего напряжения до 24 кВ, тип SIMOSEC, с воздушной изоляцией, линейного построения · Siemens HA 41.21 · 2008

Конструктивные элементы

Индикаторы и измерительные устройства

Системы проверки напряжения
по IEC 61243-5 и VDE 0682-415

- Для проверки отсутствия напряжения
 - Системы проверки:
 - **Стандарт:** Система HR с вставным индикатором
 - **Опция:** Система LRM со вставным индикатором
 - Система LRM со встроенным индикатором, тип VOIS+
 - Система LRM со встроенным индикатором, со встроенной повторной проверкой точки сопряжения, со встроенной функциональной проверкой, тип CAPDIS-S1+
 - Система LRM со встроенным индикатором, со встроенной повторной проверкой точки сопряжения, со встроенной функциональной проверкой, со встроенными сигнальными реле, тип CAPDIS-S2+

Системы HR и LRM

- Пофазная проверка отсутствия напряжения посредством вставления в соответствующие пары гнезд
 - Индикатор напряжения предназначен для непрерывной работы
 - Безопасны при касании
 - Прошли поштучные испытания
 - С возможностью проверки измерительной системы и индикатора напряжения
 - При наличии высокого напряжения мигает индикатор напряжения

VOIS+, VOIS R+

- Встроенный дисплей, не требующий вспомогательной энергии
 - С индикацией от „A1“ до „A3“ (см. пояснения к рисунку)
 - Не требует технического обслуживания
 - Со встроенным трехфазным измерительным гнездом для сравнения фаз (тауке для вставного индикатора напряжения)
 - Степень защиты IP 67, Область применения: -55...+55°C

SARRIS 2

CAPDIS-Sx+

- Не требует тех. обслуживания
 - Встроенный дисплей, без доп. источника питания

- Встроенная функциональная проверка (без доп. источника) путем нажатия кнопки „Функциональная проверка приборов“
 - Со встроенным трехфазным измерительным гнездом для сравнения фаз (также для вставного индикатора напряжения)

- Степень защиты IP 54, область температур от -25°C до $+55^{\circ}\text{C}$
 - С емкостью монтажа

Свойства CAPDIS-S1+

- Не требует дополнительного источника энергии
 - С индикацией от „A1“ до „A5“ (см. пояснения к рисунку)

- Без контроля готовности к эксплуатации
 - Без сигнальных реле (и, т.о., без вспомогательных контактов)

Свойства CAPDIS-S2+

- С индикацией от „A0“ до „A6“ (см. пояснения к рисунку)
 - Только при нажатии кнопки „Функциональная проверка приборов“ индикация „ERROR“ (A6), напр. при отсутствии вспомогательного напряжения
 - С функцией контроля готовности к эксплуатации (требуется внешний источник дополнительной энергии)

- Со встроенными сигнальными реле для сообщений от „M1“ до „M4“ (требуется дополнительный источник энергии);

- „M1“: Рабочее напряжение присутствует на фазах L1, L2, L3
 - „M2“: напряжение на L1, L2 и L3 отсутствует
(= активная нулевая индикация)
 - „M3“: Замыкание на землю или отсутствие напряжения, например, на одной фазе
 - „M4“: Не хватает внешнего источника дополнительной энергии (при наличии или отсутствии рабочего напряжения)

Конструктивные элементы

Индикаторы и измерительные устройства

Индикатор КЗ/замыкания на землю (опция)

Все фидеры кольцевой кабельной линии могут быть по выбору снабжены трехфазным индикатором КЗ или замыкания на землю.

Свойства

- Использование зависит от типа сети
- Оптический сигнал при превышении заданного значения срабатывания
- Сброс в зависимости от типа
 - вручную
 - автоматически по истечении заданного времени (напр. 2 ч)
- С кольцевыми датчиками
- Панель индикатора, вынимающийся корпус, в зависимости от типа
- С возможностью установки значений срабатывания (в зависимости от типа прибора)
- Опции:**
Дистанционная индикация с помощью контакта (1НО + 1НЗ) в виде импульсного контакта (ПК) или контакта длительного включения (D), устанавливается в зависимости от типа аппарата.



Выбор индикаторов КЗ и индикаторов замыкания на землю

Тип индикатора ¹⁾	Сброс ручн. автомат. по истеч.	Дистанц. сброс: А: доп. источник. В: вспом. конт. (беспотенц.)	автом. сброс при повторном подключ. доп. источника энергии	Значения срабатывания	Значения срабатывания	Опция: Дист. индикация
------------------------------	--------------------------------------	---	--	-----------------------	-----------------------	------------------------

Индикатор КЗ

ALPHA M ⁵⁾	x —	—	—	400, 600, 800, 1000	—	W, D
ALPHA E ⁵⁾	x 2 ч или 4 ч	A (AC/DC 12-60 В)	—	400, 600, 800, 1000	—	W, D
GAMMA 5.0 ²⁾⁵⁾	x • 4 с после возвр. напр. в сети • 2 ч или 4 ч	—	x (AC 50 Гц, 230 В)	400, 600, 800, 1000	—	W, D
ALPHA – automatic ⁵⁾	x 3 ч	A (AC/DC 12-60 В)	—	саморегулирующий ся, изменение тока 150 A ≤ Δ i ≤ 300 A, время срабатывания: t < 20 мс	—	W, D
KA-Opto F ³⁾⁵⁾ с 3 диодными индикаторами	x 2 ч или 4 ч	B (1НО)	—	400, 600, 800, 1000	—	W, D
IKI-10 V2 SP ⁶⁾	x 2 ч или 4 ч	B (1НО)	—	400, 600, 800, 1000	—	W, D
IKI-10 V2 L ⁶⁾	x 2 ч или 4 ч	B (1НО)	x (AC 50/60 Гц, 110-230 В)	400, 600, 800, 1000	—	W, D

Индикатор замыкания на землю/Индикатор КЗ

EKA-3 ⁴⁾⁵⁾	— —	—	x (AC 50 Гц, 230 В)	450	40, 80, 160	W, D
DELTA M ⁵⁾	x —	—	—	400, 600, 800, 1000	200	W, D
DELTA E ⁵⁾	x 2 ч или 4 ч	A (AC/DC 12-60 В)	—	400, 600, 800, 1000	200	W, D
KA-Opto F+E ⁵⁾	x 2 ч или 4 ч	B (1НО)	—	400, 600, 800, 1000	40, 60, 80	W, D
IKI-10 V2 SP/ES ⁶⁾⁷⁾	x 2 ч или 4 ч	B (1НО)	—	400, 600, 800, 1000	10% или 25% от I _k	W, D
IKI-10 V2 L/ES ⁶⁾⁷⁾	x 2 ч или 4 ч	B (1НО)	x (AC 50/60 Гц, 110-230 В)	400, 600, 800, 1000	10% или 25% от I _k	W, D

Индикатор замыкания на землю

EKA-3/1 ⁴⁾⁵⁾	— —	—	x (AC 50 Гц, 230 В)	—	40, 80, 160	W, D
IKI-10 V2 L/ES ⁶⁾⁷⁾	x 2 ч или 4 ч	B (1НО)	x (AC 50/60 Гц, 110-230 В)	—	30, 55, 80, 100	W, D

1) Другие типы и другие фабрикаты по дополнительному запросу

2) Нужен доп. источник энергии (AC 120 В или AC 240 В)

3) Необходим источник питания для диодного индикатора (Индикация с помощью встроенной батареи или источника переменного тока 12 В - 60 В)

4) Нужен доп. источник энергии (AC 50 Гц, 230 В), В приборе дополнительно встроен аккумулятор

5) Фабрикат Horstmann

6) Фабрикат Kries
Energietechnik

7) Кольцев. датчик: d = 110 мм

Конструктивные элементы

Индикаторы и измерительные устройства

Индикатор эксплуатационной готовности

Свойства

- Самоконтроль; простота считывания данных
- Не зависит от перепадов температуры и давления
- Не зависит от высоты расположения
- Реагирует только на изменение плотности газа
- Опция: Сигнальный переключатель „1НО“ для электрической дистанционной индикации

Принцип работы

Для индикации эксплуатационной готовности внутри резервуара КРУ установлен измерительный сильфон.

Магнит, установленный на дне измерительного сильфона, задает положение наружной арматуре через немагнитный резервуар распределительного устройства. Эта арматура перемещает индикатор эксплуатационной готовности РУ.


Отображаются только изменения плотности газа, вызванные потерей газа, имеющие решающее значение для изоляционных характеристик, в то время как температурно-зависимые изменения давления газа не отображаются. Газ в измерительном сильфоне имеет ту же температуру, что и газ в РУ.

Воздействие температуры компенсируется за счет одинаковых изменений давления в обоих газовых объемах.


Проверка совпадения фаз

- Возможна с помощью прибора для проверки совпадения фаз (по дополнительному заказу)
- Контактно-безопасное использование прибора для проверки совпадения фаз путем вставления в емкостные пары гнезд КРУ или фидера.

Индикатор эксплуатационной готовности

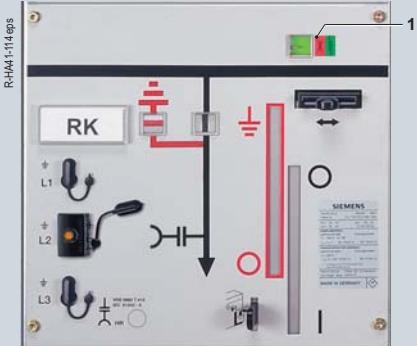

Контроль состояния газа

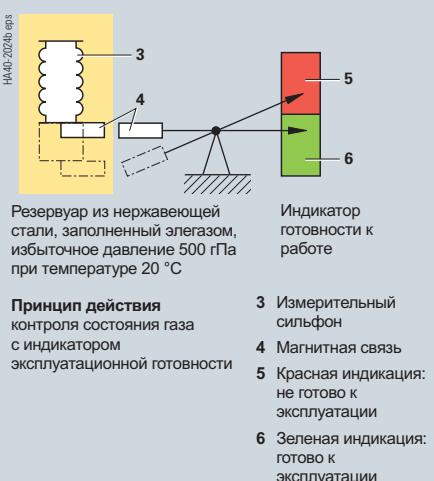

Устройства проверки совпадения фаз



- для вставных систем проверки напряжения
- для встроенных систем проверки напряжения (CAPDIS-S1+, -S2+)



- Сравнения фаз
- Проверки точек сопряжения РУ
- проверки напряжения для систем HR и LRM, а также CAPDIS-S1+, -S2+



- комбинированный прибор (HR и LRM) для:
 - проверки наличия напряжения
 - повторной проверки
 - проверки совпадения фаз
 - проверки направления врачающегося поля
 - самопроверки
- Прибор не нуждается в батарейках
- или другие фабрикты

Конструктивные элементы

Блокировки и запирающие устройства

Блокировка кабельного отсека

Ячейка кольцевого кабеля и силового выключателя

- Доступ к кабельному отсеку, напр., для проверки кабеля, возможен только при полностью отключенном и заземленном фидере (трехпозиционный ВН в положении „ЗАЗЕМЛЕНО“)
- Опция:** Блокировка включения, предотвращающая переключение трехпозиционного ВН из положения „ОТКЛ.“ в положение „ВКЛ.“ при снятой крышке кабельного отсека

Трансформаторная ячейка

- Доступ к кабельному отсеку и отсеку высоковольтных предохранителей, напр., для замены высоковольтных предохранителей, возможен только при полностью отключенном и заземленном фидере (трехпозиционный ВН в положении „ЗАЗЕМЛЕНО“)
- Опция:** блокировка снятия заземления. Она предотвращает переключение трехпозиционного ВН из положения „ЗАЗЕМЛЕНО“ в положение „ОТКЛ.“

Блокировка коммутационных аппаратов

- Зависит от привода вакуумного силового выключателя с
 - пружинным приводом или
 - приводом с запасенной энергией
- Опция:** Механическая блокировка трехпозиционного ВН, находящаяся сбоку устройства
- Вакуумный силовой выключатель не включается, когда трехпозиционный ВН находится в положении „ОТКЛ.“
 - Пружинный привод: Отверстие для рукоятки переключения блокируется
 - Привод с запасенной энергией с включающим магнитом 3AY15 10: Кнопка (S12), задействованная с помощью механической блокировки, предотвращает подачу непрерывной команды на включающий магнит.

Блокировка в ячейках силового выключателя типов LS1, LS1-U и LT10 (с неподвижно встроенным вакуумным силовым выключателем ЗАН6)

- Опция:** Опросная блокировка трехпозиционного ВН
- Заземление фидера с помощью переключения трехпозиционного ВН в положение „ЗАЗЕМЛЕНО“

Блокировка в ячейках силового выключателя (с выкатным вакуумным силовым выключателем ЗАН6)

- Опция:** в ячейках на 630 А типов LS11, LS11-U и LT11: опросная блокировка трехпозиционного ВН
- Стандарт:** для ячеек на 1250 А типов LS31, LS31-U, LS32 и LT31: опросная блокировка трехпозиционного ВН
- Опросная блокировка крышки кабельного отсека: крышка кабельного отсека открывается только при заземленном фидере

Заземление фидера:

- Стандарт:** (для типов LS11, LS11-U, LT11, LS31, LS31-U и LS32) заземление путем переключения вакуумного силового выключателя ЗАН6¹⁾ в положение „ВКЛ.“ и трехпозиционного разъединителя/ВН²⁾ в положение „ЗАЗЕМЛЕНО“
- Опция** для ячеек силового выключателя типов LS11, LS31 и LS32: заземление с помощью дополнительного заземлителя на К3 на фидере со смотровым окошком в крышках кабельного отсека

Запирающие устройства

Трехпозиционный ВН можно запереть в любом положении со стороны привода (опция).



1) С дополнительным запирающим устройством в виде блокировки против выключения – по выбору с сигнальным переключателем – для запора в положении „ВКЛ.“ вакуумного силового выключателя для фидера „ЗАЗЕМЛЕНО“

2) Трехпозиционные:
– ВН в ячейках типов LS11, LS11-U и LT11
– разъединители в ячейках типов LS31, LS31-U, LS32 и LT31

Конструктивные элементы

Трехфазный трансформатор тока 4MC63 для ячеек типов LS . . . и LT . . .

Область применения

- для ячеек силовых выключателей типа LS . . .
- для секционных ячеек типа LT . . .
- Опция: для отсеков кольцевой кабельной линии типа RK . . .

Свойства

- Соответствует IEC 60 044-1 / VDE 0414-1
- Трансформатор тока с торOIDальным сердечником, трехфазный
- Свободный от диэлектрически нагруженных деталей из литьевой смолы (свойство конструкции)
- Класс изоляции E
- Индуктивный
- Не зависит от климата
- Вторичное подключение с помощью клеммной колодки в ячейке


Установка

- Устанавливается вне резервуара с коммутационными аппаратами на проходных изоляторах
- Заводской монтаж

Другие варианты исполнения (опция)

Трехфазный трансформатор тока для устройств защиты по принципу отключения во вторичной цепи:

- Реле защиты 7SJ45 в качестве независимой максимальной токовой защиты с выдержкой времени (MT3)
- Максимальное реле тока с выдержкой времени, фабрикат SEG, тип WIP 1, WIC 1

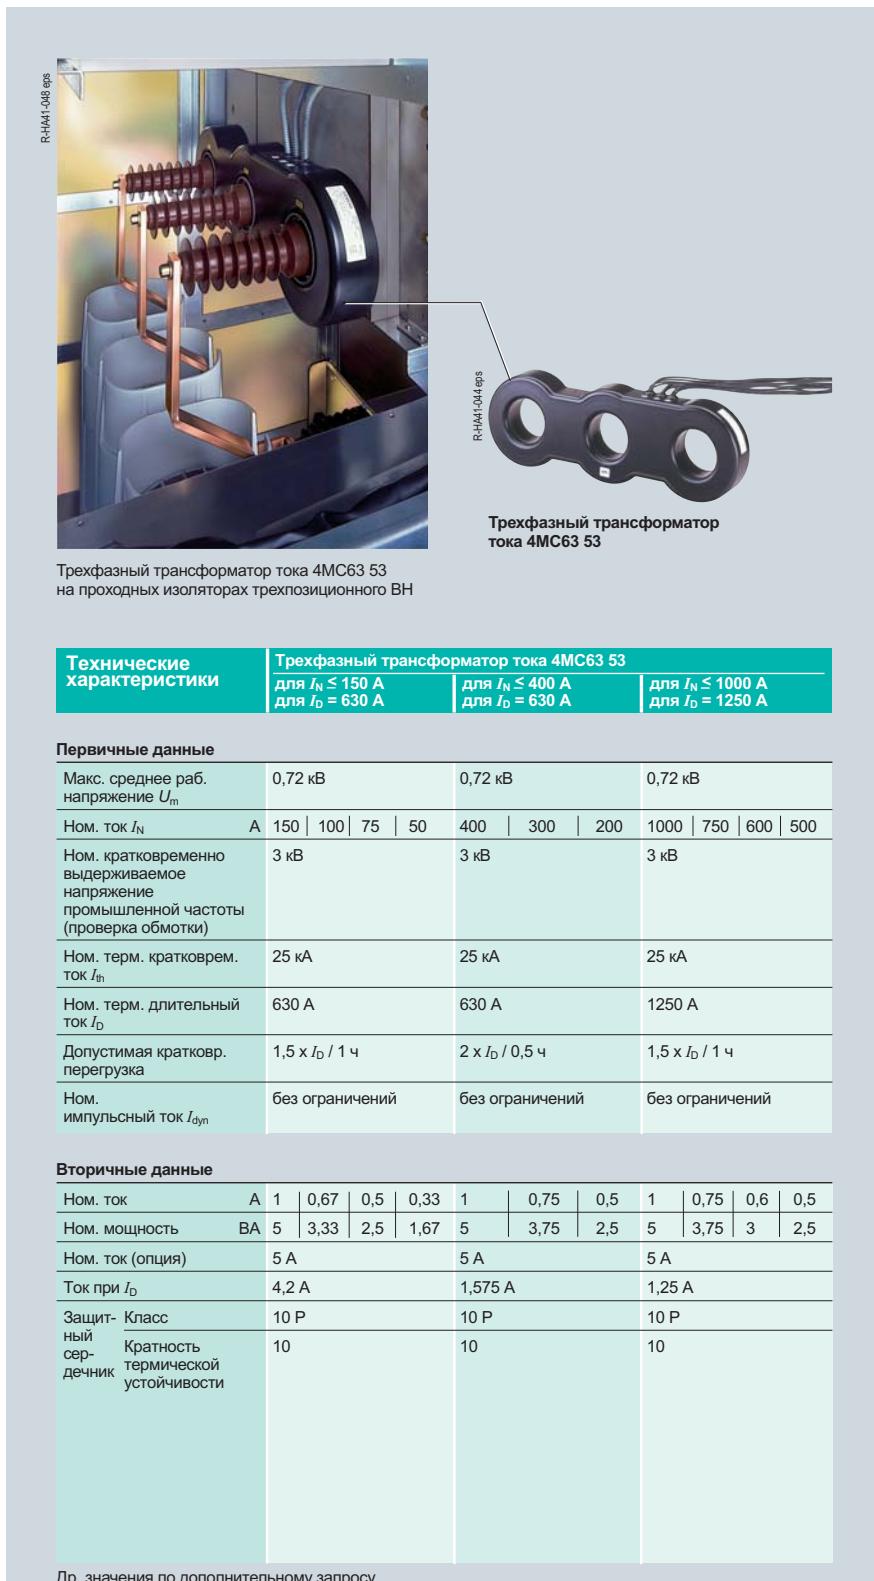

Конструктивные элементы

Кабельные съемные трансформаторы тока 4MC70 33 и 4MC70 31

Места применения


- Ячейка силового выключателя типа LS ...
- Отсеки кольцевой кабельной линии типа RK ...
- Трансформаторные ячейки типа TR ...

Свойства

- Соответствует IEC 60 044-1 / VDE 0414-1
- Исполнение в виде однофазного трансформатора тока с торсиональным сердечником
- Только для экранированного кабеля
- Не зависит от климата
- Свободный от диэлектрически нагруженных деталей из литьевой смолы (свойство конструкции)
- Класс изоляции Е
- Индуктивный
- Вторичное подключение с помощью клеммной колодки в ячейке

Установка

- Кабельный съемный трансформатор тока 4MC70 33 для ячеек типа LS ...
- Кабельный съемный трансформатор тока 4MC70 31: напр., для ячеек типов RK ..., K ... и TR ...
- Расположения на кабеле у подключения ячеек
- Заводской монтаж на несущей обшивке; монтаж на кабеле на месте

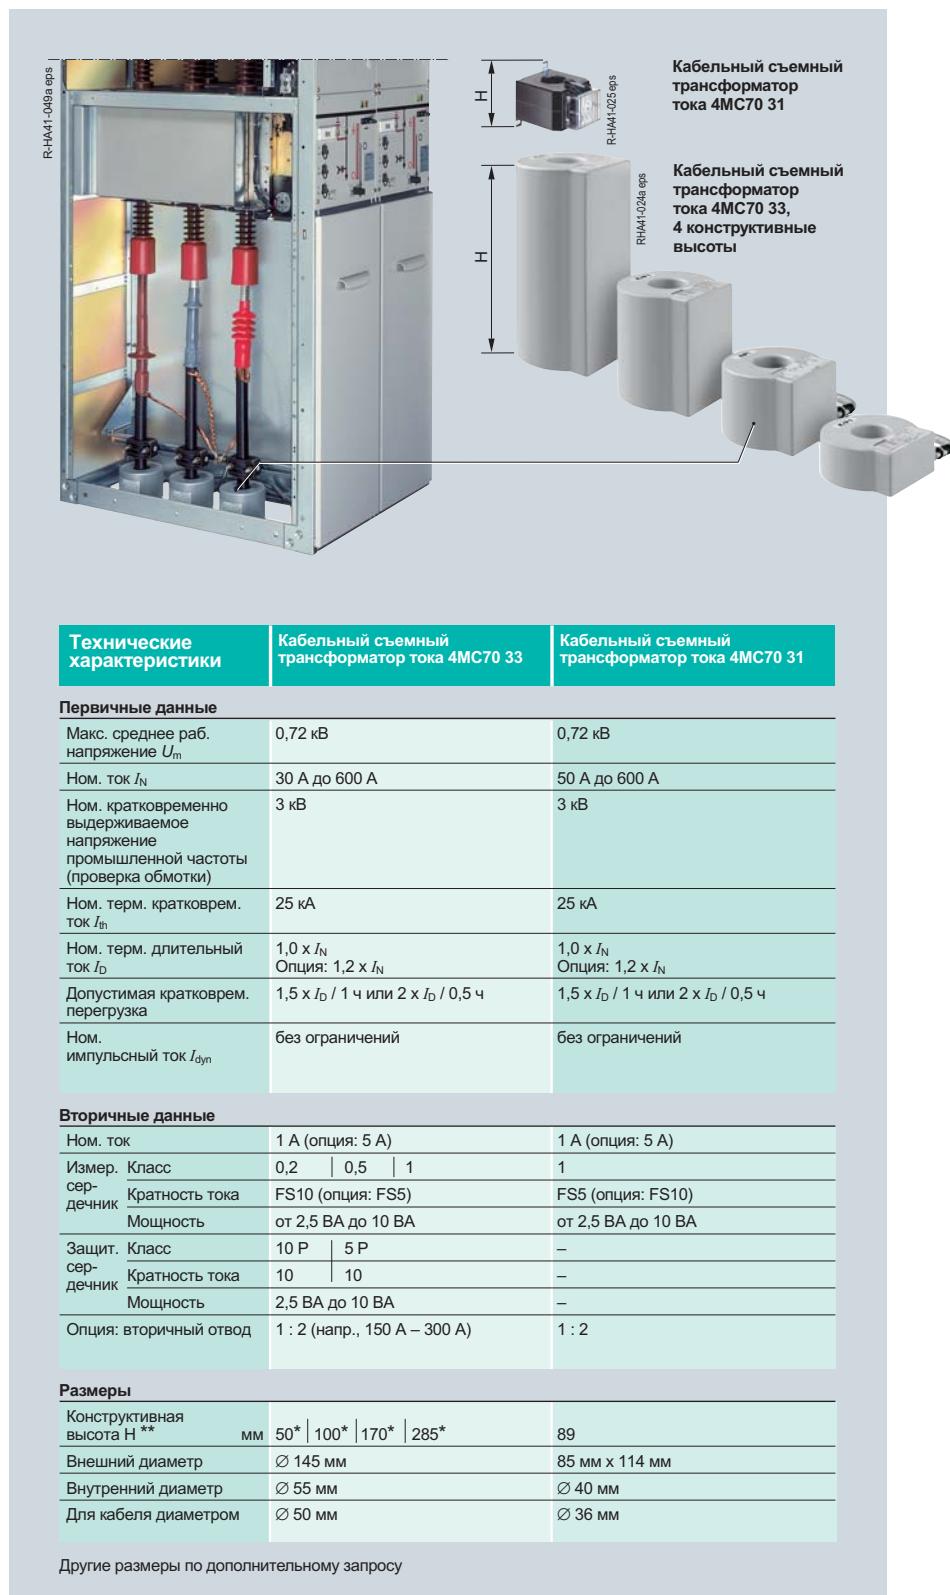

* Зависит от характеристик сердечника

** Возможная высота установки внутри ячейки типа RK или RK1: примерно 285 мм, в зависимости от фабриката, типа и сечения концевой муфты

Конструктивные элементы

Трансформатор тока 4MA7 и трансформатор напряжения 4MR

Места применения

- Расчетно-измерительные ячейки типа ME1 ...
- Ячейки высокой проводимости типа HF ...
- для установки на фидере


Свойства

Трансформатор тока 4MA7

- Соответствует IEC 60 044-1 / VDE 0414-1
- Габариты соответствуют DIN 42 600-8
- Трансформатор тока для внутренней установки, однофазный
- С изоляцией из литьевой смолы
- Класс изоляции E
- Вторичное подключение помошью винтовых зажимов

Трансформатор напряжения 4MR

- Соответствует IEC 60 044-2 / VDE 0414-2
- Габариты соответствуют DIN 42 600-9 (малогабаритная модель)
- Вариант исполнения в виде трансформатора напряжения для использования внутри помещений:
 - тип 4MR, однофазный
 - Опция: тип 4MR, двухфазный
- С изоляцией из литьевой смолы
- Класс изоляции E
- Вторичное подключение помошью винтовых зажимов

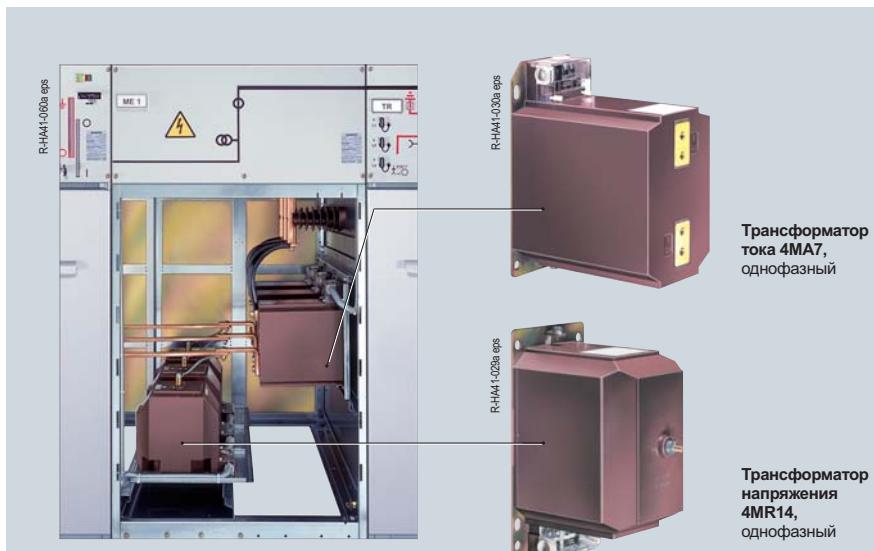

Трансформатор тока 4MA7,
однофазный

Трансформатор напряжения
4MR14,
однофазный

Трансформатор напряжения 4MR и
трансформатор тока 4MA7, встроенные в
расчетно-измерительной ячейке ME1

Технические характеристики

Трансформатор тока тип 4MA7, однофазный (др. значения по дополнительному запросу)

Первичные данные

Макс. среднее раб. напряжение U_m	кВ	3,6	7,2	12	17,5	24
Ном. кратковрем. выдерживаемое напр.-е промышл. частоты U_d	кВ	10	20	28	38	50
Ном. испытательное напряжение грозового импульса U_p	кВ	20	60	75	95	125
Ном. ток I_n	А	20 до 1250				
Ном. терм. кратковрем. ток I_{th}	кА	до 25				
Ном. терм. длительный ток I_D		до 1,0 x I_n (опция: 1,2 x I_n)				
Ном. импульсный ток I_{dyn}		макс. 2,5 x I_{th}				

Вторичные данные

Ном. ток	А	1 или 5	→
Измерит. класс		0,2; 0,5; 1	→
сердечник		FS5 или FS10	→
Мощность	ВА	10 до 15	→
Зашитн.	Класс	5 Р или 10 Р	→
сердечник	Кратность тока	10	→
	Мощность	ВА 5 до 15	→

Трансформатор напряжения тип 4MR, однофазный (др. значения по дополнительному запросу)

Первичные данные

Макс. среднее раб. напряжение U_m (= 1,2 x U_N)	кВ	3,6	7,2	12	17,5	24
Ном. кратковрем. выдерживаемое напр.-е промышл. частоты U_d	кВ	10	20	28	38	50
Ном. испытательное напряжение грозового импульса U_p	кВ	20	60	75	95	125
Ном. напряжение U_N	кВ	3,3/ $\sqrt{3}$	3,6/ $\sqrt{3}$ 4,8/ $\sqrt{3}$ 5,0/ $\sqrt{3}$ 6,0/ $\sqrt{3}$ 6,6/ $\sqrt{3}$	7,2/ $\sqrt{3}$ 10,0/ $\sqrt{3}$ 11,0/ $\sqrt{3}$	13,8/ $\sqrt{3}$ 15,0/ $\sqrt{3}$	17,5/ $\sqrt{3}$ 20,0/ $\sqrt{3}$ 22,0/ $\sqrt{3}$
Ном. фактор напряжения (8ч)		1,9 x U_N				

Вторичные данные

Ном. напряжение	В	100/ $\sqrt{3}$	→
		110/ $\sqrt{3}$ (опция)	→
		120/ $\sqrt{3}$ (опция)	→
Ном. напряжение вспомогат. обмотки (опция)	В	100/3	→
		110/3 (опция)	→
		120/3 (опция)	→
Ном. мощность	ВА	20 50 100	→
Класс		0,2 0,5 1,0	→

Конструктивные элементы

Подключение кабеля

Общие свойства

- Наконечники для концевых кабельных муфт расположены в ряд
- Единая высота кабельного подключения соответствующих типов ячеек
- С кабельной несущей шиной, напр., C40 по DIN EN 50 024
- Доступ к кабельному отсеку только при отключенном и заzemленном фидере

Особенности

- в отсеках **кольцевой кабельной линии**
- в ячейках силового выключателя
- в **кабельных отсеках**
- для кабеля с пластмассовой изоляцией
- для кабеля с вязкой пропиткой с системами адаптеров
- Для присоединений с поперечным сечением до 300 mm²
- Прокладка кабеля вниз
- В трансформаторных ячейках:**
- для кабеля с пластмассовой изоляцией
- Для присоединений с поперечным сечением до 120 mm²: кабельный наконечник макс. 32 mm шириной
- Для ном. рабочих токов 200 A

Опции см. столбец с изображениями

Сечения кабеля


Тип ячейки	Подключаемые кабели x сечение подключения количество x mm ² на ном. напряжение		
	12 kV 17,5 kV 24 kV		
K	стандарт 1x 300	1x 300	1x 300
	по запр.	2x 300	—
K1	2x 400	2x 400	2x 400
RK	стандарт 1x 300	1x 300	1x 300
K-E	по запр. 2x 300	—	—
RK1, K1-E	2x 300	2x 300	2x 300
LS1	2x 300	2x 300	2x 300
LS11, LS31	2x 400	2x 400	2x 300
LS32	стандарт 3x 400	3x 400	3x 300
	опция 4x 300	4x 300	—
	по запр.	—	4x 300
ME1-K, ME1-KS	3x 400	3x 400	3x 300

1) Только для отсека кольцевой кабельной линии типа RK1

2) Обоймы для крепления кабеля в трансформаторных ячейках типа TR... монтируются частично внизу ячейки в подвале для кабеля

3) Фабрикат Siemens, тип 3EK7, другие фабрикаты по доп. запросу

Указание: Кабельные концевые муфты и обоймы для крепления кабеля в комплект поставки не входят

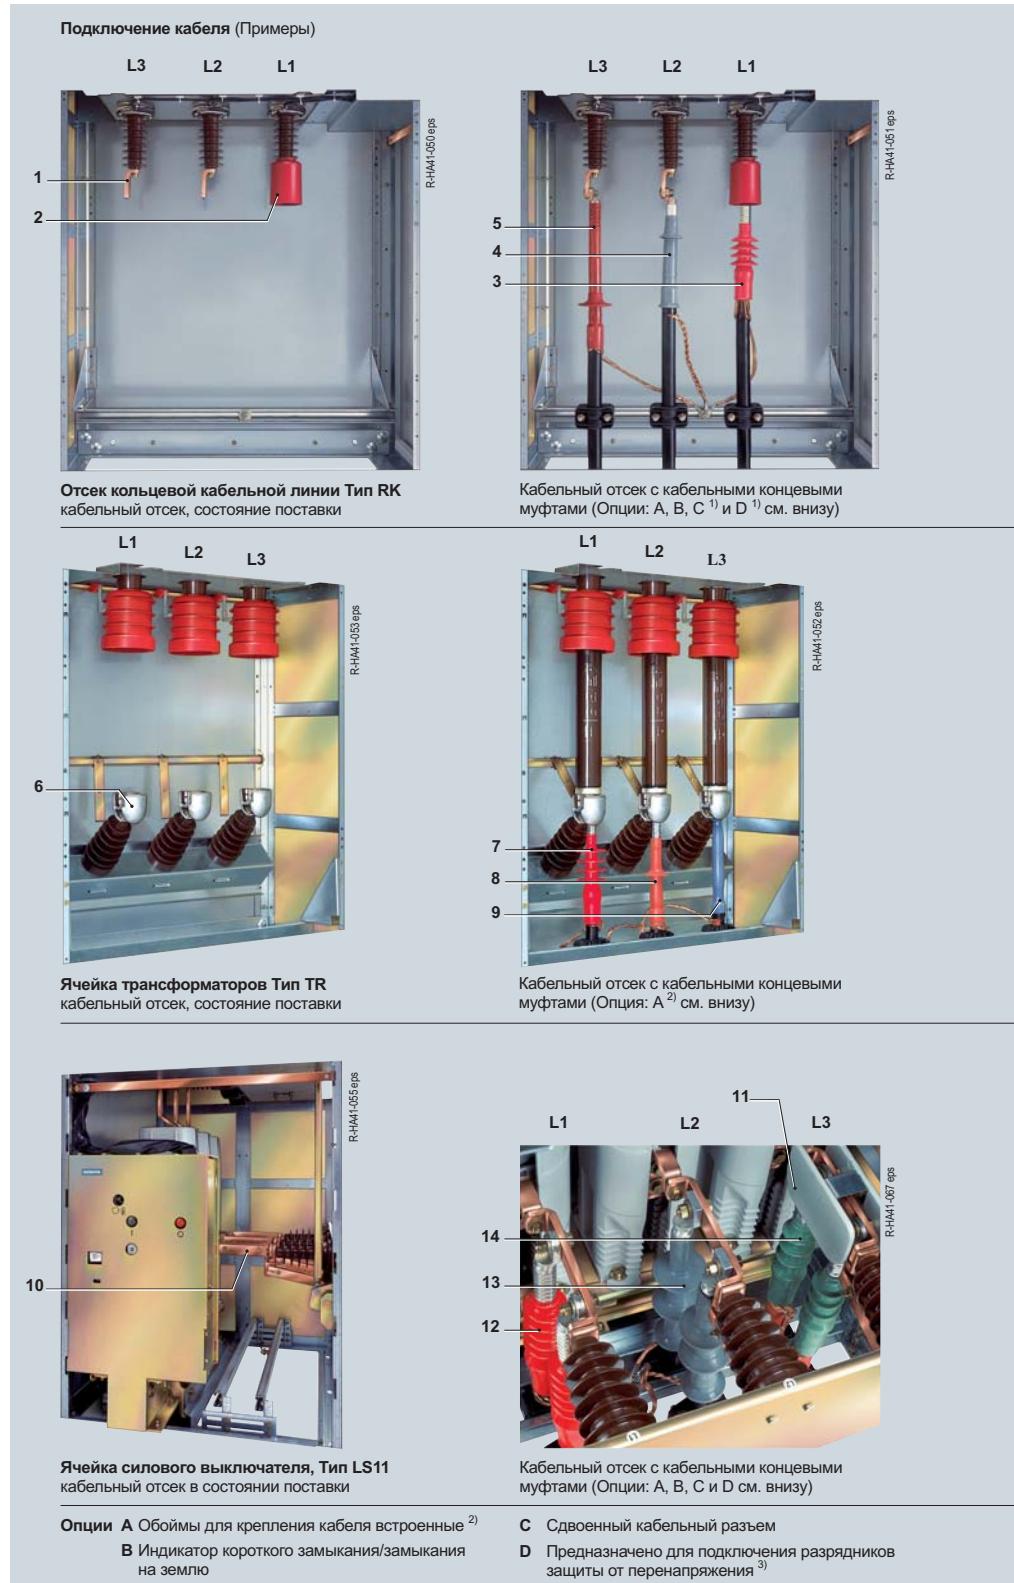

Конструктивные элементы

Выборочные данные для различных кабельных концевых муфт

Кабельные концевые муфты (Примеры)

1 Состояние поставки напр., для $U_p \leq 95$ кВ, подготовлено для кабельной концевой муфты

2 Состояние поставки напр., для $U_p > 95$ кВ дополнительно с изолирующей манжетой, подготовлено для кабельной концевой муфты

3 Фаза L1:
Фабрикат Lovink (Enertech)
тип IAEM 20,
240 mm² (20 кВ)

4 Фаза L2:
Фабрикат Tyco Electronics
тип EPKT 24 C / 1X,
185 mm² (24 кВ),
термоусаживаемая концевая муфта, для
тяжелых условий окружающей среды

5 Фаза L3:
Prysmian Kabel und Systeme
(Pirelli Elektrik)
тип ELTI mb-1C-2h-C-T3,
240 mm² (24 кВ)

6 Состояние поставки,
подготовлено для кабельной концевой
муфты

7 Фаза L1:
Фабрикат Lovink (Enertech)
тип IAEM 20,
95 mm² (20 кВ)

8 Фаза L2:
Фабрикат Tyco Electronics
тип TFTI/5131,
95 mm² (24 кВ),
надвижная муфта

9 Фаза L3:
Фабрикат Euromold
тип AIN, 95 mm² (24 кВ)

10 Состояние поставки напр., для $U_p < 95$ кВ,
подготовлено для кабельной концевой
муфты

11 Состояние поставки напр., для $U_p \geq 95$ кВ
дополнительно с изолирующим колпачком,
подготовлено для кабельной концевой
муфты

12 Фаза L1:
Фабрикат Lovink (Enertech)
тип IAES 20,
240 mm² (20 кВ)

13 Фаза L2:
Prysmian Kabel und Systeme
(Pirelli Elektrik)
тип ELTI 1C-24-D-T3,
240 mm² (24 кВ),
концевая муфта внутренней установки,
для тяжелых условий окружающей среды

14 Фаза L3:
Фабрикат Euromold
тип AIN 20,
240 mm² (24 кВ)


Кабельная концевая муфта, напр., для типов ячеек RK..., LS1..., LS11..., LS31..., LS32 и TR ...¹⁾ (Высота подключения кабелей приведена на чертежах сбоку)

Фабрикат Тип Сечение подключения в мм²


Одножильные кабели с пластмассовой изоляцией для ≤ 12 кВ (6/10 кВ)

Euromold	AIN 10	25–300 (500 [*])
	35 MSC	16–300 (500 [*])
	35 MSC (Опция 3))	25–300 (500 [*])
	ITK-212	50–300 (400 [*])
Prysmian Kabel und Systeme (Pirelli Elektrik)	ELTI mb-1C-12	35–240
	ELTI-1C-12	25–300
Tyco Electronics	IXSU-F	16–300 (500 [*])
	TFTI	25–300 (400 [*])
	EPKT ¹⁾	16–300
Lovink (Enertech)	IAEM 10	25–300
	IAES 10	25–300 (500 [*])
3M Deutschland	92-EB 6xx-1	16–300 (400 [*])
Südkabel	SEHDI 10.2	35–300 (500 [*])
	SEI 12	70–300
nkt cables	TI 12	25–240
	AV 10 C	25–300 (500 [*])
	AV 10 E	25–300 (500 [*])


Высота подключения
кабелей ** от пола или
от нижнего края ячейки:




Тип ячейки RK ...



Тип ячейки LS1 ...



Тип ячейки LS11 ...



Тип ячейки TR ...

Размеры
~ 530 мм для 12 кВ
~ 380 мм для 24 кВ

Указание

В зависимости от
фабриката и типа
наконечник концевой
кабельной муфты
трехжильного кабеля с
пластмассовой изоляцией
(= "окантовывающая земля")
и монтированная обойма
для крепления кабеля
(опция) может находиться в
кабельном подвале. На это
следует обратить
внимания в ячейках с
покрытием пола (опция).

Трехжильные кабели с пластмассовой изоляцией для ≤ 12 кВ (6/10 кВ)

Euromold	AIN 10	25–300 (500 [*])
	SR-DI 12	35–300 (500 [*])
Prysmian Kabel und Systeme (Pirelli Elektrik)	ELTI-3C-12	25–300
Tyco Electronics	IXSU-F	16–300 (500 [*])
Lovink (Enertech)	IAES 10	25–300
	GHKI	16–300 (400 [*])

Трехжильные кабели с пластмассовой изоляцией для > 12 кВ до ≤ 24 кВ (12/10 кВ)

Euromold	SR-DI 24 ²⁾	35–300 (500 [*])
Lovink (Enertech)	GHKI	25–300 (500 [*])

1) Ячейки трансформаторов тип TR ...:

- Нижний край концевой муфты снизу под ячейкой
- Наконечники концевых муфт шириной до 32 мм
- Встроенные кабельные хомуты частично снизу под ячейкой из-за разной длины концевых муфт

2) Ячейки силового выключателя, Тип LS11, LS31 и LS32:

- Нижний край концевой муфты находится снизу под ячейкой

3) Кабельная
концевая муфта
с изоляционными
"юбками"

* По доп. запросу:
макс. сечение
подключения
типов кабельных
концевых муфт

** Из-за установки
трансформаторов тока
4MA с изоляцией из
литъевой смолы в
ячейках RK1 и LS1
высота подключения
кабелей уменьшается
до 380 мм

Конструктивные элементы

Низковольтное оборудование

Низковольтная ниша (Стандарт)

- Привинченная крышка в виде:
 - Крышки (за ней – полезная глубина около 184 мм)
 - Заслонки, углубленной примерно на 46 мм (за ней – полезная глубина около 230 мм)
- Для расположения клемм и стандартных устройств защиты, напр., в ячейках силовых выключателей в комбинации с заслонкой в ячейках
- Типа LS1: устройства защиты (с монтажной рамой макс. ширины 75 мм), напр.,
 - Тип 7SJ45, 7SJ46
 - Фабрикат SEG, тип WIPПо дополнительному запросу:
 - 7SJ60
 - Фабрикат SEG, WIP1
- Типов LS11, LS31 и LS32: устройства защиты (с монтажной рамой макс. ширины 75 мм), напр., типов 7SJ45, 7SJ46, 7SJ60.
По доп. запросу:
 - 7SJ61/62 (150 мм шириной)
 - Фабрикат SEG, WIP1
- Для кольцевых линий и/или цепей управления; ниша открыта сбоку в сторону соединений ячейки
- Защита от прикосновения к токоведущим частям ячейки
- Степень защиты IP 3X (стандарт)

Низковольтный шкаф (Опция)

- Конструкционная высота 350 мм, 550 мм
- Полезная глубина: 442 мм
- Конструкционная ширина 375 мм, 500 мм, 750 мм
- Для установки на ячейку
- Зависит от оснащения ячейки вторичным оборудованием
- Для размещения устройств защиты, управления, измерения и расчета, напр., многофункциональной защиты SIPROTEC 4 7SJ61/62/63 или защитных устройств других производителей.
- Ширина шкафа 750 мм для ячейки типа LS32


Электронные функции

Многофункциональная защита SIPROTEC 4 7SJ62 или 7SJ63 со следующими свойствами:

- Диод со свободной установкой параметров, с маркировкой в зависимости от применения, для отображения любой информации о процессах и устройствах
- ЖК-дисплей для отображения информации о процессах и устройствах, напр., измеренных величин и числовых значений бинарной информации о состоянии коммутационного пункта и аппарата данных о защите сообщений общего характера сигналов тревоги
- Кнопки для навигации в меню и введения значений
- Четыре функциональные кнопки со свободной установкой параметров для часто выполняемых действий


Низковольтные линии

- Цепи управления ячейки КРУЭ для низковольтного шкафа посредством многополюсных закодированных модульных адаптеров
- Опция: вставные кольцевые кабельные линии от ячейки к ячейке внутри низковольтных ниш, по выбору в отдельном кабельном канале на ячейке.

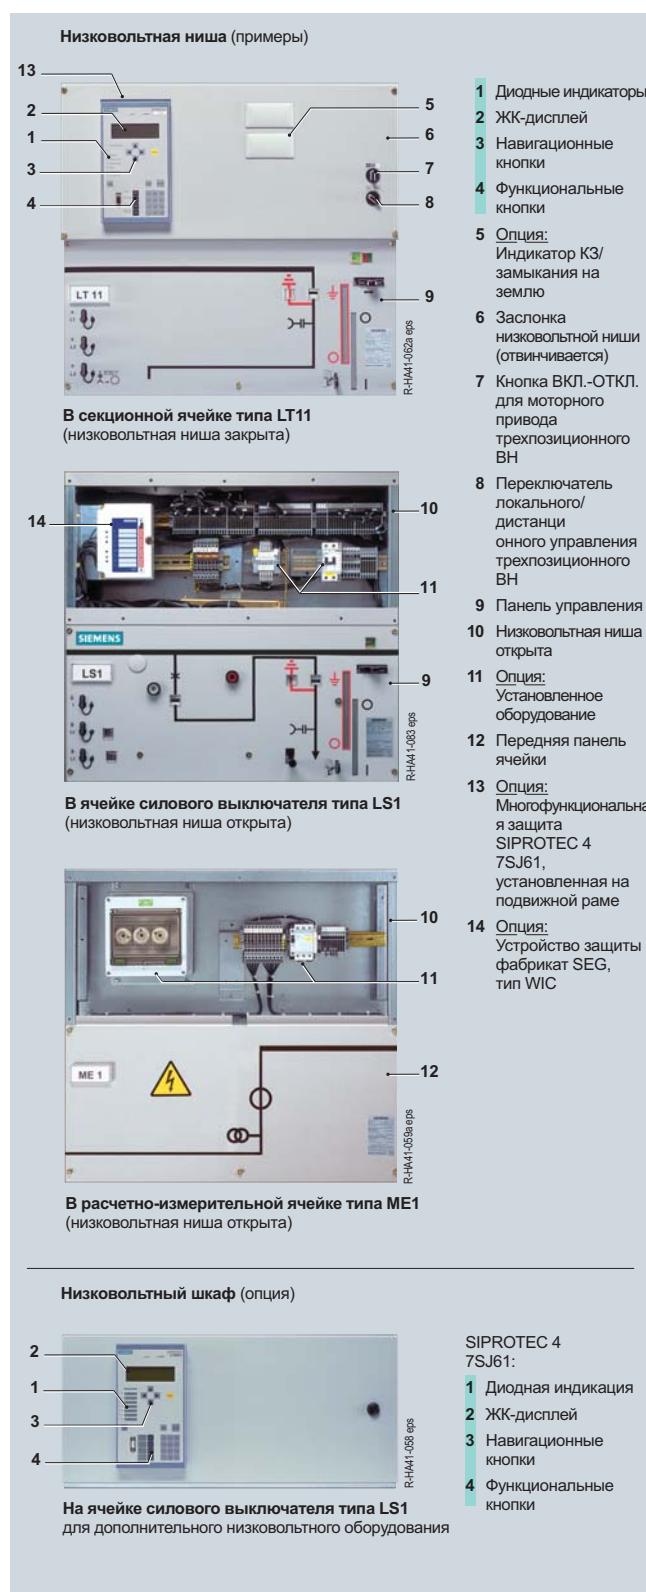


Размеры

Отсеки кольцевой кабельной линии, ячейки трансформаторов

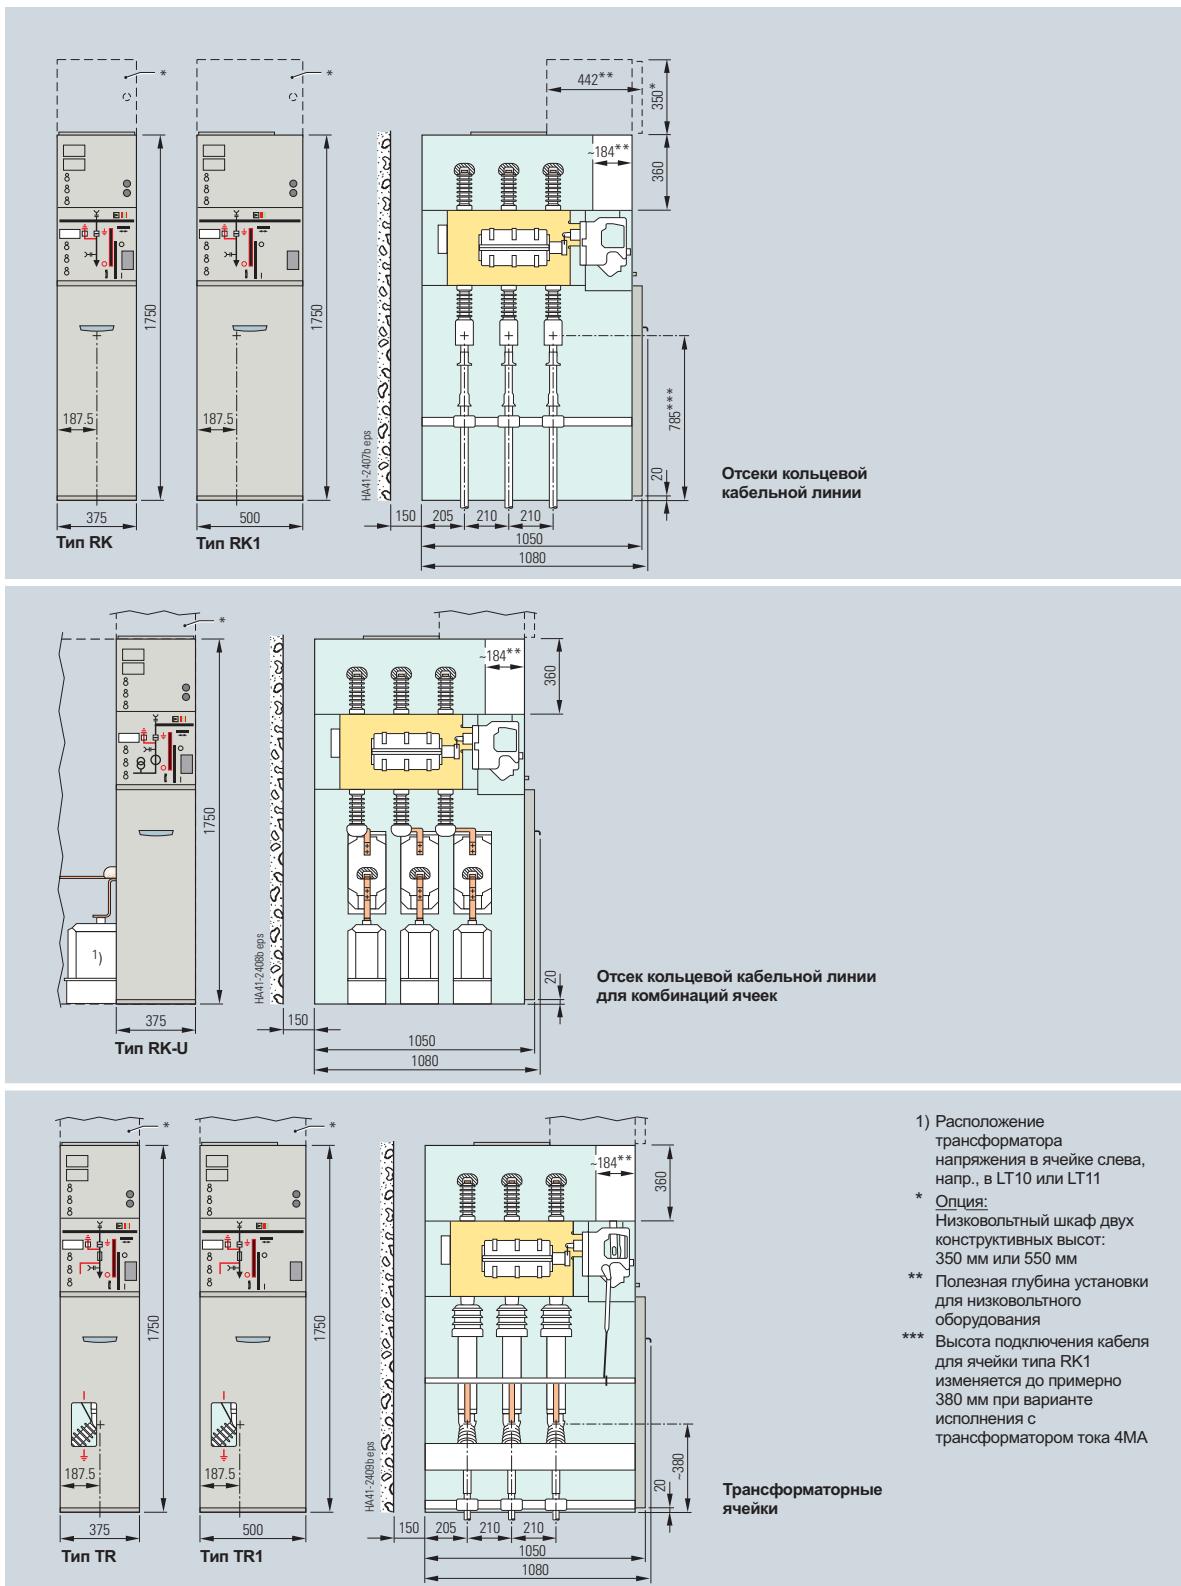


Размеры

Кабельные отсеки

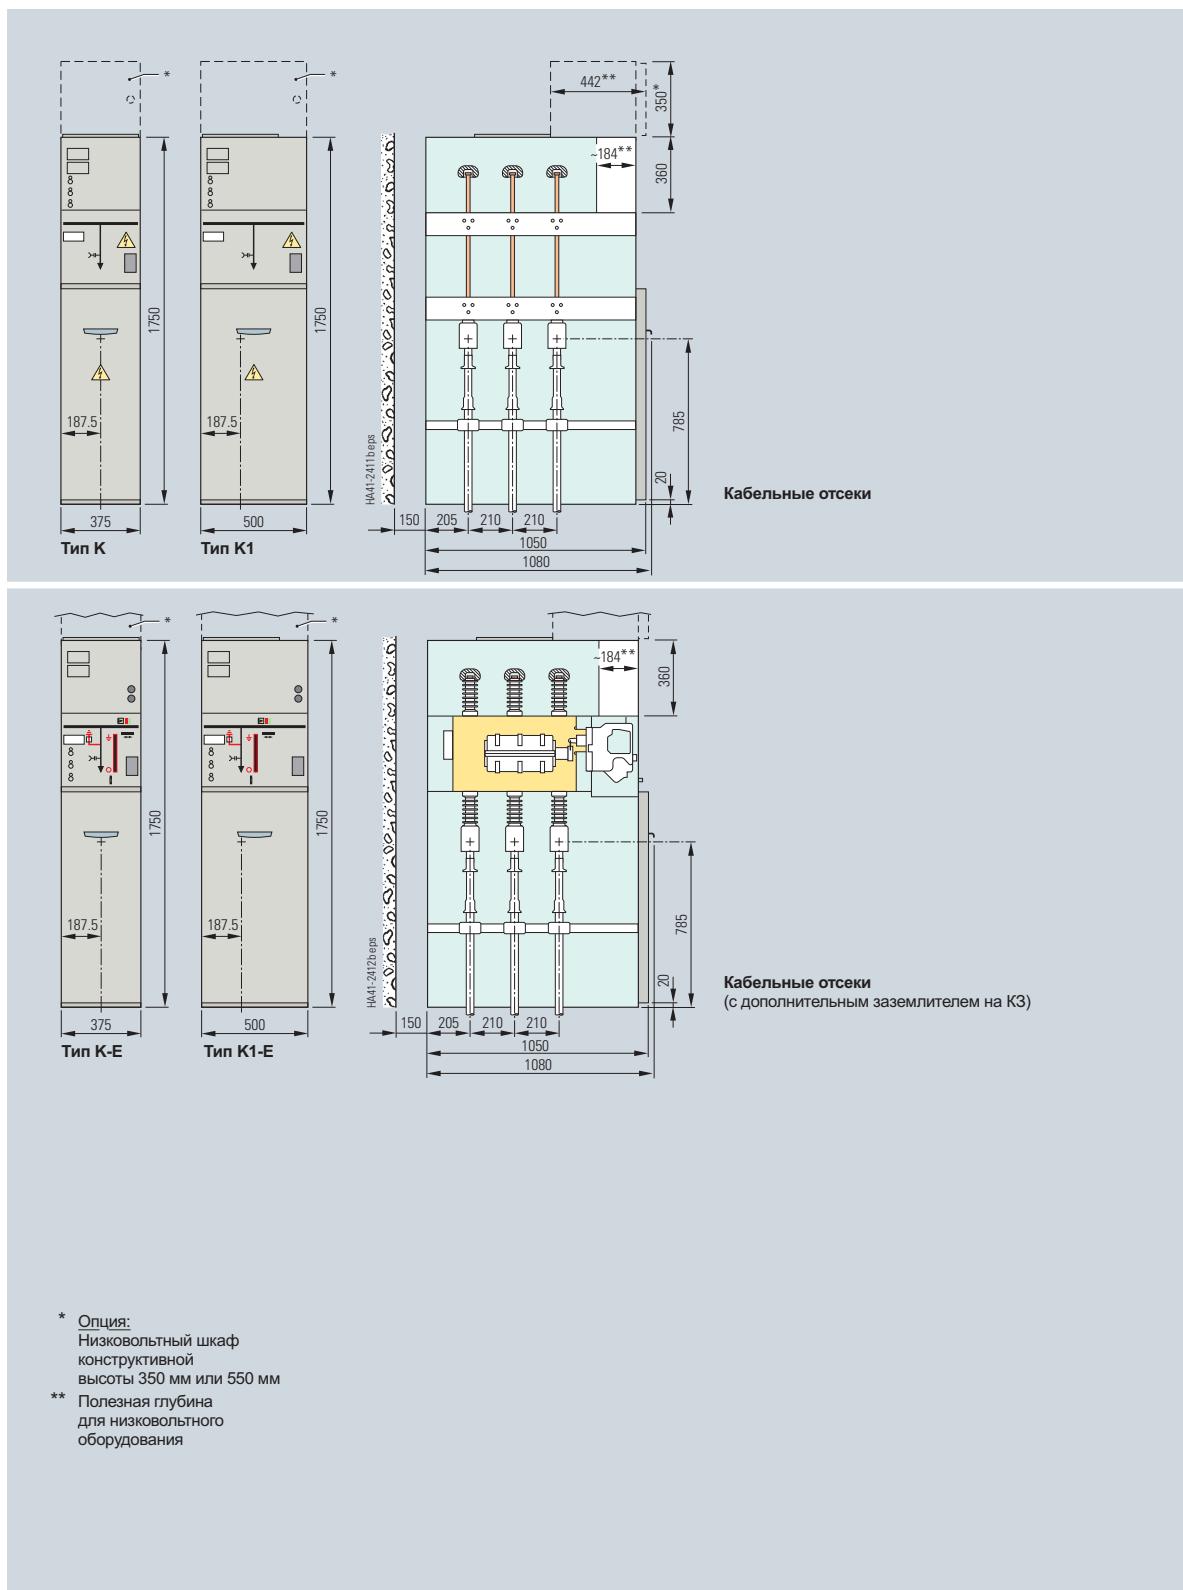


Размеры

Ячейки силового выключателя

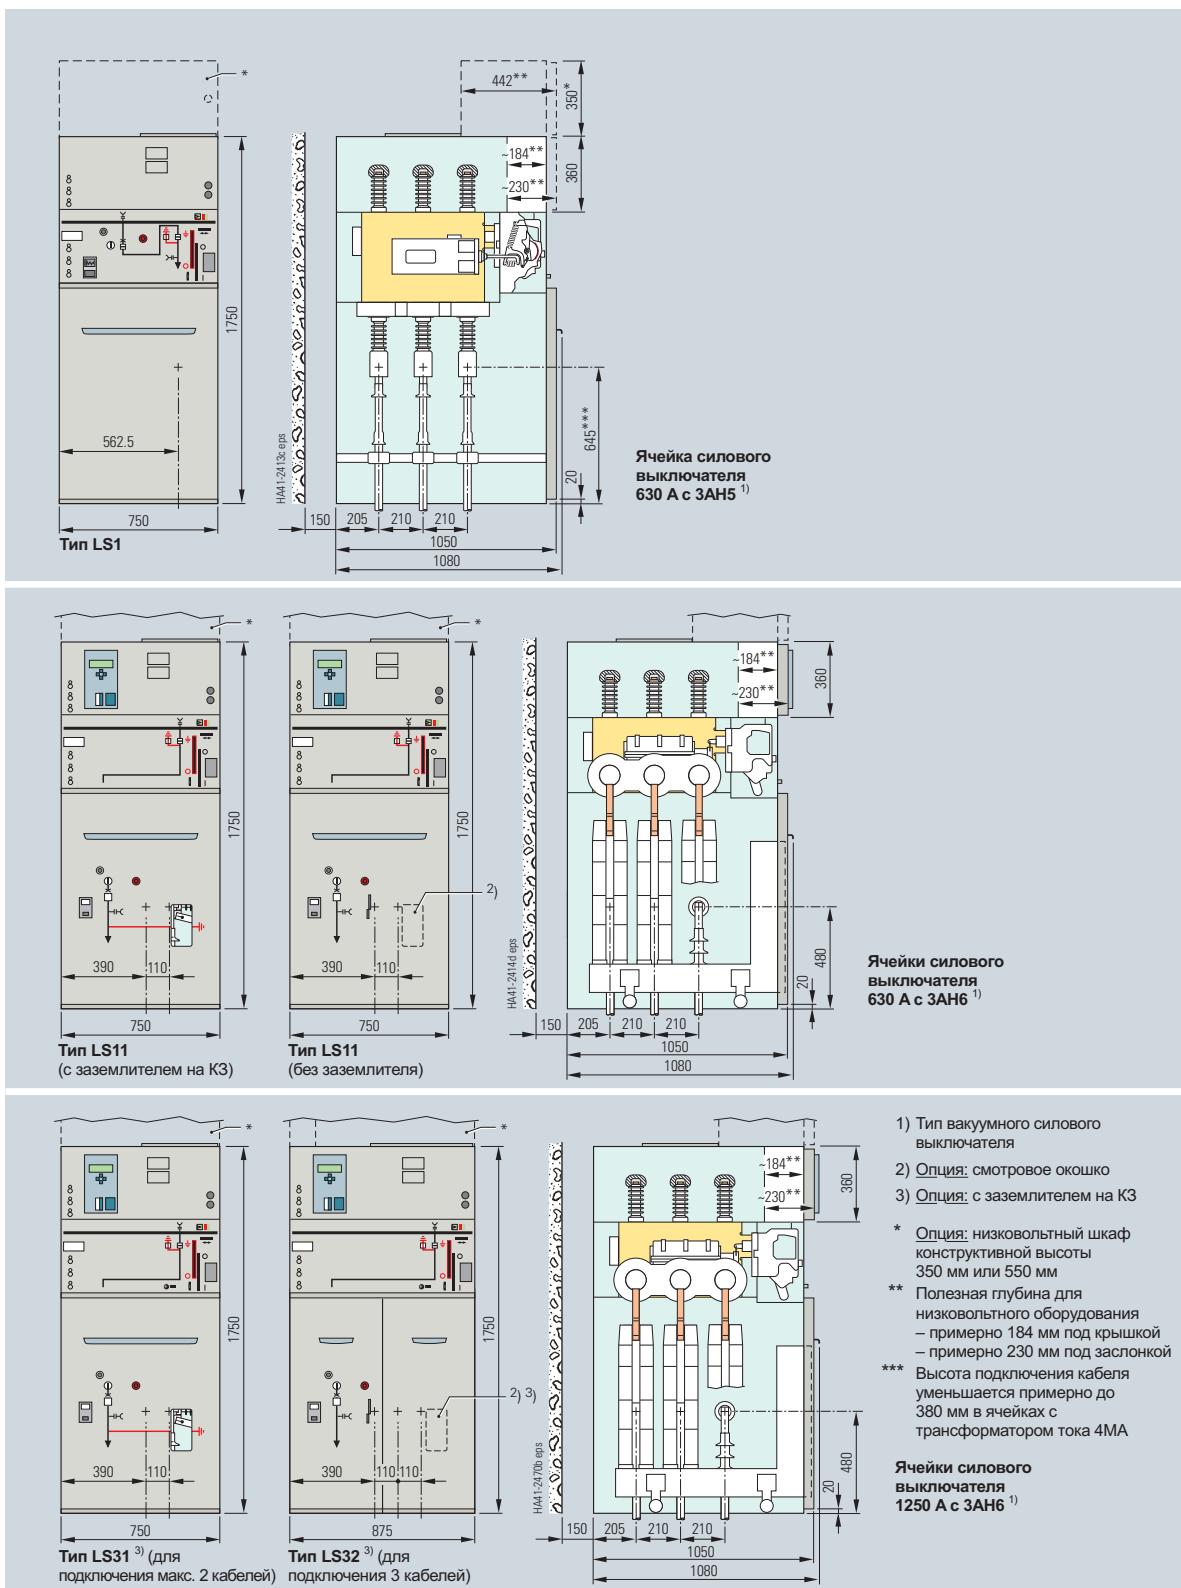


Размеры

Секционные ячейки с ячейками высокой проводимости

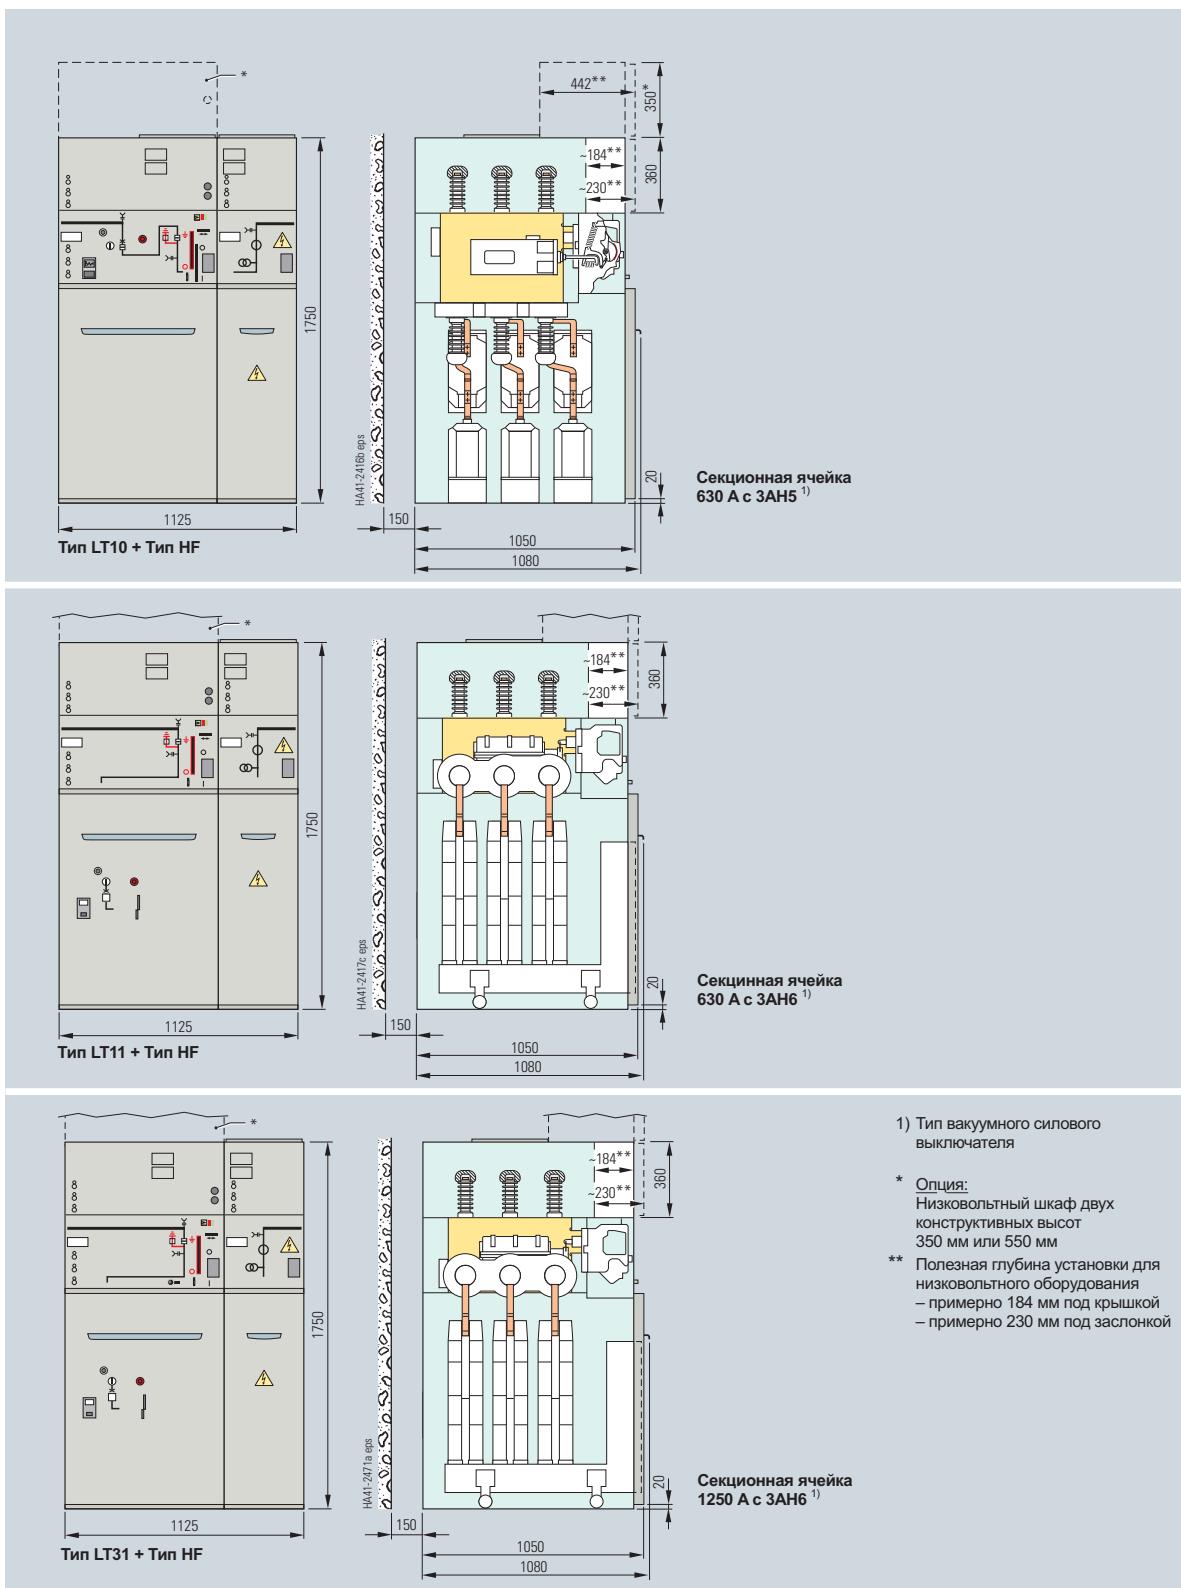

Размеры

Секционные ячейки

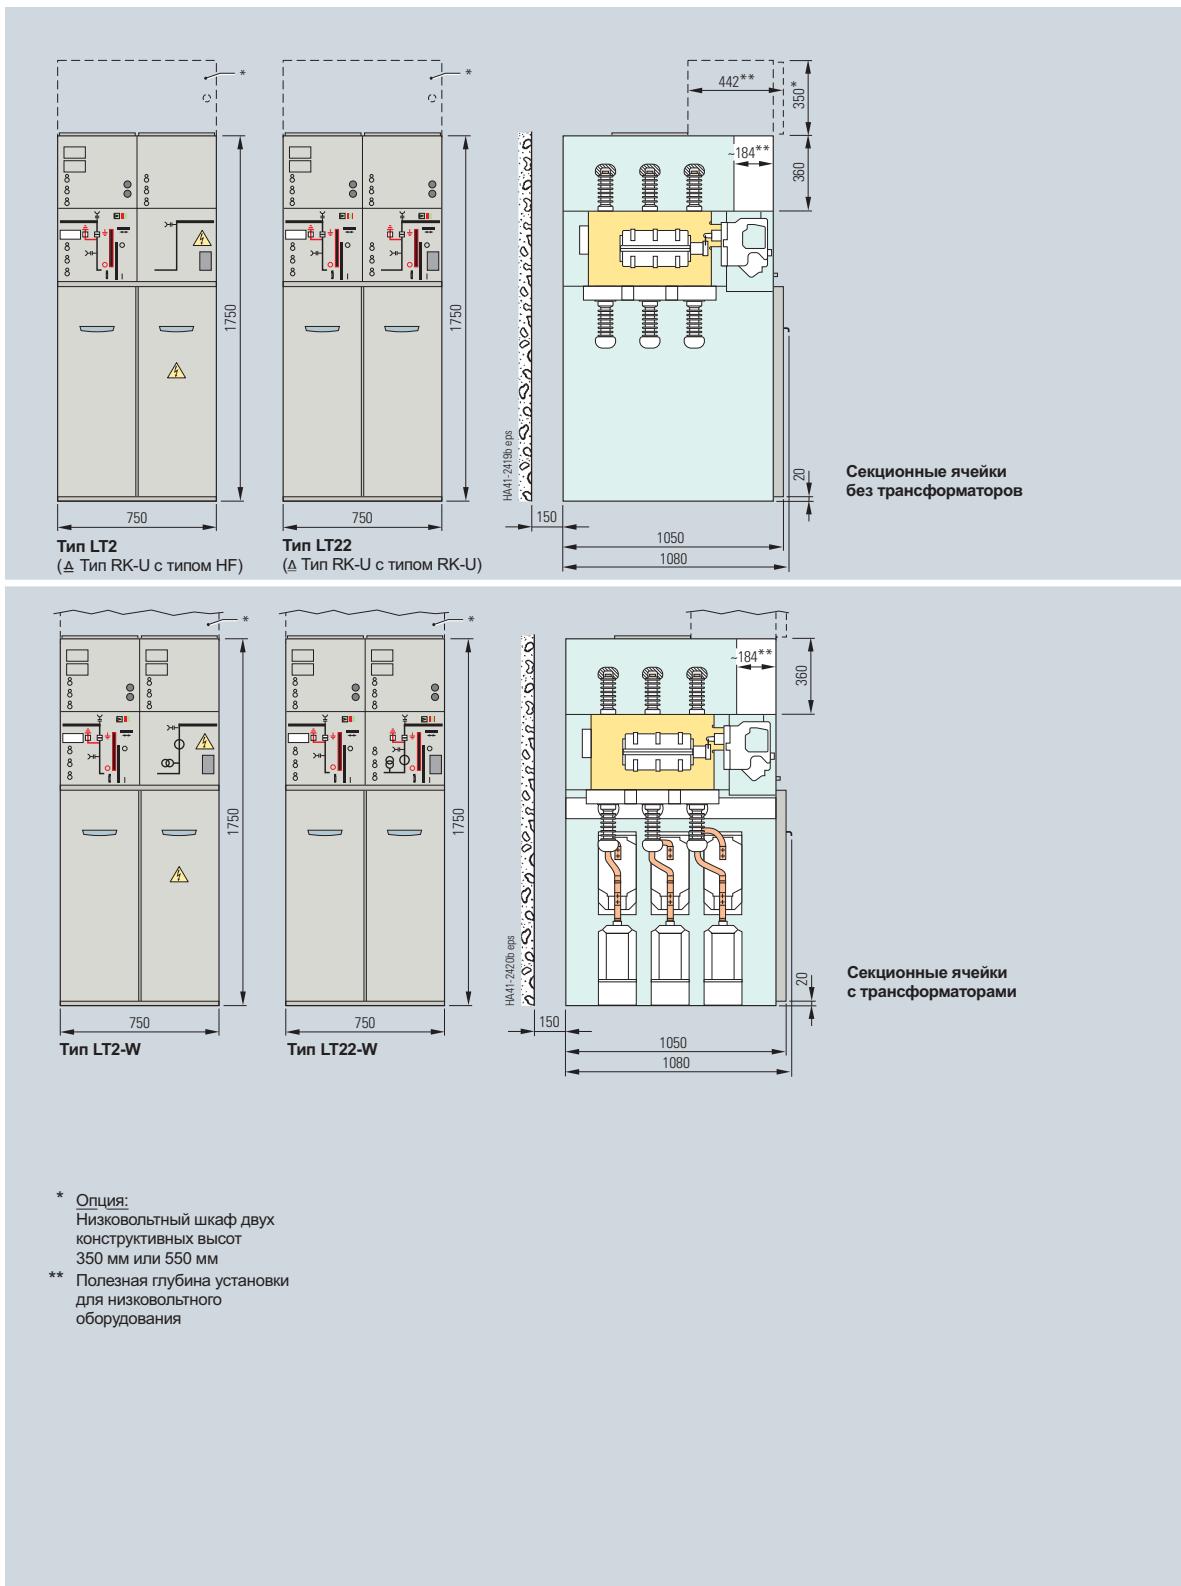


* Опция:
Низковольтный шкаф двух
конструктивных высот
350 мм или 550 мм

** Полезная глубина установки
для низковольтного
оборудования


Размеры

Расчетно-измерительные ячейки

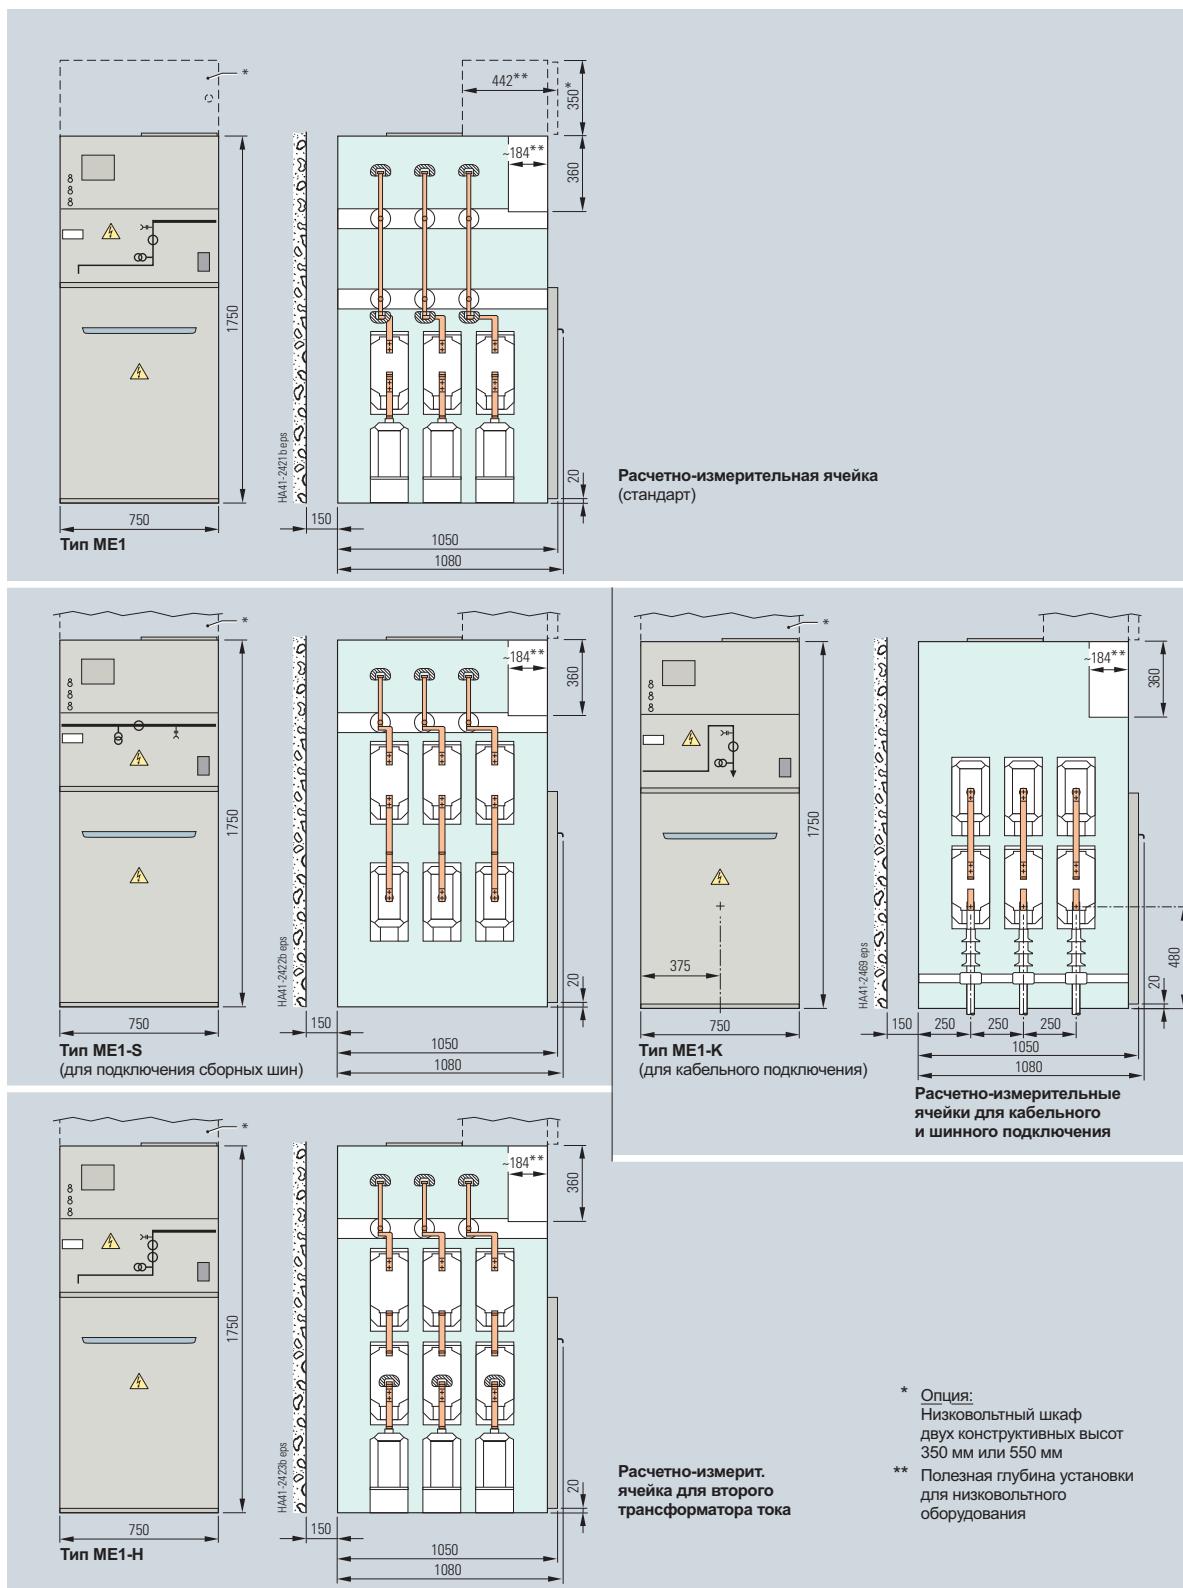


Размеры

**Ячейки измерения напряжения
на сборных шинах, ячейки заземления сборных шин, ячейки высокой проводимости**

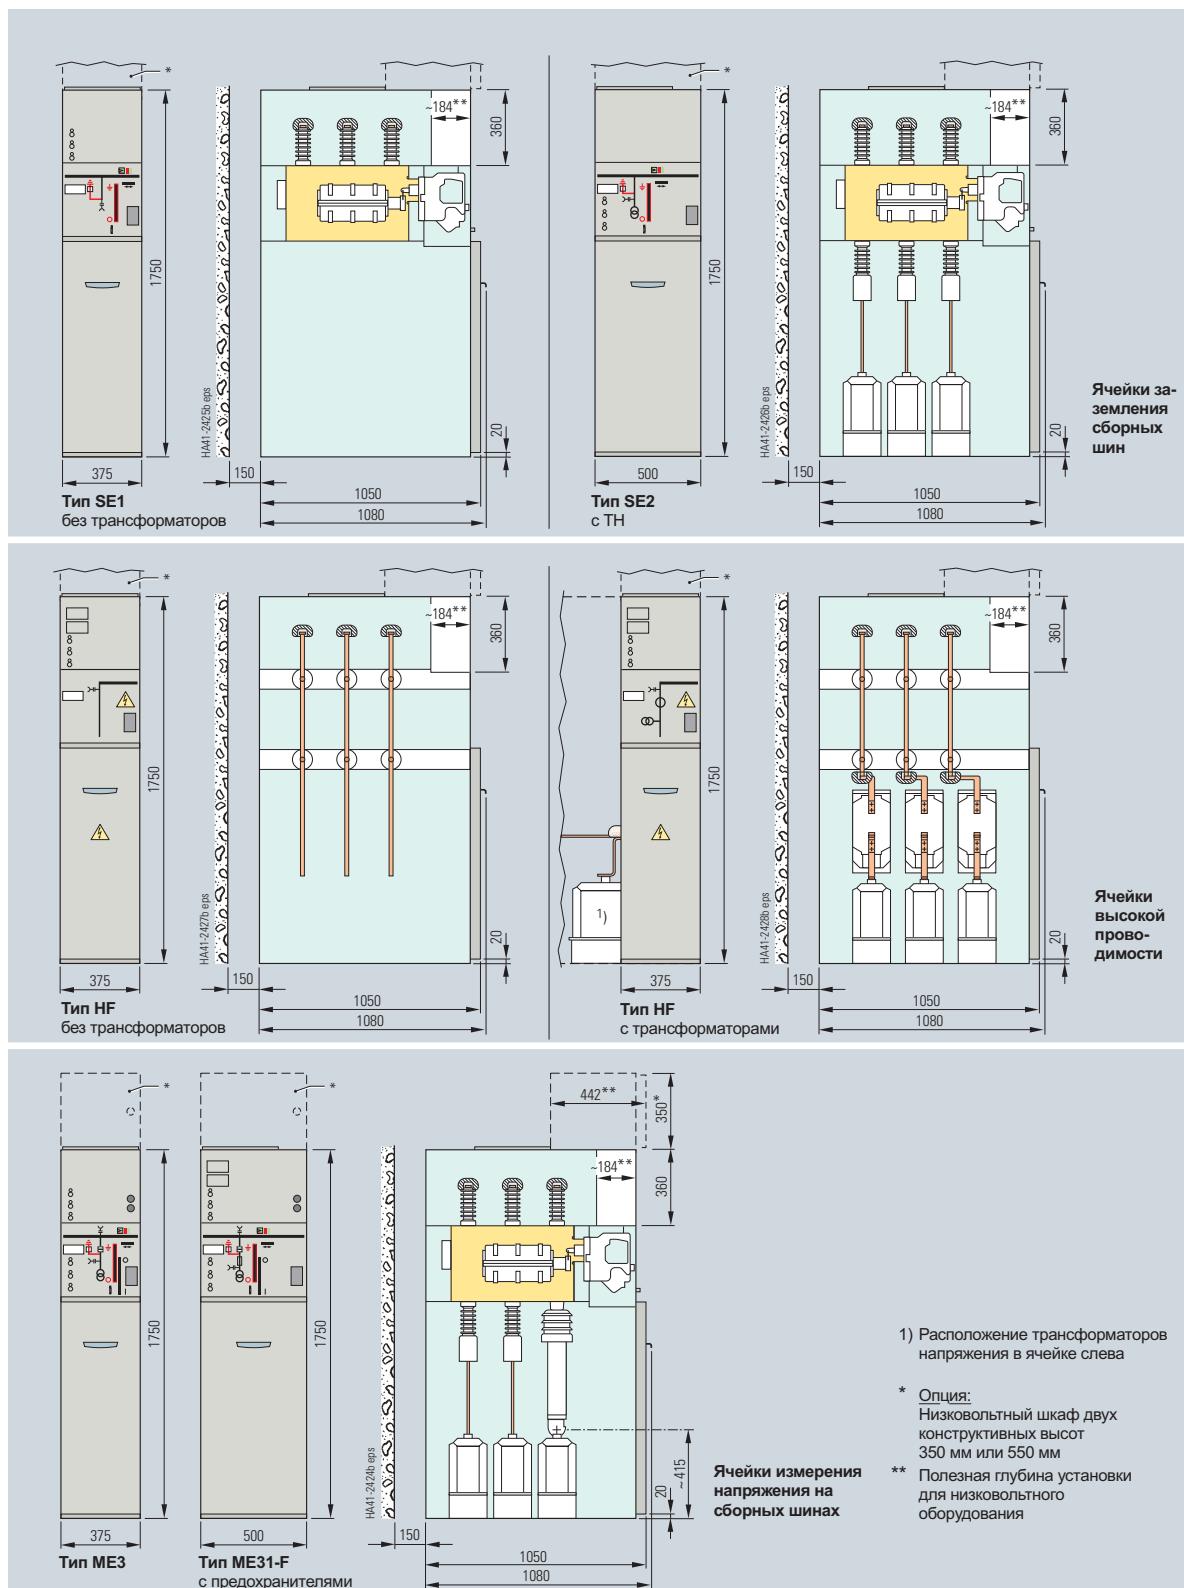

Размеры

Отверстия в полу (размеры указаны красным) и точки крепления

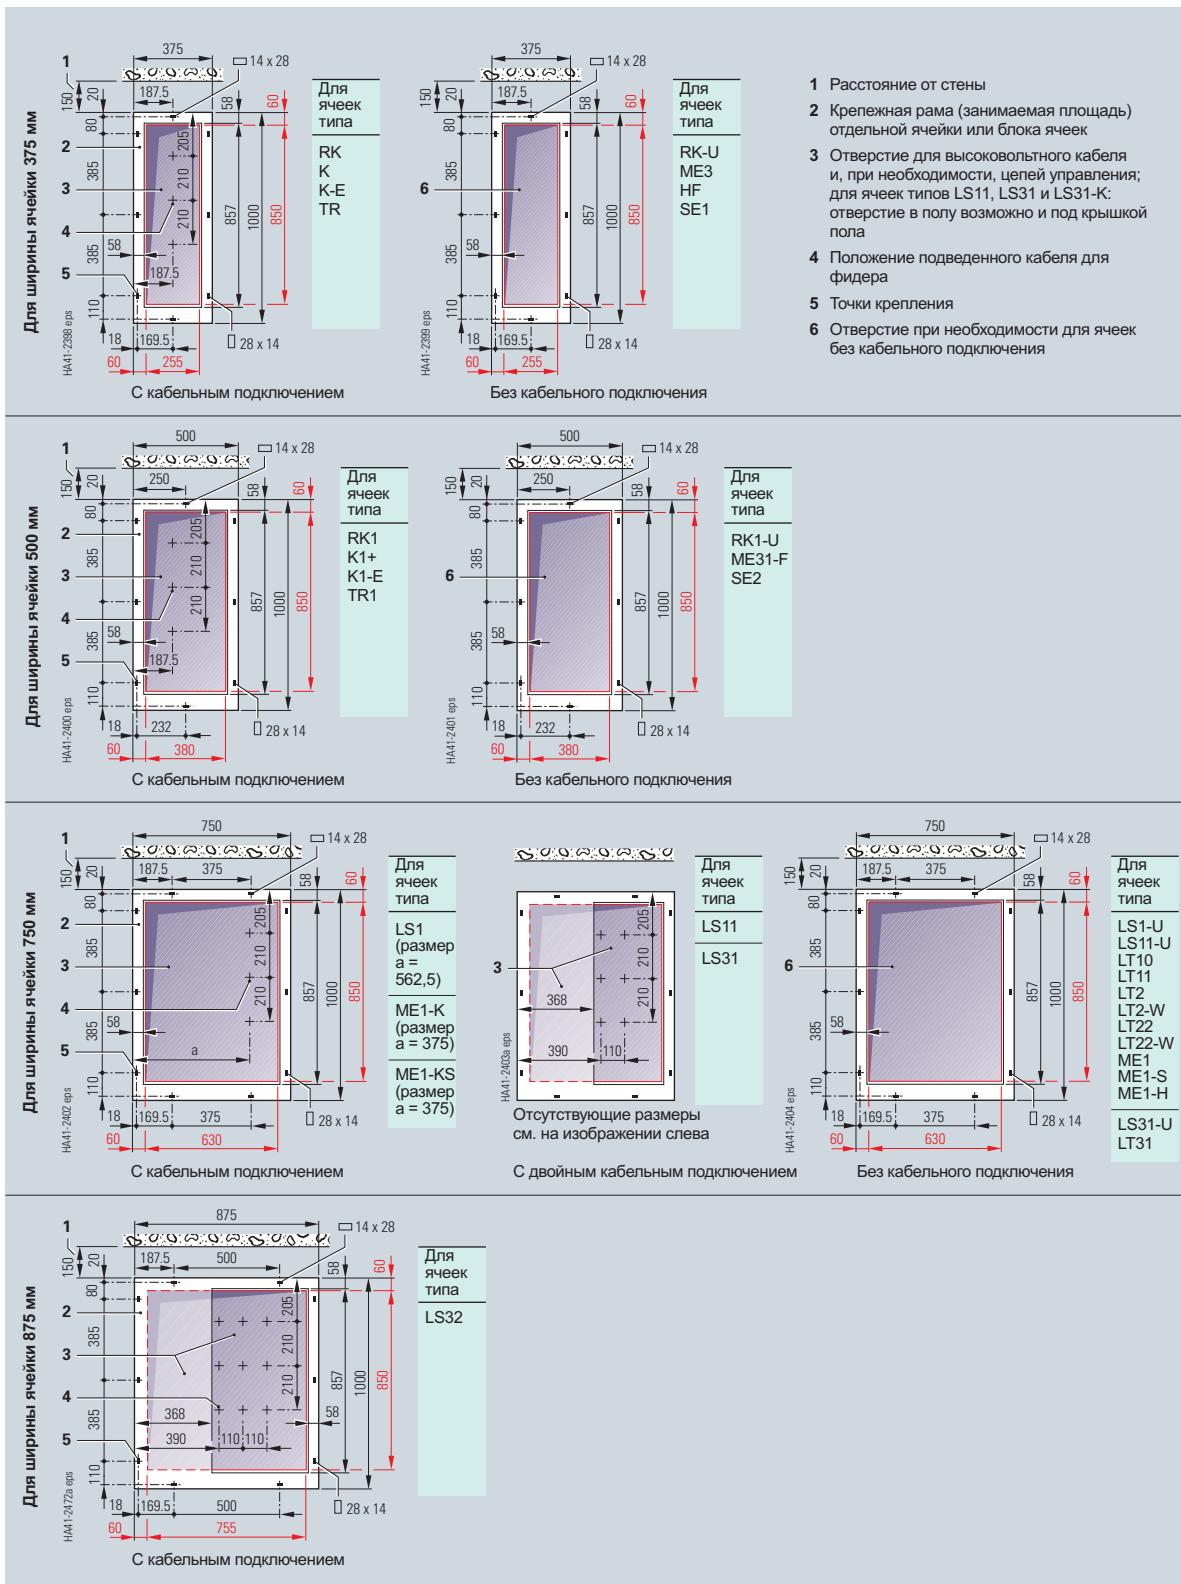

Стандарты

Предписания, нормы, директивы, классификация

Стандарты

КРУ типа SIMOSEC соответствуют предписаниям и правилам, актуальным на момент прохождения проверок на соответствие стандарту. Согласно "постановлению о соответствии" стран Европейского Сообщества национальные предписания этих стран должны соответствовать стандартам IEC.

Обзор стандартов (составление на август 2006)

		Стандарт IEC	Стандарт VDE	Стандарт EN
KRU	SIMOSEC	IEC 62 271-1 IEC 62 271-200	VDE 0671-1 VDE 0671-200	EN 62 271-1 EN 62 271-200
Аппараты	Силовой выключатель	IEC 62 271-100	VDE 0671-100	EN 62 271-100
	Разъединители и заземлители	IEC 62 271-102	VDE 0671-102	EN 62 271-102
	Выключатели нагрузки	IEC 60 265-1	VDE 0670-301	EN 60 265-1
	Комбинации ВН и предохранителей	IEC 62 271-105	VDE 0671-105	EN 62 271-105
	Высоковольтные предохранители	IEC 60 282-1	VDE 0670-4	EN 60 282
	Системы проверки напряжения	IEC 61 243-5	VDE 0682-415	EN 61 243-5
Класс защиты	–	IEC 60 529	VDE 0470-1	EN 60 529
Изоляция	–	IEC 60 071	VDE 0111	EN 60 071
Трансформаторы	Трансформатор тока	IEC 60 044-1	VDE 0414-1	EN 60 044-1
	Трансформатор напряжения	IEC 60 044-2	VDE 0414-2	EN 60 044-2
Установка	–	IEC 61 936-1	VDE 0101	–

Место установки

Распределительные устройства SIMOSEC предназначены для работы в помещениях согласно IEC 61 936 (силовые установки выше 1 кВ переменного тока) и VDE 0101 и могут использоваться

- для установки в общественных местах, которые, однако, недоступны для людей без соответствующих полномочий. Герметизация КРУЭ можно удалить только с помощью специального инструмента
- на закрытых электрических производственных участках. Закрытый электрический производственный участок – помещение или место, предназначенные исключительно для эксплуатации электрических установок, содержащиеся закрытым, доступ к нему имеют только специалисты-электрики и люди, прошедшие соответствующее обучение, неспециалисты же только в сопровождении электриков или лиц, прошедших электротехническое обучение.


Понятия

«Заземлитель на КЗ» представляет собой заземлитель с возможностью заземлять на КЗ – по IEC 62 271-102 – VDE 0671-102

Таблица изоляционных характеристик

Ном. напряжение (эффективное значение)	кВ	7,2	12	15	17,5	24
Ном. кратковременно выдерживаемое напряжение промышленной частоты (эффективное значение)						
– на изоляционных промежутках	кВ	23	32	39	45	60
– между фазами и относительно земли	кВ	20	28	36	38	50
Ном. испытательное напряжение грозового импульса (предельное значение)						
– на изоляционных промежутках	кВ	70	85	105	110	145
– между фазами и относительно земли	кВ	60	75	95	95	125

Поправочный коэффициент высоты расположения K_a

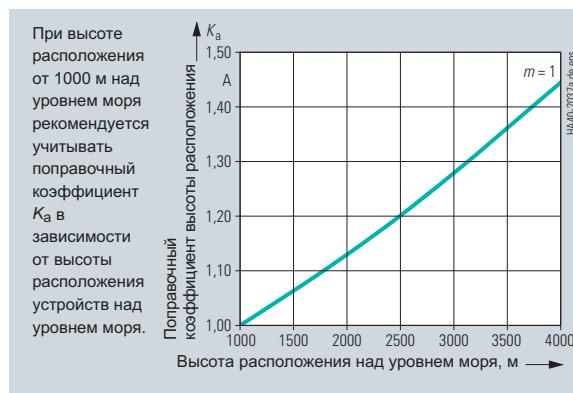

Рекомендуемое испытательное напряжение грозового импульса для высоты расположения > 1000 м

≥ ном. испытательное напряжение грозового импульса до ≤ 1000 м · K_a

Пример:

3000 м - высота расположения над уровнем моря,
17,5 кВ - ном. напряжение КРУ,
95 кВ - ном. испытательное напряжение грозового импульса
Рекомендуемое ном. испытательное напряжение грозового импульса

$$95 \text{ кВ} \cdot 1,28 = 122 \text{ кВ}$$

Результат:

В соответствии с таблицей сверху следует выбрать устройство с ном. напр. 24 кВ и ном. испыт. напр. гроз. импульса 125 кВ.

Изоляционные характеристики

- Изолирующая способность устройства подтверждается посредством испытания РУ на номинальные значения кратковременно выдерживаемого напряжения промышленной частоты и испытательного напряжения грозового импульса согласно IEC 62 271-1 / VDE 0671-1 (см. таблицу изоляционных характеристик).
- Номинальные значения рассчитаны на нулевую высоту над уровнем моря и нормальное состояние воздуха (1013 ГПа, 20 °C, содержание влаги 11 г/м³ согласно IEC 60 071 / VDE 0111).
- При увеличении высоты изолирующая способность уменьшается. Для высоты расположения от 1000 м над уровнем моря стандарты не содержат конкретных указаний для измерения изоляционных характеристик. Это устанавливается в отдельных соглашениях.
- Высота расположения
- При увеличении высоты изоляционная способность в воздухе убывает из-за уменьшающейся плотности воздуха. Это уменьшение допускается согласно IEC и VDE при высоте установки до 1000 м.
- для высоты установки от 1000 м следует выбирать более высокий уровень изоляции, который рассчитывается путем умножения номинального уровня изоляции для высоты расположения от 0 до 1000 м на поправочный коэффициент K_a .

Стандарты

Предписания, нормы, директивы, классификация

Проверка кабелей

- Для фидеров силового выключателя и ВН
- Испытание постоянным напряжением

Если на подключении кабелей распределительного устройства SIMOSEC имеются трансформаторы напряжения, отключить или снять их.

Кабели распределительного устройства SIMOSEC для работы при ном. напряжении до 24 кВ можно проверять испытательным напряжением до 72 кВ, или, согласно стандарту VDE, 70 кВ, 15 мин. При этом напряжение на сборной шине может составлять 24 кВ.

- при проведении испытаний следует соблюдать
 - инструкции монтажа и эксплуатации КРУ
 - стандарты IEC 62 271-200 и VDE 0671-200-5.105 *
 - характеристики кабельных концевых муфт, зависящие от их изготовителей
 - вид исполнения кабеля (напр., кабель с бумажной маслонаполненной, с поливинилхлоридной или полиэтиленовой изоляцией)

Стойкость к воздействию аварийной дуги (опция)

- Защита обслуживающего персонала обеспечивается путем проведения испытаний на стойкость к воздействию аварийной дуги
- Кроме того, в КРУ типа SIMOSEC вероятность возникновения аварийной дуги значительно уменьшается за счет:
 - работы коммутационных аппаратов в металлических резервуарах с элегазовой изоляцией (напр., трехпозиционный ВН и вакуумного силового выключателя ЗАН5)
 - логического расположения элементов привода и опросных блокировок
 - заземления фидера на КЗ с помощью трехпозиционного ВН
- проведение испытаний на дугу согласно IEC 62 271-200/ VDE 0671-200 *

Влияние климата и окружающей среды

КРУ типа SIMOSEC с возможным применением дополнительных мер, напр., подогревом ячеек или использованием покрытий для пола, пригодны для работы при следующих климатических условиях:

- Устойчивость к влиянию факторов окружающей среды, таких как:
 - естественные примеси
 - химически активные вредные вещества
 - мелкие животные
- Климатические классы определяются в соответствии с IEC 60 721-3-3.

КРУ типа SIMOSEC относительно устойчива к влиянию климата и окружающей среды с учетом следующих свойств:

- Отсутствие поперечной изоляции между фазами
- Металлический корпус коммутационных аппаратов (напр., трехпозиционного разъединителя/ВН), расположенных в резервуаре из нержавеющей стали, заполненном элегазом
- Места установки подшипников в приводе рассчитаны в качестве сухих опорных участков
- Важные в функциональном отношении детали приводного механизма выполнены из коррозийностойких материалов
- Использование устойчивых к климатическим воздействиям трехфазных трансформаторов тока

Испытательные напряжения:

Ном. напряже- ние U_r (кВ)	U_0/U (U_m) (кВ)	Макс. испытательное напряжение, поданное на кабель		
		VLF ¹⁾ , 0,1 Гц $3 \times U_0$ U_{LF} AC (кВ)	по IEC $U =$ DC (кВ)	VDE 0278 6 $\times U_0$, 15 мин. макс. $U =$ DC (кВ)
12	6 / 10 (12)	19	24	38 ²⁾
24	12 / 20 (24)	38	48	70

Критерии при внутренних ошибках

- Критерии согласно IEC 62 271-200 / VDE 0671-200 относительно поведения при внутренних ошибках
 - Критерий 1
Дверцы и крышки остаются закрытыми, деформации допускаются с ограничениями
 - Критерий 2
Корпус без трещин, не отлетают детали весом более 60 г
 - Критерий 3
Нет дыр в корпусе с доступных сторон на высоте до 2 м
 - Критерий 4
Индикаторы не воспламенились из-за горючих газов
 - Критерий 5
Корпус остается соединенным с землей

1) VLF = very low frequency (очень низкая частота)

2) Относительно: U_0 / U ($U_m = 6,35/11$ (12) кВ)

* Стандарты см. стр. 43

Стандарты

Предписания, нормы, директивы, классификация

Классификация распределительного устройства SIMOSEC согласно IEC 62 271-200

Стойкость к воздействию аварийной дуги (Опция)

Класс	7,2 кВ до 24 кВ IAC A FLR 20 кА, 1 с IAC A FL 20 кА, 1 с
Степень доступности А	Устройство находится на закрытом электрическом производственном участке, только для уполномоченного персонала Передняя сторона Боковые поверхности Задняя сторона (для свободной установки)
Испытательный ток	20 кА
Время испытания	1 с

Конструкция и установка

Класс задержки дуги	PM
Категория эксплуатационной готовности ¹⁾ Ячейки	LSC 2B
– без высоковольтных предохранителей и ячейки без выкатных силовых выключателей типа ЗАН6	LSC 2A
– с высоковольтными предохранителями и для ячеек с выкатными силовыми выключателями типа ЗАН6	–
– Ячейки типов МЕ1 или НF в распределительных устройствах SIMOSEC также являются частью системы сборных шин. Согласно IEC 62 271-200 категории не применяются.	
Доступность отсеков, разделенных перегородками	
– Отсек сборных шин	В зависимости от инструмента
– Отсек коммутационных аппаратов	Не доступен
– Отсек коммутационных аппаратов с силовым выключателем типа ЗАН6 (выкатной)	Доступен и управляем с помощью блокировок
– Низковольтный шкаф	
– Кабельный отсек	В зависимости от инструмента
– без высоковольтных предохранителей	В зависимости от инструмента
– с высоковольтными предохранителями	Управляем с помощью блокировок и зависит от инструмента

1) Категория эксплуатационной готовности всегда указывается для всего КРУ, т.е. ячейка самой низкой категории определяет категорию эксплуатационной готовности всего КРУ.

Стандарты

Предписания, нормы, директивы, классификация

Защита от инородных тел, прикосновений и влаги

Распределительные устройства SIMOSEC согласно стандартам *

IEC 62 271-1	VDE 0671-1 EN 62 271-1
IEC 62 271-200	VDE 0671-200
IEC 60 529	EN 60 529

обладают степенями защиты **.

Степень защиты	Тип защиты
IP 2X (Стандарт)	Оболочка частей, находящихся под высоким напряжением Отсеки, разделенные перегородками
IP 3X (Опция)	Оболочка частей, находящихся под высоким напряжением в КРУЭ с запирающим устройством
IP 3XD (по доп. запросу)	Оболочка частей, находящихся под высоким напряжением в КРУЭ с запирающим устройством
IP 65	Металлический корпус резервуаров КРУЭ, заполненных элегазом

IEC 60 529 и EN 60 529:

Тип защиты	Степень защиты
	IP 2X
Защита от инородных тел	Защита от проникновения твердых инородных тел диаметром ≥ 12,5 мм
Защита от прикосновений	Защита от доступа к опасным частям пальцем (испытательный щуп диаметром 12 мм должен оставаться на достаточном расстоянии от опасных частей)
Защита от влаги	Не установлена
	IP 3X
Защита от инородных тел	Защита от проникновения твердых инородных тел диаметром ≥ 2,5 мм
Защита от прикосновений	Защита от доступа к опасным частям инструментом (испытательный щуп диаметром 2,5 мм, длиной 100 мм, должен оставаться на достаточном расстоянии от опасных частей)
Защита от влаги	Не установлена
	IP 3 XD
Защита от инородных тел	Защита от проникновения твердых инородных тел диаметром ≥ 2,5 мм
Защита от влаги	Не установлена
Защита от прикосновений	Защита от доступа к опасным частям проволокой (испытательный щуп диаметром 1 мм, длиной 100 мм, должен оставаться на достаточном расстоянии от опасных частей)
	IP 65
Защита от инородных тел	Пыленепроницаемость: проникновение пыли исключено
Защита от прикосновений	Защита от доступа к опасным деталям проволокой (испытательный зонд диаметром 1 мм не должен проникать внутрь)
Защита от влаги	Защита от струй воды: водяные струи, направленные на корпус с любой стороны, не должны оказывать вредного влияния

* Стандарты см. стр. 43

** Пояснения к степеням защиты приведены в таблице сбоку

Указания

Если на отдельных страницах данного каталога не указано иначе, мы оставляем за собой право на изменения, в особенности на изменение приведенных параметров, габаритных и весовых характеристик. Иллюстрации не имеют обязательной силы.

Все упомянутые обозначения являются товарными знаками или наименованиями фирмы Siemens AG или других субпоставщиков.

Все размеры в данном каталоге приведены в мм, если не указано иначе.



ООО «Сименс»

Сектор инфраструктуры и городов
Департамент «Системы распределения электроэнергии» (LMV)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ:

115184, г. Москва
ул. Большая Татарская, д. 9
тел.: +7 (495) 223-3734
факс: +7 (495) 737-2385

191186, г. Санкт-Петербург
Набережная реки Мойки, д. 36
тел.: +7 (812) 324-8352

620075, г. Екатеринбург
ул. К. Либкнехта, д. 4
тел.: +7 (343) 379-2399

344018, г. Ростов-на-Дону,
ул. Текучева 139/94
тел.: +7 (863) 206-2014

630099, г. Новосибирск,
ул.Каменская, д.7
тел.: +7 (383) 335-8026/28/29/30

680000, г. Хабаровск,
ул.Муравьева-Амурского, 44
тел.: +7 (4212) 704-713

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ:
220004, г. Минск
ул. Немига, д.40, офис 604
тел.: +375 17 217 3484
факс: +375 17 210 03 95

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН:

050059, г. Алматы
пр. Достық, д. 117/6
тел. +7 (727) 244-9744

© ООО «Сименс», 2012

Все права защищены.
Упоминаемые в настоящем документе
товарные знаки являются собственностью
компании Siemens AG, ее филиалов,
или других соответствующих владельцев.

Производитель оставляет за собой право на
внесение изменений.
Информация в настоящем документе содержит
общие описания доступных технических решений,
которые могут быть применимыми не во всех
случаях. Поэтому необходимые технические
характеристики в отдельных случаях следует
оговаривать при заключении договора.