



ЭЛЕГАЗОВЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ 35-800 кВ

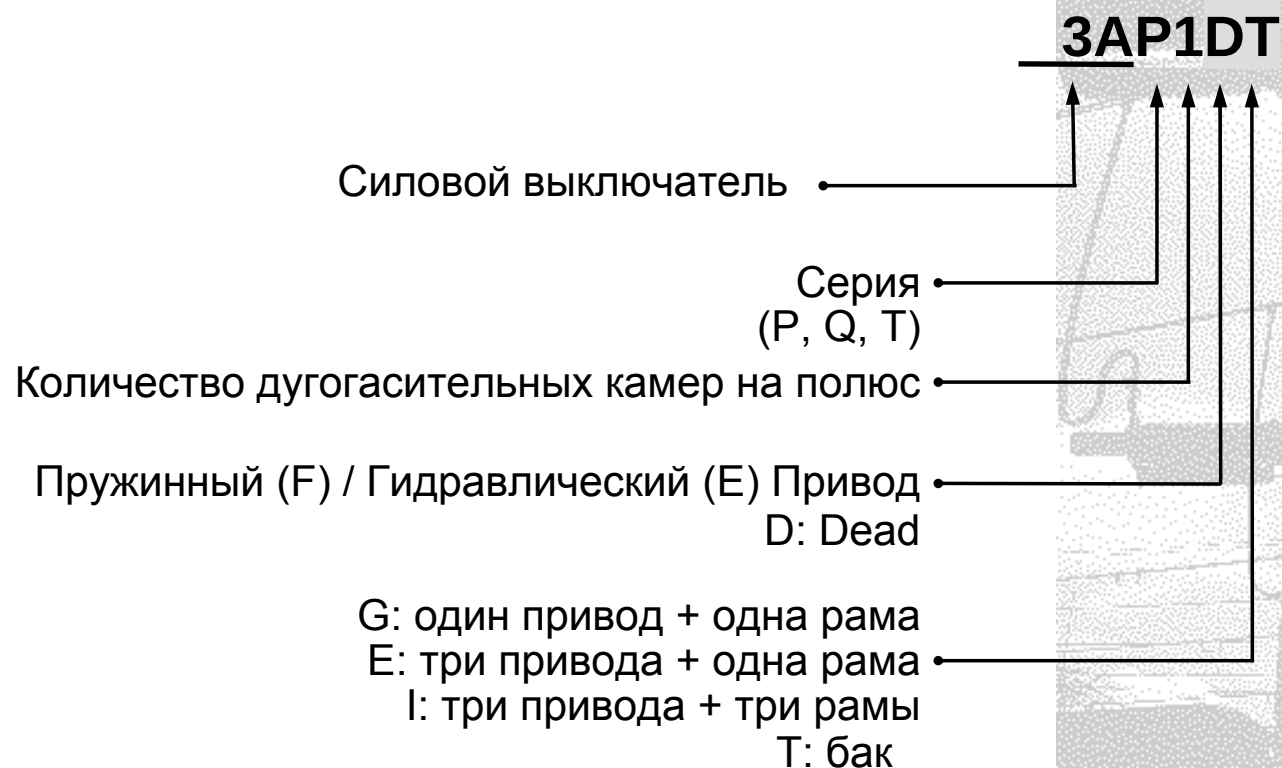





Спектр продукции Колонковые высоковольтные силовые выключатели

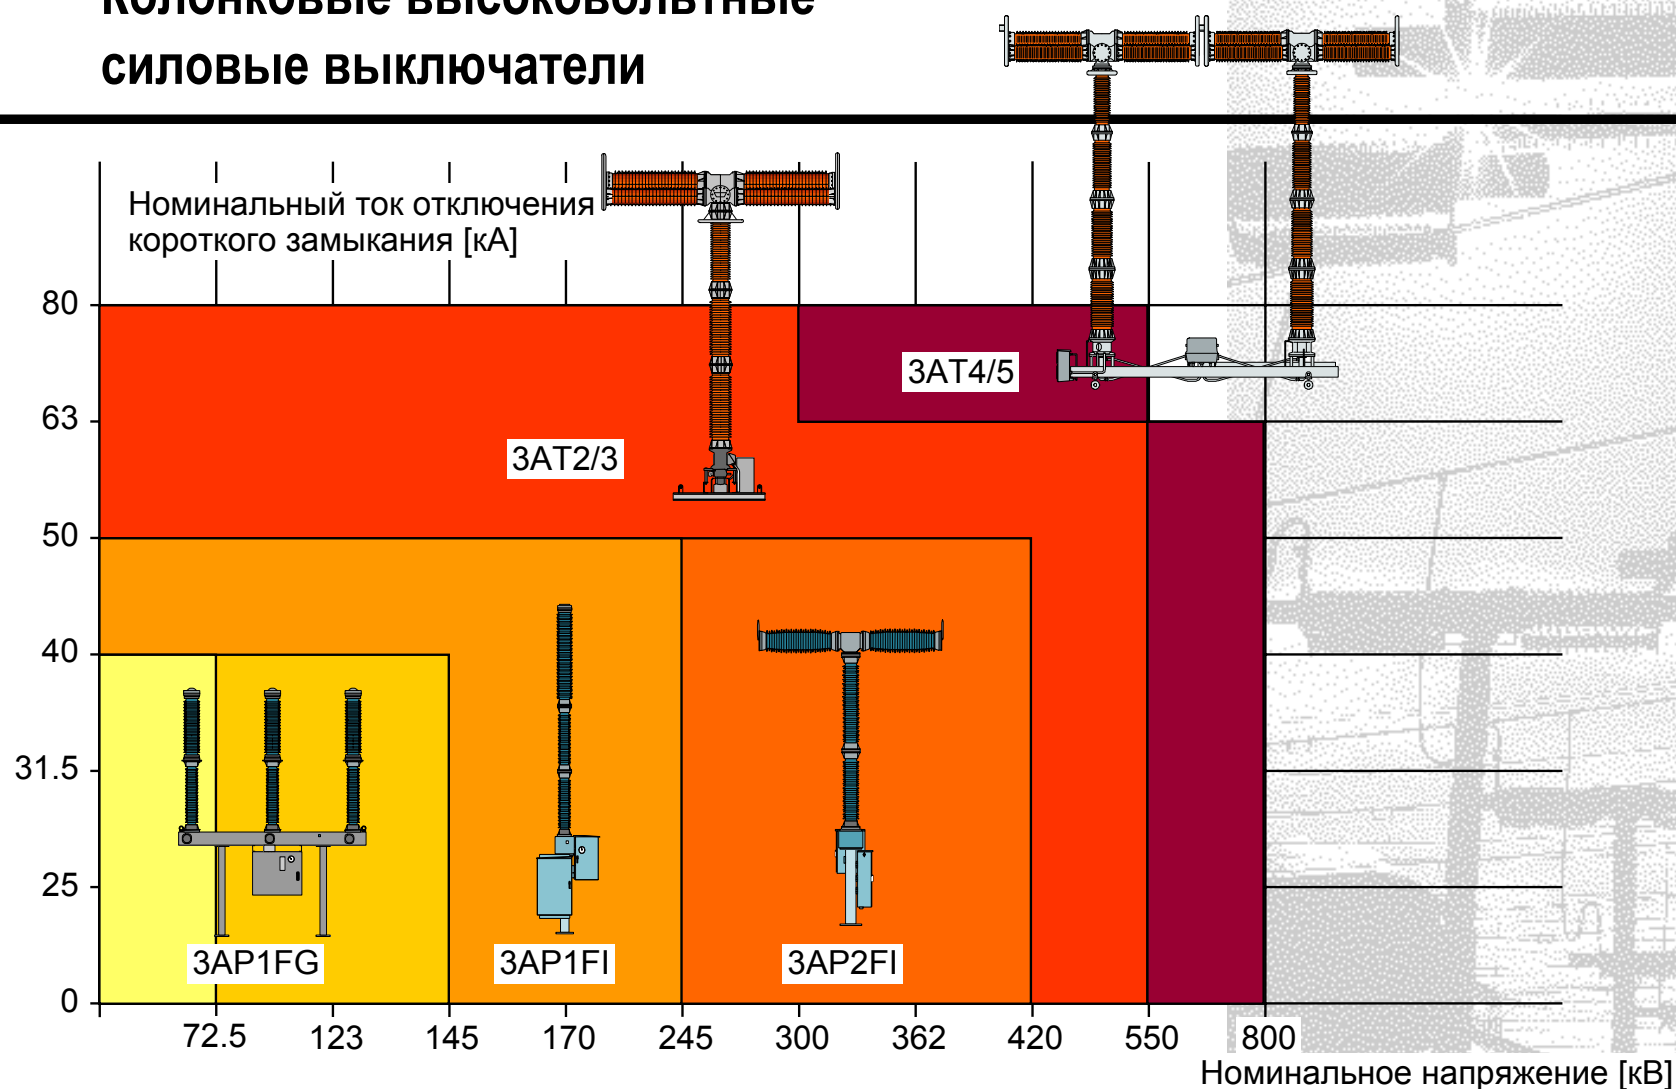

Отдел высоковольтного оборудования

Колонковые силовые выключатели

Программа поставок и технические данные

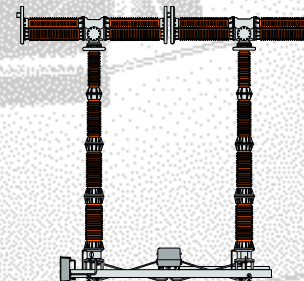

Тип	3AP1/3AQ1						3AP2/3AQ2				3AT2/3				3AT4/5			
Ном. напряжение [кВ]	72,5	123	145	170	245	300	362	420	245	300	362	420	550	362	420	550	800	
Выдерживаемое перем. напряжение	140	230	275	325	460	460	520	610	460	460	520	610	800	520	610	800	1150	
Выдерж. напряжение грозового импульса	325	550	650	750	1050	1050	1175	1425	1050	1050	1175	1425	1550	1175	1425	1550	2100	
Выдерж. коммутационное напряжение	-	-	-	-	-	850	950	1050	-	850	950	1050	1175	950	1050	1175	1425	
Ном. (раб.) ток до [А]	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	5000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	
Ном. ток отключения [кА]	40	40	40	40	50	50	50	50	80	63	63	63	63	80	80	63	63	

Высоковольтный силовой выключатель Тип 3AP1 FG 170 кВ




Отдел высоковольтного оборудования




Высоковольтный силовой выключатель Тип 3AQ1 EE 170 кВ




Отдел высоковольтного оборудования

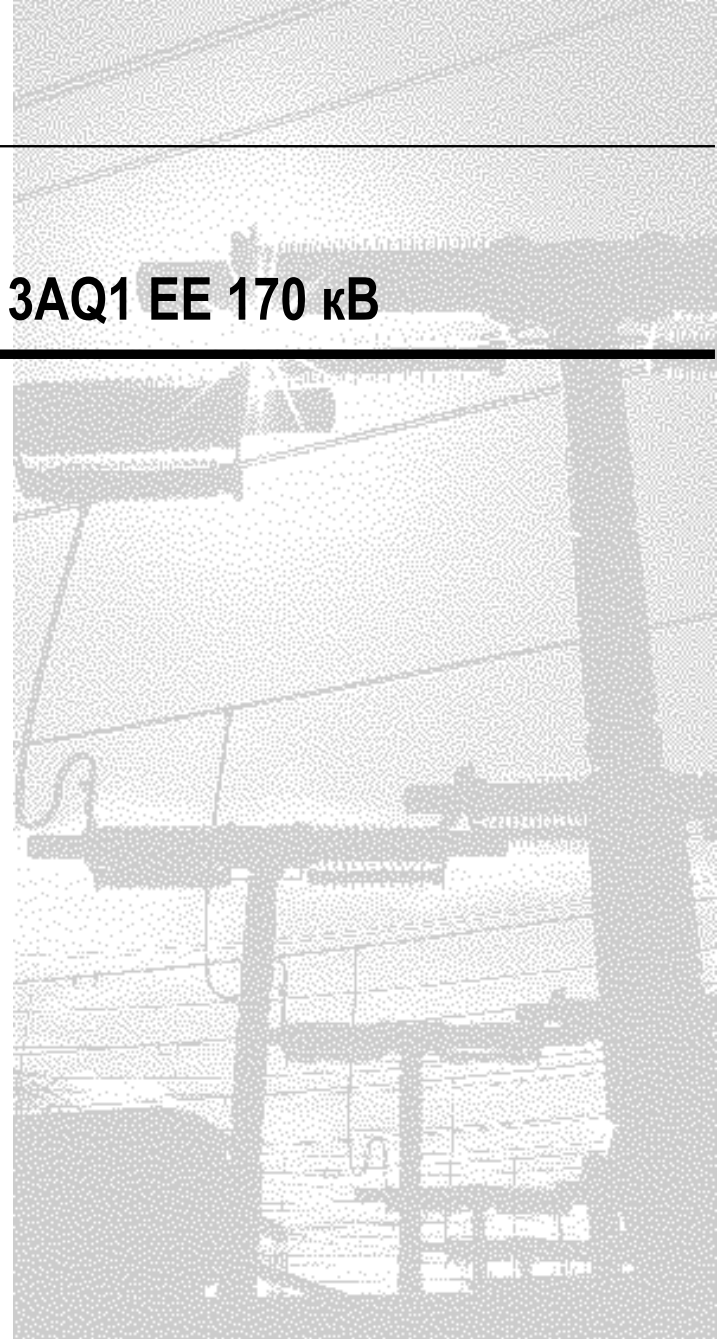


Высоковольтный силовой выключатель Тип 3AP1 FI 245 кВ

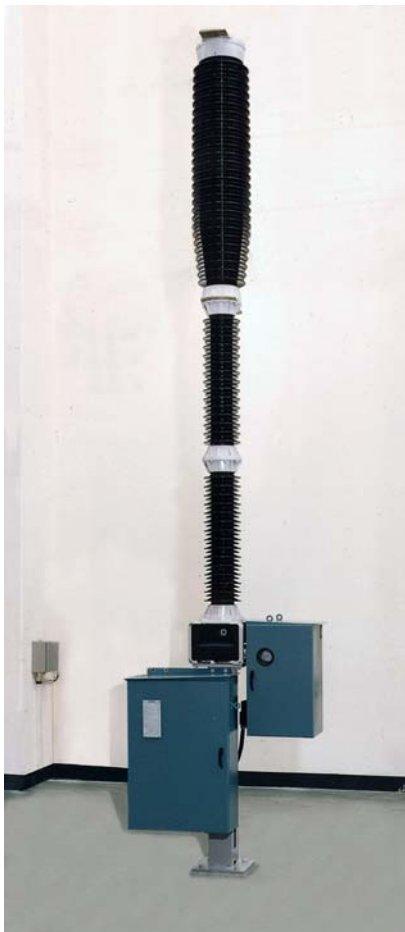


Отдел высоковольтного оборудования

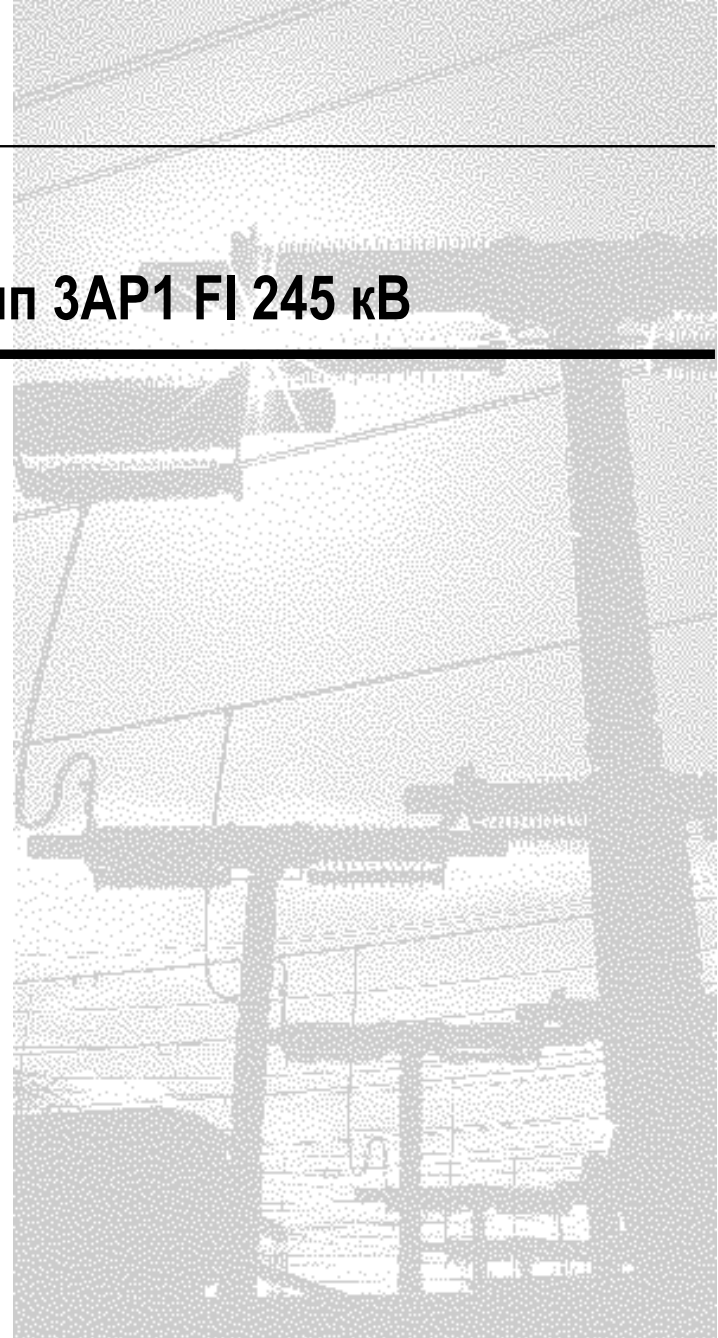

Высоковольтный силовой выключатель Тип 3AP2 FI 420 кВ

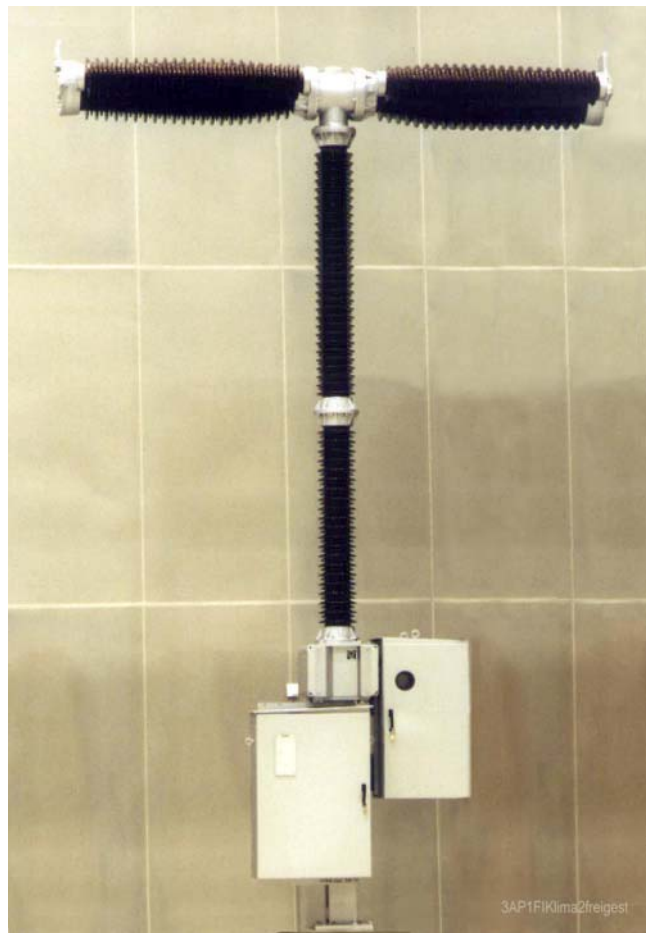


Отдел высоковольтного оборудования

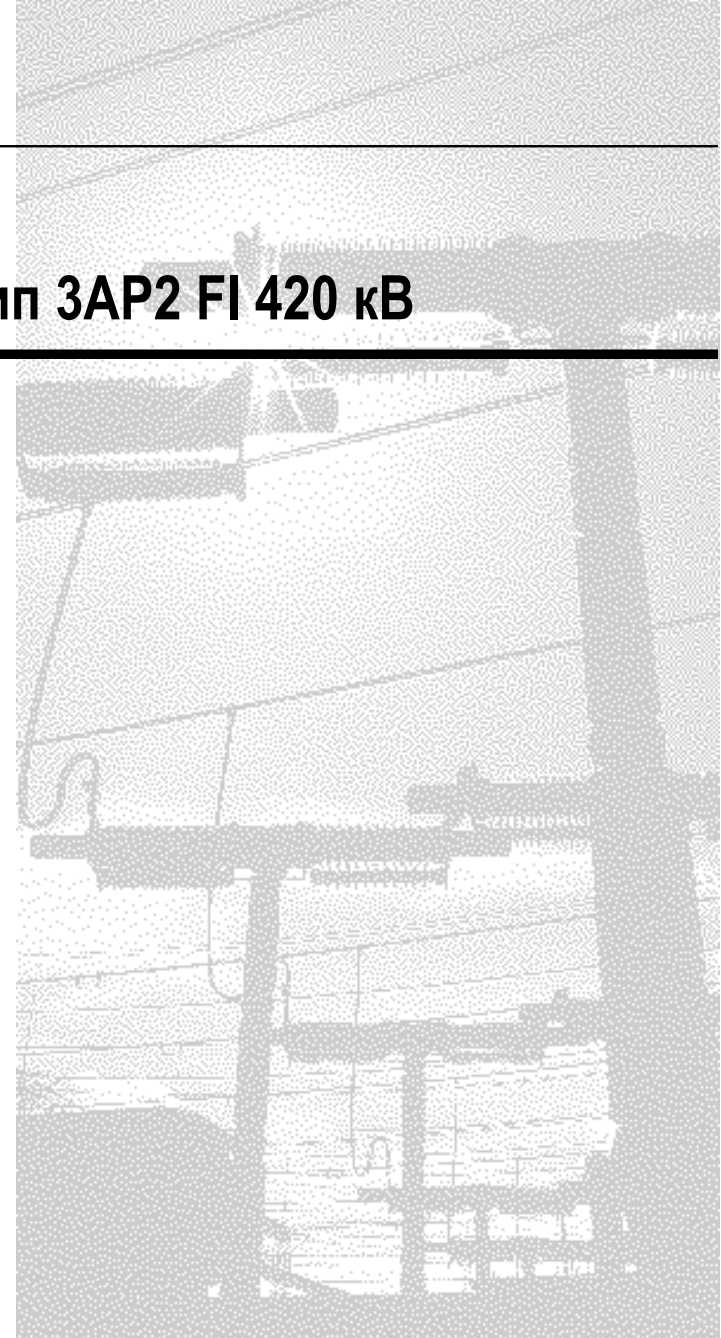

Высоковольтный силовой выключатель Тип 3AQ2 EI 300 кВ




Отдел высоковольтного оборудования

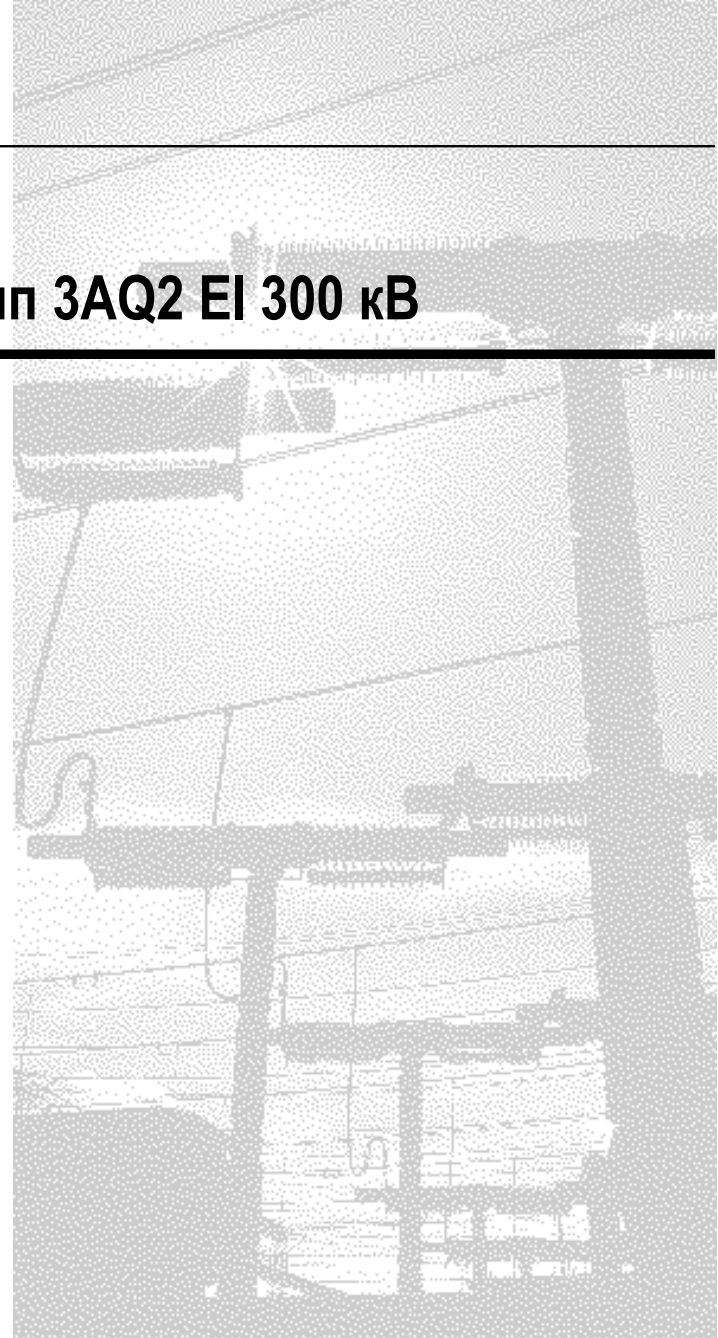


Высоковольтный силовой выключатель Тип 3AT3 EI 550 кВ



Отдел высоковольтного оборудования

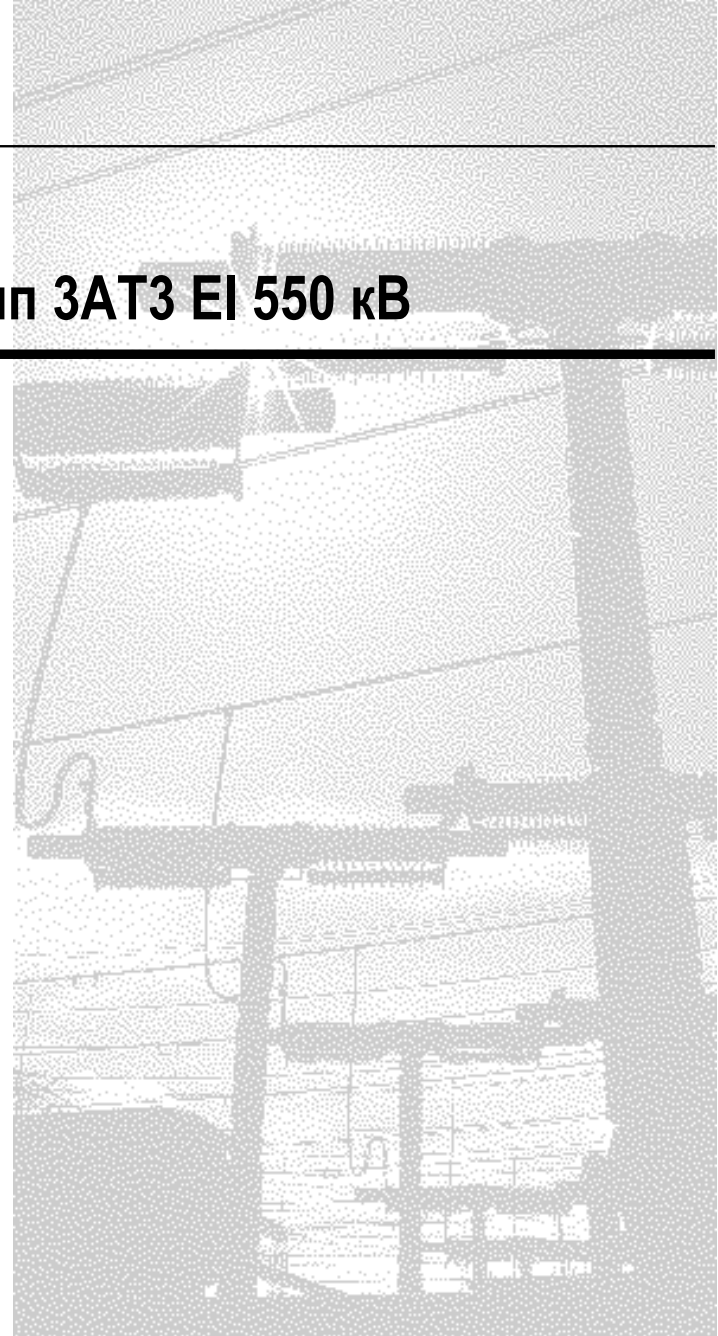





Спектр продукции - Бачовые высоковольтные силовые выключатели

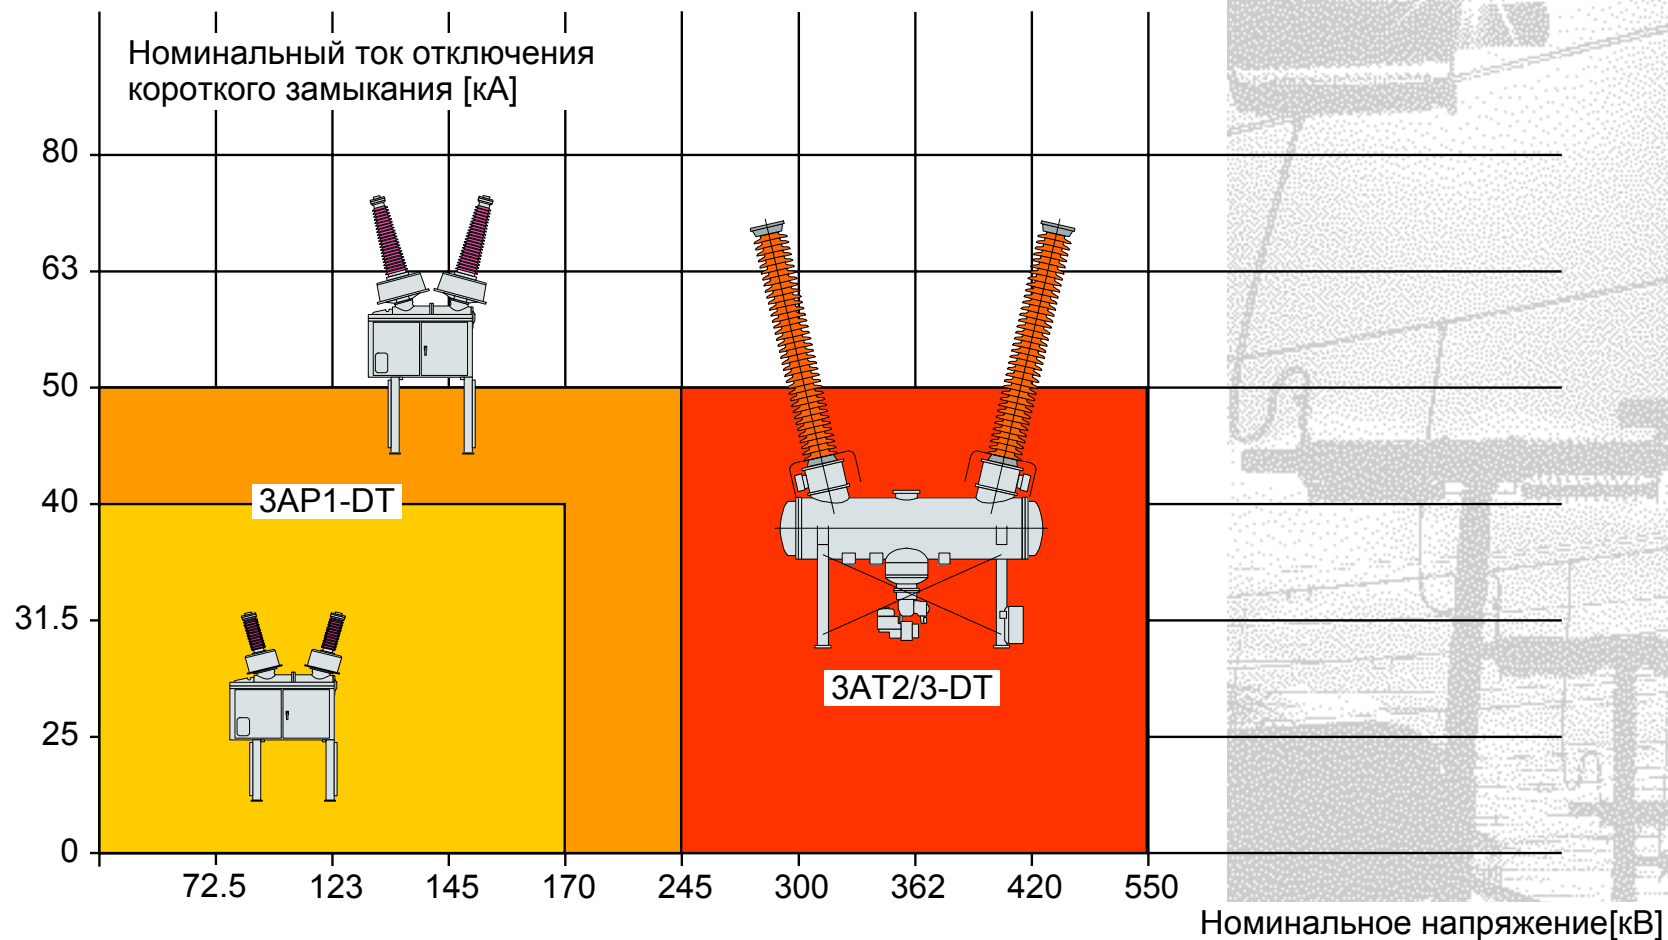

Отдел высоковольтного оборудования

Баковые силовые выключатели

Программа поставок и технические данные




Тип	3AP1-DT						3AT2/3-DT	
Ном. напряжение [кВ]	38	48.3	72.5	121	145	169	242 / 300	550
Выдерживаемое перем. напряжение	80	105	160	260	310	365	425	860
Выдерж. напряжение грозового импульса	200	250	350	550	650	750	900/1050	1800
Выдерж. коммутаци- онное напряжение [кВ]	-	-	-	-	-	-	- / 850	1300
Ном. (раб.) ток до [А]	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
Ном. ток отключения [кА]	40	40	40	50	50	50	50	50

Отдел высоковольтного оборудования

Высоковольтный силовой выключатель Тип 3AP1-DT 72,5 - 245 кВ



Отдел высоковольтного оборудования

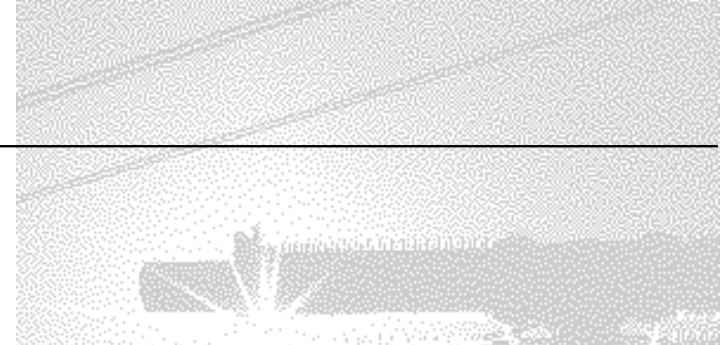

Высоковольтный силовой выключатель Тип 3AT2/3-DT 550 кВ



Отдел высоковольтного оборудования

